


Bedradingsadapter voor
elektrische hulpstukken
KRP1C65



Installatie- handleiding




Lees deze handleiding vóór installatie en volg de instructies.

Accessoires

Controleer of de volgende accessoires zijn inbegrepen:


Adapter KRP1C65	Bundel 2	Bundel 1	Steunvoetjes voor de printplaat	Klem	Installatie-handleiding
					
1×	1×	1×	4×	4×	1×

Naam van de onderdelen

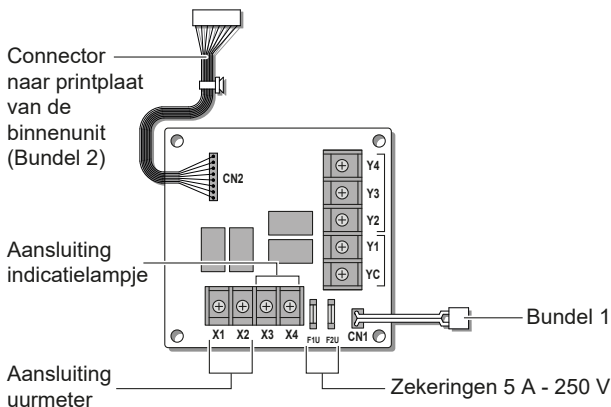

Elektrische bedrading

- Laat de aanleg van de elektrische bedrading uitsluitend door erkende elektriciens uitvoeren.
- Schakel de stroomtoevoer volledig uit voordat u de elektrische bedrading aanlegt.
- Alle onderdelen, materialen en elektrische werkzaamheden die ter plaatse moeten worden voorzien, moeten voldoen aan de lokale regelgevingen.
- Installeer een circuitonderbreker waarmee de stroomtoevoer van het gehele systeem kan worden onderbroken.
- Raadpleeg het bedradingsschema dat aan de binnenunit is bevestigd voordat u met de bedrading begint.
- Zorg dat draden naar units niet over de printplaat lopen bij het bedraden.
- Leid de bedrading tussen adapter en de binnenunit zoals hieronder beschreven.

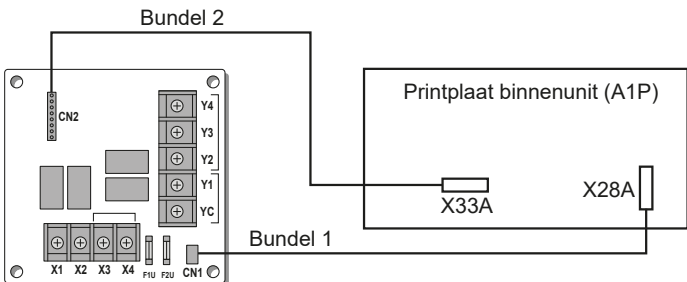


Het werkingsindicatiesignaal ontvangen

Een uurmeter bevestigen

Er wordt uitgangsspanning gegenereerd bij het contact terwijl de compressor in bedrijf is.


Voorbeeld:

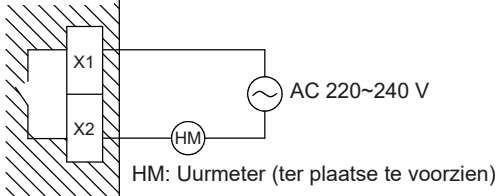

Ventilator AAN-display


Er wordt uitgangsspanning gegenereerd bij het contact terwijl de ventilator in bedrijf is.


Voorbeeld:

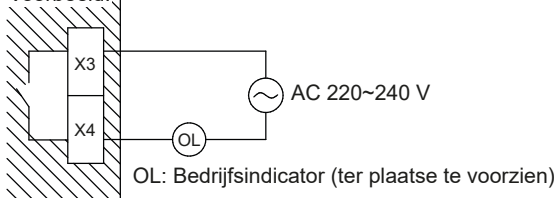

Installatie

- Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met deze voor de laagspanning.
- Bundel losse draden met de bijbehorende draadbinders om deze uit de buurt te houden van de printplaat van de binnenunit.

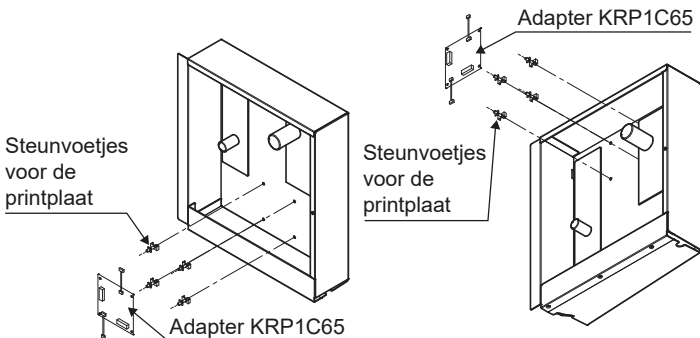

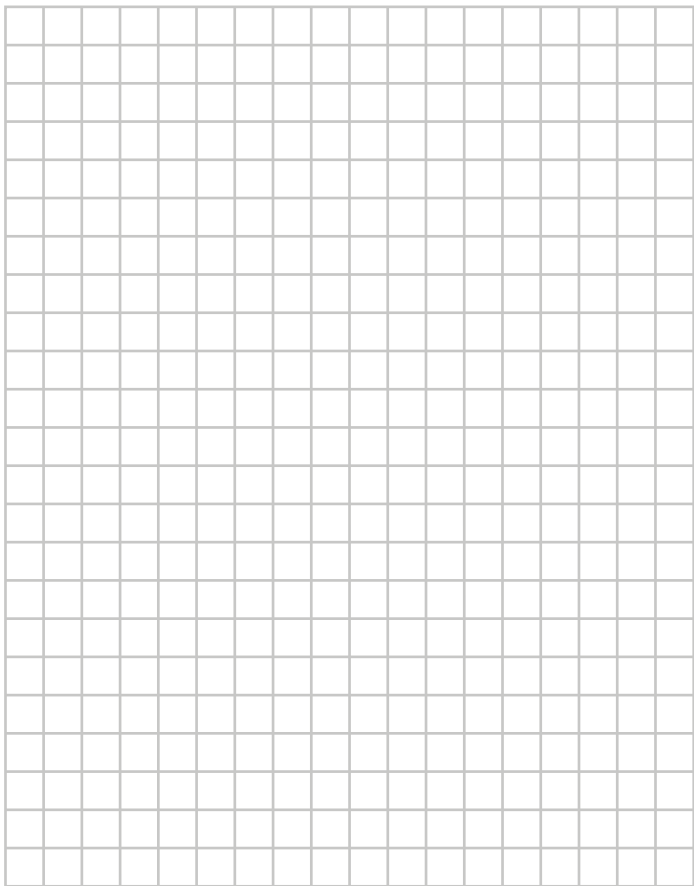



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563369-2B 2019.06