
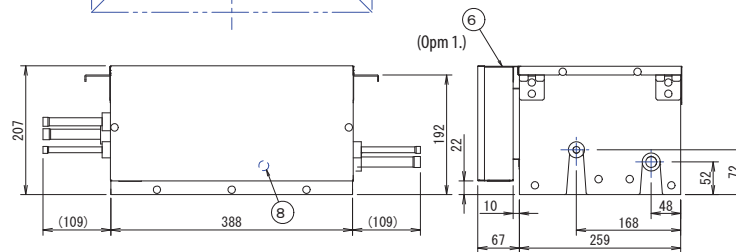



BS1Q16A

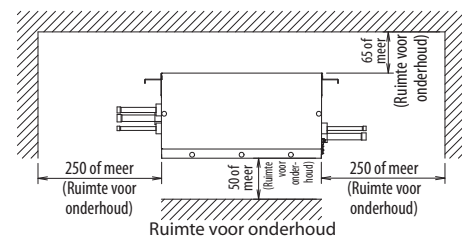

Plaats van het naamplaatje van de unit ••• Rechts van de schakelkast

OPMERKINGEN

1. De elektrische kast kan ook op de andere zijde van de eenheid worden vastgemaakt.
2. De zijde met de schakelkast moet met een inspectieluik uitgerust zijn.
3. De bevestigde leiding wordt alleen gebruikt bij aansluitingen op binnenunits met een capaciteitsindex van 150 of meer en 160 of minder.
4. Het weinige geluid dat de koelvloeistof veroorzaakt, kan storend zijn.
Installeer deze niet in plaatsen zoals een slaapkamer onder het dak.

3D058004D