



## HencoLogic

Câblé, connexion des thermostats et des barres de contrôle



## Articles nécessaire

### Barres de contrôle

- Chauffage uniquement, autonome uniquement



HencoLogic  
**CU-6ZONEB-H**



Optionnel  
HencoLogic  
**CU-6ZONEB-CON**

- Le chauffage & le refroidissement



HencoLogic  
**CU-6ZONEB-HC**



Optionnel  
HencoLogic  
**CU-6ZONEB-CON**

### Thermostat:



HencoLogic  
**CU-DTHERMB-HC**

of




HencoLogic  
**CU-ATHERMB-HC**



# Raccordement des barres de contrôle

Les barres de contrôle sont interconnectées par les contacts ci-dessous. 2 fils pour le chauffage (pompe et OV) et 3 fils pour le chauffage et le refroidissement. (Pompe, OV & H/C).

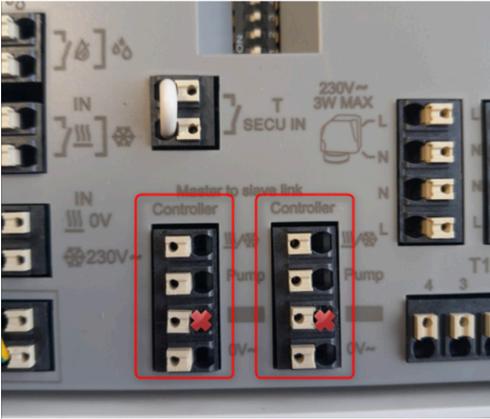


Lorsque les barres de contrôle sont interconnectées, il est important de désigner qui est le maître et qui est l'esclave. Cela se fait à l'aide du **commutateur DIP n° 1**. Laissez la barre de contrôle principale, qui est connectée à la source de chaleur, sur OFF. Les esclaves sont réglés sur ON (sous-contrôleur).




DIP switch number	Function	Value (default: OFF)	Configuration
1	Controller function	OFF	Controller
		ON	Sub Controller

Si le contact de la pompe doit être transmis des esclaves au maître, réglez le **commutateur DIP n° 2** du maître sur ON (pompe globale).



DIP switch number	Function	Value (default: OFF)	Configuration
2	Pump (available only on main controller, the sub is always local)	OFF	Local pump
		ON	Global pump


Pour le contrôle de la source de chaleur, 2 contacts sortants sont disponibles, 1 contact est 230V et 1 contact est libre de potentiel (hors tension). Les deux contacts sont des contacts NO (Normalement Ouvert) qui sont envoyés lorsqu'il y a une demande dans l'une des zones.

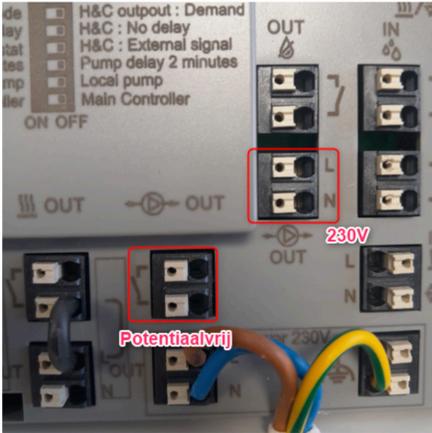

Pour la commutation entre le chauffage et le refroidissement, voir le manuel « Refroidissement câblé ».



# We care to connect

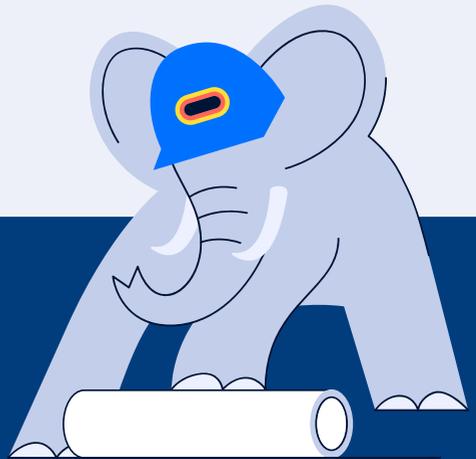

## MyHenco

The best of Henco **always at hand.**



Register now  
**for free.**