

Pioneering for You

wilo

## Wilo-DrainLift SANI CUT-S



**sl** Navodila za vgradnjo in obratovanje



DrainLift SANI CUT-S  
<https://qr.wilo.com/496>

## Kazalo vsebine

<b>1 Splošno .....</b>	<b>4</b>	8.1 Omejitve uporabe.....	22
1.1 O teh navodilih .....	4	8.2 Med obratovanjem.....	22
1.2 Avtorske pravice .....	4	8.3 Pomožno obratovanje .....	23
1.3 Pridržujemo si pravico do sprememb .....	4		
1.4 Izključitev iz garancije in odgovornosti.....	4		
<b>2 Varnost .....</b>	<b>4</b>	<b>9 Zaustavitev/demontaža .....</b>	<b>23</b>
2.1 Varnostni znaki, navodila in besedilne oznake .....	4	9.1 Uspособljenost osebja .....	23
2.2 Uspособljenost osebja.....	6	9.2 Odgovornosti upravitelja .....	23
2.3 Zaščitna oprema za osebje .....	6	9.3 Zaustavitev.....	24
2.4 Črpalka s sekačem.....	7	9.4 Odstranitev .....	24
2.5 Električna dela .....	7	9.5 Čiščenje in razkuževanje .....	25
2.6 Nadzorne naprave .....	7		
2.7 Črpanje zdravju nevarnih medijev.....	7		
2.8 Eksplozivna atmosfera v zbiralniku .....	8		
2.9 Transport.....	8		
2.10 Montaža/demontaža .....	8		
2.11 Med obratovanjem.....	8		
2.12 Čiščenje in razkuževanje.....	9		
2.13 Vzdrževalna opravila.....	9		
2.14 Odgovornosti upravitelja .....	9		
<b>3 Namen uporabe/uporaba .....</b>	<b>9</b>	<b>10 Vzdrževanje in popravilo.....</b>	<b>25</b>
3.1 Uporaba v skladu z določili .....	9	10.1 Splošni remont.....	26
3.2 Nedovoljeni načini uporabe .....	10		
<b>4 Opis proizvoda .....</b>	<b>10</b>	<b>11 Nadomestni deli .....</b>	<b>26</b>
4.1 Konstrukcija .....	10	<b>12 Odstranjevanje .....</b>	<b>26</b>
4.2 Materiali.....	10	12.1 Zaščitna oblačila .....	26
4.3 Nadzorne naprave .....	11	12.2 Olja in maziva .....	26
4.4 Princip delovanja .....	11	12.3 Informacije glede zbiranja uporabljenih električnih in	
4.5 Obratovanje s frekvenčnim pretvornikom .....	11	elektronskih izdelkov .....	26
4.6 Način označevanja .....	11		
4.7 Tehnični podatki .....	11		
4.8 Datum proizvajalca .....	12		
4.9 Obseg dobave.....	12		
4.10 Dodatna oprema .....	12		
<b>5 Transport in skladiščenje.....</b>	<b>13</b>		
5.1 Dostava.....	13		
5.2 Transport.....	13		
5.3 Skladiščenje .....	13		
<b>6 Vgradnja in električni priklop.....</b>	<b>13</b>		
6.1 Uspособljenost osebja .....	13		
6.2 Načini montaže .....	14		
6.3 Odgovornosti upravitelja .....	14		
6.4 Vgradnja .....	14		
6.5 Električni priklop .....	19		
<b>7 Zagon .....</b>	<b>20</b>		
7.1 Uspособljenost osebja .....	21		
7.2 Odgovornosti upravitelja .....	21		
7.3 Obratovanje .....	21		
7.4 Testno delovanje.....	21		
7.5 Čas zakasnitve izklopa .....	22		
<b>8 Obratovanje .....</b>	<b>22</b>		

## 1 Splošno

### 1.1 O teh navodilih

Ta navodila predstavljajo del izdelka. Upoštevanje teh navodil je bistvenega pomena za pravilno ravnanje in uporabo:

- Pred vsakršno dejavnostjo natančno preberite navodila
- Navodila vedno hranite na dostopnem mestu
- Upoštevajte vse specifikacije izdelka
- Upoštevajte oznake na izdelku

Izvorna navodila za obratovanje so napisana v angleščini. Navodila v drugih jezikih so prevod izvornih navodil za obratovanje.

### 1.2 Avtorske pravice

WILO SE © 2023

Razmnoževanje, distribucija in uporaba tega dokumenta ter sporočanje njegove vsebine drugim brez izrecnega soglasja je prepovedano. Posledica kršitve je obveznost plačila odškodnine. Vse pravice pridržane.

### 1.3 Pridržujemo si pravico do sprememb

Podjetje Wilo si pridržuje pravico do spremembe navedenih podatkov brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za tehnične netočnosti in/ali pomanjkljivosti. Ilustracije se razlikujejo od originala in so mišljene kot vzorčna predstavitev naprave.

### 1.4 Izključitev iz garancije in odgovornosti

Podjetje Wilo ne prevzema nobene garancije ali odgovornosti v naslednjih primerih:

- Nepravilno dimenzioniranje zaradi nezadostnih ali napačnih navodil upravitelja ali naročnika
- Neupoštevanje teh navodil
- Nedovoljeni načini uporabe izdelka
- Nepravilno skladiščenje ali transport
- Nepravilna namestitev ali demontaža
- Nezadostno vzdrževanje
- Nepooblaščena popravila
- Neprimerна lokacija vgradnje
- Kemični, električni ali elektrokemični vplivi
- Obraba sestavnih delov izdelka

## 2 Varnost

Ta razdelek vsebuje varnostne informacije za posamezne faze življenjskega cikla črpalke. Neupoštevanje teh informacij povzroči:

- nevarnost za osebe,
- nevarnost za okolje,
- materialno škodo,
- izgubo zahtevka za odgovornost v primeru poškodbe.

### 2.1 Varnostni znaki, navodila in besedilne oznake

V teh navodilih za vgradnjo in obratovanje so varnostna navodila prikazana na naslednji način:

- Nevarnost za osebe: Opozorilna beseda **s predhodnim varnostnim simbolom** in osenčena sivo.
- Materialna škoda: Opozorilna beseda **brez varnostnega simbola**.

#### Opozorilne besede

##### • NEVARNOST!

Neupoštevanje navodil povzroči smrt ali hude poškodbe!

##### • OPOZORILO!

Neupoštevanje navodil vodi do (resnih) poškodb!

##### • POZOR!

Neupoštevanje navodil povzroči materialno škodo ali celo popolno izgubo.

- **OBVESTILO!**

Koristen napotek za ravnanje z izdelkom.

### Besedilne oznake

- ✓ Predpogoj
- 1. Delovni korak/seznam
  - ⇒ Obvestilo/navodila
  - ▶ Rezultat

### Navzkrižno sklicevanje

Ime razdelka ali tabele je v narekovajih [ » « ]. Številka strani sledi v oglatih oklepajih [ ].

### Pregled uporabljenih varnostnih simbolov



Smrtna nevarnost zaradi električnega udara



Smrtna nevarnost zaradi eksplozije



Nevarnost zaradi bakterijske okužbe



Opozorilo – nevarnost zaradi vročih površin



Nosite zaščitno čelado.



Nosite varnostne čevlje.



Nosite zaščitne rokavice.



Nosite masko za zaščito dihal.



Nosite zaščitna očala.



Bodite pozorni na navodila.



Koristne informacije

## 2.2 Usposobljenost osebja

- Osebje je obveščeno o lokalnih predpisih za preprečevanje nesreč.
- Osebje je prebralo in razumelo navodila za obratovanje.
- Električna dela sme opravljati usposobljeni električar.  
Usposobljen električar je oseba z ustrezeno tehnično izobrazbo, znanjem in izkušnjami, ki lahko prepozna in prepreči nevarnosti električnega toka.
- Montažo in demontažo sme izvesti usposobljeni strokovnjak za sanitarno inštalacije, vključno s pritrditvijo varovalk za vzgon in priključitvijo plastičnih cevi.
- Vzdrževanje sme izvesti usposobljeni strokovnjak za sanitarno inštalacije s poznavanjem prečrpovalnih naprav po standardu EN 12056 in zavedanjem nevarnosti odpadne vode.

Uporaba izdelka je prepovedana za:

- osebe (vključno z otroki), mlajše od 16 let,
- osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi.

Osebe, mlajše od 21 let, morajo biti pod strokovnim nadzorom.

## 2.3 Zaščitna oprema za osebje

Navedena zaščitna oprema predstavlja minimalno zahtevo.

Upoštevajte zahteve tovarniških predpisov.

### Zaščitna oprema: transport, vgradnja, odstranitev in vzdrževanje

- Zaščitni čevlji: Vrsta zaščite S1 (uvex 1 sport S1)
- Zaščitne rokavice (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Zaščitna čelada (EN 397): skladna s standardom in nudi zaščito pred stranskimi deformacijami  
(če se uporablja oprema za dviganje)

### Zaščitna oprema: čiščenje

- Zaščitne rokavice (EN ISO 374-1): 4X42C + tip A (uvex protector chemical NK2725B)
- Zaščitna očala (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Oznaka okvirja: W 166 34 F CE
  - Oznaka leče za očala: 0–0,0\* W1 FKN CE
    - \* Stopnja zaščite v skladu s standardom EN 170 za to delo ni pomembna.
- Maska za zaščito dihal (EN 149): Polovična maska 3M serije 6000 s filtrom 6055 A2

### Priporočila glede izdelkov

Omenjeni izdelki blagovne znamke so nezavezujoči predlogi.

Uporabite lahko tudi podobne izdelke drugih blagovnih znamk.

Predpogoj je izpolnjevanje omenjenih standardov.

WILO SE ne prevzema odgovornosti za skladnost omenjenih izdelkov z ustreznimi standardi.

## 2.4 Črpalka s sekačem

Črpalka je opremljena s sekačem na sesalnem priključku. Sekač ima vrteča se in fiksna rezila. Obe rezili sta dostopni z zunanjih strani.



### OPOZORILO

#### Nevarnost ureznin na sekaču!

Rezila so ostra. Obstaja velika nevarnost ureznin!

- Sekača se nikoli ne dotikajte!
- Izdelek vedno prenašajte s pomočjo prijemnega traku!
- Pri uporabi izdelka vedno nosite zaščitne rokavice (4X42C (uvex C500 wet))!

## 2.5 Električna dela

- Vsa električna dela mora opraviti usposobljeni električar.
- Prepričajte se, da je izdelek izklopljen iz omrežnega priključka. Zavarujte izdelek pred nepooblaščenim ponovnim zagonom.
- Omrežni priključek je skladen z lokalnimi predpisi.
- Omrežni priključek je skladen s specifikacijami lokalnega dobavitelja energije.
- Osebje je obveščeno o električnem priklopu.
- Osebje je obveščeno o možnostih zaustavitve naprave.
- Upoštevajte tehnične podatke na napisni ploščici in v teh navodilih za vgradnjo in obratovanje.
- Ozemljite izdelek.
- Stikalno napravo namestite tako, da je stikalna naprava zaščitena pred poplavami.
- Zamenjajte poškodovane kable. V tem primeru se obrnite na servisno službo.

## 2.6 Nadzorne naprave

Na mestu vgradnje zagotovite naslednje nadzorne naprave:

### Instalacijski odklopnik

- Vrsta in preklopne karakteristike instalacijskih odklopnikov morajo ustrezati nazivnemu toku priključenega izdelka.
- Upoštevajte lokalne predpise.

### Zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD)

- Namestite zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD) v skladu s predpisi lokalnega dobavitelja energije.
- Če lahko ljudje pridejo v stik z napravo in prevodnimi mediji, namestite zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD).

## 2.7 Črpanje zdravju nevarnih medijev

Če pridete v stik z medijem znotraj prečrpovalne naprave, obstaja nevarnost bakterijske okužbe.

- Nosite zaščitno opremo.
- Med odstranjevanjem očistite in razkužite rezervoar.
- Obvestite vse osebe o črpanem mediju in nevarnosti, ki jo predstavlja.

- 2.8 Eksplozivna atmosfera v zbiralniku**
- Odpadna voda, ki vsebuje fekalije, lahko povzroči kopičenje plina v rezervoarju. Ti nakopičeni plini lahko zaradi nepravilne montaže ali vzdrževalnih del uidejo v obratovalni prostor. Lahko nastane eksplozivna atmosfera. To ozračje se lahko vname in povzroči eksplozijo. Da se izognete eksplozivnemu ozračju, upoštevajte naslednje točke:
- Uporabljajte samo nepoškodovane rezervoarje (brez razpok, puščanj, poroznega materiala). Prečrpalne naprave s poškodovanimi rezervoarji takoj izklopite.
  - Prepričajte se, da so vsi priključki za dotok, izpustno cev in prezračevanje tesno zaprti in izvedeni v skladu z lokalnimi predpisi.
  - Prezračevalno cev speljite skozi streho stavbe. Za pravilno dolžino cevi nad streho upoštevajte lokalne predpise.
  - Če odprete rezervoar (npr. med vzdrževalnimi deli), poskrbite, da bo obratovalni prostor dobro prezračen.
  - Upoštevajte lokalne predpise in zakone o preprečevanju nesreč in varnosti pri delu.
  - Izdelek transportirajte s pomočjo prijemalnega traku na rezervoarju.
- Zahteve glede pakiranja**
- Odpornost na udarce
  - Odpornost na vlogo
  - Pravilno in varno pritrjevanje
  - Zaščita pred umazanjem, prahom in oljem
  - Upoštevajte lokalne predpise in zakone o preprečevanju nesreč in varnosti pri delu.
  - Prepričajte se, da je izdelek izklopljen iz omrežnega priključka. Zavarujte izdelek pred nepooblaščenim ponovnim zagonom.
  - Pri demontaži zaprite dotok in izpustno cev.
  - Prezračite zaprte prostore.
  - Samostojno delo v zaprtih prostorih je prepovedano. Prisotna mora biti še ena oseba.
  - V zaprtih prostorih ali zgradbah lahko nastajajo strupeni ali zadušljivi plini. Nosite zaščitno opremo (npr. detektor plina) v skladu s tovarniškimi predpisi.
  - Izdelek temeljito očistite.
- Nevarnost požara!** Pri čiščenju plastičnih delov lahko pride do statičnega naboja. Nosite samo antistatična oblačila. Ne uporabljajte lahko vnetljivih čistilnih sredstev.
- 2.9 Transport**
- 2.10 Montaža/demontaža**
- 2.11 Med obratovanjem**

## POZOR

### Izogibajte se previsokemu tlaku v zbiralniku!

Če pride do previsokega tlaka v rezervoarju, lahko rezervoar poči. Da bi se izognili previsokemu tlaku, upoštevajte naslednje točke:

- Največja dotočna višina najnižjega dotoka je 5 m (16,5 ft)!
- Največji dotok mora biti nižji od največjega pretoka na delovni točki!
- Najvišji tlak v izpustni cevi: 2,5 bar (36 psi)
- Temperatura medija: 3... 40 °C (37... 104 °F), najv. 65 °C (149 °F) za 5 min
- Temperatura okolice: 3... 40 °C (37... 104 °F)

## 2.12 Čiščenje in razkuževanje

- Če uporabljate razkužilo, nosite zaščitno opremo v skladu z navodili proizvajalca.
- Vse vpletene osebe poučite o razkužilu in njegovi pravilni uporabi.

## 2.13 Vzdrževalna opravila

- Morebitna vzdrževalna dela mora izvajati (usposobljen) strokovnjak za prečrpovalne naprave z znanjem o sanitarnih inštalacijah.
- Prepričajte se, da je izdelek izklopljen iz omrežnega priključka. Zavarujte izdelek pred nepooblaščenim ponovnim zagonom.
- Izdelek temeljito očistite.

**Nevarnost požara!** Pri čiščenju plastičnih delov lahko pride do statičnega naboja. Nosite samo antistatična oblačila. Ne uporabljajte lahko vnetljivih čistilnih sredstev.

- Pri demontaži zaprite dotok in izpustno cev.
- Uporabljajte samo originalne dele proizvajalca. Uporaba neoriginalnih delov odvezuje proizvajalca vsakršne odgovornosti.
- Iztekle tekočine (medij, delovna tekočina) takoj počistite in odstranite. Tekočine zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

## 2.14 Odgovornosti upravitelja

- Zagotovite navodila za vgradnjo in obratovanje v jeziku, ki ga osebje lahko bere in razume.
- Zagotovite, da je osebje usposobljeno za navedeno delo.
- Zagotovite zaščitno opremo. Zagotovite, da osebje nosi zaščitno opremo.
- Zagotovite, da so pritrjeni varnostni in informacijski znaki vedno jasno čitljivi.
- Poučite osebje o delovanju sistema.
- Označite in blokirajte delovno območje.

## 3 Namen uporabe/uporaba

### 3.1 Uporaba v skladu z določili

Črpanje odpadne vode, ki vsebuje fekalije:

- v primerih, ko odpadne vode ni mogoče odvajati neposredno v kanalizacijo prek naravnega naklona navzdol,
- za drenažo, varno pred povratnim tokom, kadar je točka odvoda pod gornjim nivojem kanalizacijskega sistema.

**OPOMBA!** Namestite lovilnike maščob pred prečrpovalno napravo, če črpate mastno odpadno vodo!

### 3.2 Nedovoljeni načini uporabe



#### NEVARNOST

##### Nevarnost eksplozije zaradi čpanja eksplozivnih medijev!

Prečrpovalna naprava ni zasnovana za te medije. Obstaja smrtna nevarnost zaradi eksplozije!

- Čpanje lahko vnetljivih in eksplozivnih medijev (bencin, kerozin itd.) je strogo prepovedano.
- Ne črpajte teh medijev!

**Ne** uporabljajte za naslednje medije:


- odpadna voda iz izpustnih mest, ki so višja od ravnogornjega nivoja kanalizacijskega sistema, ki se lahko izpustijo neposredno v kanalizacijski sistem prek naravnega padca;
- odpadki, pepel, smeti, steklo, pesek, mavec, cement, apno, malta, vlaknati materiali, tekstil, papirnate brisače, mokri robčki (npr. krpe iz flisa, vlažni robčki mokrega toaletnega papirja), plenice, karton, grobi papir, sintetične smole, katran, kuhinjski odpadki, maščobe, olja;
- klavniški odpadki, odstranjevanje zaklanih živali in živalskih odpadkov (hlevski gnoj itd.);
- strupeni, agresivni in jedki mediji, kot so težke kovine, biocidi, pesticidi, kisline, baze, soli, voda v olimpijskem bazenu;
- čistila, razkužila, detergenci za pomivanje posode ali perila v prevelikih količinah, ki imajo nesporazumno visoko stopnjo tvorbe pene;
- pitna voda.

Predvidena uporaba vključuje upoštevanje teh navodil za uporabo. Vsaka druga uporaba je neskladna z namenom uporabe.

## 4 Opis proizvoda

### 4.1 Konstrukcija

Kompaktna, potopna prečrpovalna naprava enojne črpalk, pripravljena za priklop, s hidravliko sekača za čpanje odpadne vode, ki vsebuje fekalije.

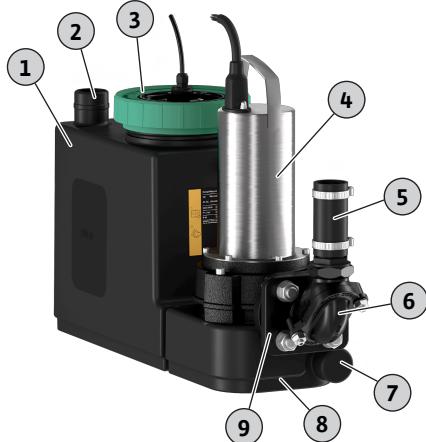

1	Zbiralnik
2	Odzračevalni priključek zbiralnika
3	Revizijska odprtina zbiralnika
4	Motor
5	Prilagodljiva cev
6	Protipovratni ventil
7	Priključek za prazenje
8	Prijemalni trak
9	Tlačni priključek

Plinotesen in vodotesen zbiralnik z dnom, nagnjenim pod kotom, in revizijsko odprtino s prozornim pokrovom.

Prosto izbirni dotoki z označenimi območji.

Merjenje nivoja napoljenosti se izvaja z analognim izhodnim signalom prek Reed kontakta in dveh preklopnih točk.

Tlačni priključek s pritrjenim protipovratnim ventilom.

Motor s površinskim hlajenjem s termičnim nadzorom motorja.

Predhodno nameščena stikalna naprava za samodejno obratovanje:

#### Wilo-Control MS-L

- Skupno sporočilo o motnji z brezpotencialnim kontaktom
- Integriran alarm, neodvisen od omrežja
- Nastavljiv čas zakasnitve izklopa
- 1,5-m priključni kabel s povezanim vtikačem
- Ohišje motorja: 1.4404 (AISI 316L)
- Hidravlika: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Tekič: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

Fig. 1: Pregled

### 4.2 Materiali

- Sekač: 1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
- Rezervoar: PE
- Protipovratni ventil: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

#### 4.3 Nadzorne naprave

##### Nadzor motornega navitja

Motor je opremljen s termičnim nadzorom motorja z bimetalnim senzorjem:

- Enofazni motor na izmenični tok: Nadzor motorja je samodejno preklopljiv. Motor se izklopi, če se pregreje. Motor se samodejno ponovno vklopi, ko se ohladi.
- Trifazni motor na izmenični tok: Nadzor motorja se prikaže in ponastavi prek priključene stikalne naprave.

##### Alarm visoke gladine vode s skupnim sporočilom o motnji

Ko je dosežena visoka gladina vode, se sproži zvočni in svetlobni javljalnik alarma in samodejno se sproži vklop črpalke. Poleg tega je aktiviran kontakt za skupno sporočilo o motnji. Zunanji alarm (sirena, SMS prek povezave SmartHome) se lahko sproži prek brezpotencialnega kontakta.

Če gladina voda pada pod gladino visoke vode, se črpalka izklopi, ko preteče čas zakasnitve izklopa. Javljalnik alarma se samodejno potrdi.

#### 4.4 Princip delovanja

Odpadna voda se skozi dovodno cev steka v zbiralnik. Ko nivo vode doseže nivo vklopa, se črpalka vklopi. Zbrana odpadna voda se črpa v priključeno izpustno cev. Ko je dosežen nivo izklopa, se črpalka izklopi po nastavljenem času zakasnitve izklopa.

Ko je dosežena visoka gladina vode, se črpalka vklopi (prisilni vklop). LED-lučka ali zaslon za preplavljanje prikazuje javljalnik alarma. Poleg tega lahko notranji brenčač oddaja zvočni javljalnik alarma. Poleg tega je aktiviran izhod za skupno sporočilo o motnji (SSM).

#### 4.5 Obratovanje s frekvenčnim pretvornikom

Delovanje s frekvenčnim pretvornikom ni dovoljeno.

#### 4.6 Način označevanja

Primer:	<b>DrainLift SANI CUT-S.20M/1</b>
<b>DrainLift</b>	Družina izdelkov
<b>SANI CUT</b>	Naprava za prečrpavanje odpadnih vod s sekačem
<b>S</b>	Velikost
<b>20</b>	Največja črpalna višina
<b>M</b>	Omrežni priključek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• M = 1~</li> <li>• T = 3~</li> </ul>
<b>1</b>	Izvedba za motor in stikalno napravo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = način obratovanja: S3, stikalna naprava: Control MS-L</li> </ul>

#### 4.7 Tehnični podatki

##### Odobreno področje uporabe

Največji tlak v izpustni cevi	2,5 bar (36 psi)
Največja črpalna višina	Glejte napisno ploščico.
Najv. pretok	Glejte napisno ploščico.
Največja dotočna višina najnižjega dotoka	5 m (16,5 ft)
Temperatura medija	3... 40 °C (37... 104 °F), najv. 65 °C (149 °F) za 5 min
Temperatura okolice	3... 40 °C (37... 104 °F)

##### Podatki o motorju

Omrežni priključek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANI CUT-S...M/...: 1~230 V, 50 Hz</li> <li>• SANI CUT-S...T/...: 3~400 V, 50 Hz</li> </ul>
Priključna moč [ $P_1$ ]	Glejte napisno ploščico.
Nazivna moč [ $P_2$ ]	Glejte napisno ploščico.
Nazivni tok [ $I_N$ ]	Glejte napisno ploščico.
Hitrost [n]	Glejte napisno ploščico.
Tip zagona	Neposredno

Način obratovanja	S3 10%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trajanje cikla: 10 min</li> <li>• Trajanje vklopa: 1 min</li> <li>• Mirovanje: 9 min</li> </ul>
Vrsta zaščite	IP68 (2 mWG/7 d)
Dolžina kabla do vtičača	1,5 m (5 ft)
Dolžina kabla do stikalne naprave	4 m (13 ft)
Vtičač	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enofazni tok:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— DrainLift SANI CUT-S...M...: CEE 7/7 (Schuko)</li> </ul> </li> <li>• Trifazni tok:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— DrainLift SANI CUT-S...T...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, vrtilno polje v smeri urinega kazalca</li> </ul> </li> </ul>
<b>Priklučki</b>	
Tlačni priključek	DN 32
Dotočni priključek	DN 80/100 (90/110 mm)
Odzračevalni priključek zbiralnika	DN 40 (50 mm)
Prikluček za praznjenje	DN 40 (50 mm)
<b>Dimenzijs in teže</b>	
Prostornina rezervoarja	21 l (5 am. galon)
Najv. uporabna prostornina v rezervoarju glede na višino dotoka*	11 l/2 am. galoni (180 mm*)
Diagonalna dimenzija	756 mm (30 palcev)
Teža	najv. 34 kg (75 lb)
Nivo hrupa	70 dB(A)

**Naprava ni zasnovana za neprekinitveno delovanje! Največji pretok velja za delovanje s prekinitvami S3!**

#### 4.8 Datum proizvajalca

Datum izdelave je naveden v skladu z ISO 8601: YYYYWww

- YYYY = leto
- W = okrajšava za teden
- ww = koledarski teden

#### 4.9 Obseg dobave

- Potopna prečrpovalna naprava s sekačem, stikalno napravo in priključnim kablom, vključno z vtičačem
- Priključek cevi DN 32 (zunanji premer 40 mm)
- Dvojna vtičnica HT DN 40 (50 mm) za odzračevalni priključek
- Dvojna vtičnica HT DN 40 (50 mm) za odtočni priključek
- Komplet dotoka z žago za izvrtine 124 mm (5 palcev) in tesnilom DN 100 (110 mm)
- Komplet za talno pritrditev
- Podloga za izolacijo hrupa
- Polniljiva baterija 9 V
- Navodila za vgradnjo in obratovanje

#### 4.10 Dodatna oprema

##### Na izpustni strani

- Zaporna armatura 1 1/4 iz rdečega brona
- Zaporna armatura 1 1/2 iz rdečega brona

##### Na vstopni strani

- Zaporne armature DN 100/DN 150 iz umetne mase s fiksнимi konci cevi
- Tesnila dovoda DN 32/DN 40/DN 100
- Kompleti tesnila dovoda DN 32/DN 40/DN 100 (tesnilo in žaga)

##### Splošno

- Ročna membranska črpalka s priključkom R 1½ (brez cevi)
- 3-smerna zaporna pipa za preklop na ročno odsesavanje
- Sirena 230 V, 50 Hz
- Utripalka 230 V, 50 Hz
- Signalna svetilka 230 V, 50 Hz

- DrainAlarm – od omrežja neodvisna alarmna stikalna naprava z optičnim in zvočnim javljalnikom alarma ter priključkom za plovno stikalo
- DrainAlarm FIRST – alarmna stikalna naprava z optičnim in zvočnim javljalnikom alarma ter priključkom za plovno stikalo

## 5 Transport in skladiščenje

### 5.1 Dostava

- Tako preverite pošiljko glede napak (poškodbe, celovitost itd.).
- Zabeležite vse napake na tovorni dokumentaciji.
- O napakah obvestite proizvajalca na dan prevzema pošiljke.
- Kasneje vloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati.

### 5.2 Transport

Zunanjo embalažo odstranite samo na mestu uporabe, da zagotovite, da se prečrpalna naprava med transportom ne poškoduje. Za neprepustno pakiranje rabljenih prečrpalnih naprav za transport uporabite dovolj velike plastične vrečke, odporne na trganje.

### 5.3 Skladiščenje



#### NEVARNOST

##### Nevarnost zaradi bakterijske okužbe!

Prečrpalna naprava zbira in črpa odpadno vodo. V rezervoarju se lahko razmnožijo bakterije in nevarni mikrobi!

- Po odstranitvi razkužite prečrpalno napravo. Še posebej notranjo stran rezervoarja!
- Upoštevajte tovarniške predpise!

#### POZOR

##### Popolna izguba zaradi vdora vode v priključni kabel!

Vdor vode v kabel uniči priključni kabel in motor.

- Nikoli ne potopite konca kabla v medij.
- Za shranjevanje tesno zaprite konec kabla.

Na novo dobavljene prečrpalne naprave lahko skladiščite eno leto. Za daljša obdobja skladiščenja se obrnite na servisno službo.

Pri skladiščenju črpalke upoštevajte naslednje točke:

- Prečrpalno napravo varno postavite na trdno podlago in jo zavarujte pred zdrsom in padcem.
- Dovoljena temperatura skladiščenja: -15 °C... +60 °C (5... 140 °F), najv. vlažnost: 90 %, nekondenzirajoče.  
Priporočamo skladiščenje, zaščiteno pred zmrzaljo. Temperatura skladiščenja: 5... 25 °C (41... 77 °F), relativna vlažnost: 40... 50 %.
- Zbiralnik popolnoma izpraznите.
- Zvijte priključne kable in jih pritrdite na motor.
- Odprte konci priključnih kablov in vtikačev zatesnite na vodotesen način.
- Stikalno napravo skladiščite v skladu z navodili.
- Tesno zaprite vse odprte priključke.
- Prečrpalne naprave ne skladiščite v prostorih, kjer se izvajajo varilna dela. Nastali plini ali sevanje lahko razjedajo plastične in elastomerne dele.
- Prečrpalno napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in vročino. Ekstremna vročina lahko poškoduje plastične dele.
- Elastomerni deli so podvrženi naravnim krhkosti. Če je potrebno skladiščenje za več kot 6 mesecev, se obrnite na servisno službo.

## 6 Vgradnja in električni priklop

### 6.1 Usposobljenost osebja

- Električna dela sme opravljati usposobljeni električar.  
Usposobljen električar je oseba z ustrezno tehnično izobrazbo, znanjem in izkušnjami, ki lahko prepozna in prepreči nevarnosti električnega toka.
- Montažo in demontažo sme izvesti usposobljeni strokovnjak za sanitarne inštalacije, vključno s pritrditvijo varovalk za vzgon in priključtvijo plastičnih cevi.

## 6.2 Načini montaže

- Montaža na tla v zgradbah
- Podzemna instalacija v jaških zunaj zgradb
- Upoštevajte lokalne predpise o preprečevanju nesreč in varnosti.
- Pri uporabi opreme za dviganje upoštevajte vse predpise za delo pod visečimi bremenimi.
- Zagotovite zaščitno opremo. Zagotovite, da osebje nosi zaščitno opremo.
- Upoštevajte lokalne predpise o tehnologiji odpadnih vod za upravljanje sistemov odpadne vode.
- Strukturne komponente in temelji morajo biti dovolj stabilni, da omogočajo varno in funkcionalno pritrdiritev naprave. Za zagotovitev in ustreznost strukturnega sestavnega dela/temelja je odgovoren upravitelj.
- Zagotovite prost dostop do mesta vgradnje.
- Montažna dela opravite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Preverite, ali je razpoložljiva dokumentacija (načrti montaže, lokacija montaže, pogoji dotoka) popolna in točna.
- Polaganje in priprava cevi v skladu z dokumentacijo.
- Omrežni priključek mora biti nameščen tako, da je zaščiten pred poplavom.

## 6.4 Vgradnja



### OPOZORILO

#### Poškodbe rok in nog zaradi pomanjkanja zaščitne opreme!

Nevarnost (hujših) poškodb pri delu. Nosite naslednjo zaščitno opremo:

- zaščitne rokavice
- zaščitni čevlji

#### Vgradnja v zgradbo

- Prepričajte se, da je obratovalni prostor dobro prezračen.
- Zagotovite prosti prostor min. 60 cm (2 ft) okoli naprave.
- V primeru nesreče: Zagotovite jašek v obratovalnem prostoru, min. dimenzijske: 500 x 500 x 500 mm (20 x 20 x 20 in). Izberite ustrezno črpalko. Prepričajte se, da je ročna drenaža izvedljiva.
- Vsi priključni kabli morajo biti pravilno položeni. Priključni kabli ne smejo predstavljati nobenega tveganja (tj. spotikanja, poškodb med delovanjem). Preverite, ali presek in dolžina kabla ustrezata izbranemu načinu montaže.
- Montirana stikalna naprava ni zaščitena pred poplavom. Namestite stikalno napravo na ustrezno višino.

#### Vgradnja v jašek



### NEVARNOST

#### Nevarnost poškodb zaradi samostojnega dela!

Opravljanje dela v komorah in ozkih prostorih ter na območjih z nevarnostjo padca je lahko nevarno. Tega dela ne opravljajte sami!

- Delo izvajajte samo skupaj s še eno osebo!



### OPOZORILO

#### Poškodbe glave zaradi pomanjkanja zaščitne opreme!

Pri delu lahko pride do (hudih) telesnih poškodb. Če uporabljate opremo za dviganje, nosite zaščitno čelado!

### POZOR

#### Pazite se zmrzali!

Zmrzal lahko povzroči okvare in poškodbe. Bodite pozorni na lokalno moč zmrzali. Če sta naprava ali tlačni izhod v območju zmrzali, zaustavite delovanje naprave v obdobjih zmrzali.

Upoštevajte tudi naslednje točke, če je prečrpovalna naprava nameščena v jašek:

- Med delom lahko nastajajo strupeni ali zadušljivi plini.
- Če se kopičijo strupeni ali zadušljivi plini, takoj zapustite delovno mesto.
- Upoštevajte diagonalno dimenzijo prečrpovalne naprave.
- Namestite opremo za dviganje: ravna površina, čista in trdna podlaga. Prostor skladiščenja in mesto montaže morata biti lahko dostopna.
- Na prečrpovalno napravo pritrdite dva transportna trakova. Zavarujte transportne trakove proti zdrusu. Uporabljajte samo tehnično odobrene priprave za pritrditev.
- Če zaradi vremenskih razmer (npr. nastanek žleda, močan veter) delo ni več varno, delo takoj prekinite.

#### 6.4.1 Opomba o pritrditvenem materialu

Prečrpovalno napravo je mogoče namestiti na različne konstrukcije (betonske in jeklene itd.). Izberite pritrditveni material, ki je primeren za ustrezno konstrukcijo. Za pravilno montažo upoštevajte naslednja navodila za pritrditveni material:

- Izogibajte se trganju ali krušenju konstrukcijske površine, **upoštevajte minimalne razdalje do roba**.
- Poskrbite za tesno in varno namestitev, **upoštevajte predpisano globino vrtine**.
- Prah pri vrtanju zmanjša trdnost zadrževanja, **vedno izpihajte ali izsesajte vrtino**.
- Uporabljajte samo sestavne dele (npr. vijake, sidra, vložke za malto), ki so v brezhibnem stanju.

#### 6.4.2 Opomba o namestitvi cevi

Namestitev cevi je med delovanjem izpostavljena različnim tlakom. Lahko se pojavijo vršni tlaki (npr. pri zapiranju protipovratnega ventila), ki so lahko nekajkrat višji od tlaka črpalke, odvisno od obratovalnih pogojev. Ti različni tlaki obremenjujejo cevi in priključke cevi. Da bi zagotovili varno in pravilno obratovanje, je treba cevovode in priključke cevi preveriti na podlagi naslednjih parametrov in oblikovati v skladu z zahtevami:

- Cevi so samonosilne.  
Na prečrpovalno napravo ne smejo delovati natezne ali tlačne sile.
- Tlačna odpornost namestitve cevi in priključkov cevi
- Natezna trdnost priključkov cevi (= vzdolžna sila prileganja priključka)
- Povežite cevi brez napetosti in vibracij.

#### 6.4.3 Delovni koraki

Prečrpovalna naprava se namesti v naslednjih korakih:

- Pripravljalna opravila.
- Namestite prečrpovalno napravo.
- Priključite izpustno cev.
- Priključite dotok.
- Priključite prezračevanje.
- Priključite odtok.
- Razpakirajte prečrpovalno napravo.
- Odstranite transportno zaporo.
- Preverite obseg dobave.
- Preverite, ali so vsi sestavni deli v pravilnem delovnem stanju.  
**POZOR! Ne nameščajte okvarjenih sestavnih delov! Okvarjeni sestavnii deli lahko vodijo do okvare sistema!**
- Dodatno opremo postavite na stran in jo shranite za kasnejšo uporabo.
- Pripravite mesto namestitve:
  - Horizontalna in ravna površina za postavitev.
  - Zagotovite dodaten prosti prostor min. 60 cm (2 ft).
  - Možna pritrditev z mozniki.
  - Čisto, brez grobih delcev
  - Suho
  - Brez zmrzali
  - Dobro osvetljeno

#### 6.4.5 Namestitev prečrpovalne naprave

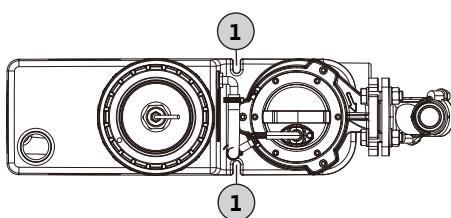


Fig. 2: Pogled od zgoraj na prečrpovalno napravo

##### 1 Pritrdilni utori za talno sidranje

Namestite prečrpovalno napravo tako, da jo zaščitite pred vzgonom in zvijanjem. V ta namen pritrdite prečrpovalno napravo na tla.

- ✓ Pripravljalna opravila so končana.
- ✓ Mesto montaže je pripravljeno v skladu z dokumentacijo.
- ✓ Zagotovljen je ustrezni pritrditveni material za obstoječa tla zgradbe.  
**OPOMBA! Upoštevajte informacije o pritrditvenem materialu!**

1. Prečrpovalno napravo postavite na mesto vgradnje in poravnajte z namestitvijo cevi.  
**POZOR! Stikalno napravo pritrdite na prečrpovalno napravo, da preprečite, da bi padla na tla! Stikalna naprava se lahko zlomi, če pada na tla!**  
**OPOMBA! Prečrpovalna naprava mora biti pokončna!**
  2. Označite vrtalne luknje za pritrdilne utore.
  3. Prečrpovalno napravo postavite na stran.
  4. Izvrtajte in očistite luknje. Vstavite moznike.
  5. Položite in poravnajte zvočno izolacijsko preprog.
  6. Prečrpovalno napravo postavite in poravnajte na zvočno izolacijsko preprog.
  7. Vstavite vijak za pritrditev in podložko skozi pritrdilni utor. Privijte vijak za pritrditev v moznik.
  8. Prečrpovalno napravo pritrdite na tla.
  9. Stikalno napravo pritrdite na steno, da jo zaščitite pred poplavom (glejte navodila za stikalno napravo).
  10. Priključni kabel položite v skladu s predpisi.
- Prečrpovalna naprava je nameščena tako, da je zaščitena pred vzgonom in zvijanjem. Naslednji korak: Priključite izpustno cev.

#### 6.4.6 Priključitev izpustne cevi

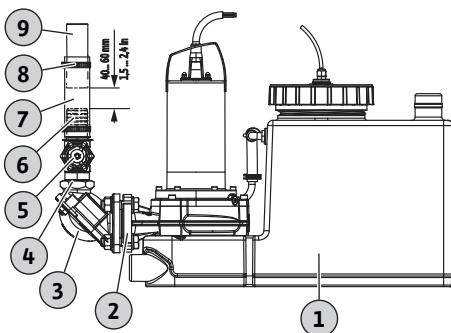


Fig. 3: Armatura za izpustni priključek

1	Prečrpovalna naprava
2	Tlačni priključek
3	Protipovratni ventil
4	Dvojna mazalka
5	Zaporna armatura
6	Cevna mazalka
7	Prilagodljiva cev
8	Cevna objemka
9	Izpustna cev

Pri priključitvi izpustne cevi upoštevajte naslednje informacije:

- Izpustna cev mora biti DN 32 ali večja.
  - Pretok v izpustni cevi: 0,7 m/s (2,3 ft/s) do 2,3 m/s (7,5 ft/s).
  - Ne zmanjšujte premera cevi.
  - Vsi priključki morajo biti popolnoma zatesnjeni.
  - Namestite izpustno cev kot »cevno zanko«, da preprečite povratni tok iz glavne javne kanalizacije.
- Na najvišji točki mora biti spodnji rob cevne zanke nad lokalno določenim gornjim nivojem kanalizacijskega sistema.
- Namestite izpustno cev za zaščito pred zmrzaljo.
  - Namestite zaporno armaturo.
  - ✓ Pravilno nameščena prečrpovalna naprava.
  - ✓ Izpustna cev je nameščena pravilno v skladu z dokumentacijo in pravokotno na tlačni priključek.
  - ✓ Pripravljeni materiali za sestavljanje:  
1x zaporna armatura  
1x prilagodljiva cev, vključena v obseg dobave  
1x dvojna mazalka

1x cevna mazalka, vključena v obseg dobave  
2x cevni objemki, vključeni v obseg dobave

1. Privijte dvojno mazalko v protipovratni ventil. **Pritezni moment: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**  
⇒ Da bi se izognili puščanju, je priporočljivo, da za vse vijačne povezave uporabite tesnilni spoj s teflonskim trakom.
2. Privijte zaporno armaturo na dvojno mazalko. **Pritezni moment: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**
3. Privijte cevno mazalko na zaporno armaturo. **Pritezni moment: 5 Nm (3,7 ft·lb)!**
4. Potisnite prilagodljivo cev čez izpustno cev.
5. Potisnite prilagodljivo cev čez cevno mazalko.  
⇒ Da zagotovite, da je izpustna cev priključena na akustično izoliran način, ohranite razdaljo med koncem izpustne cevi in koncem cevne mazalke 40 ... 60 mm (1,5 ... 2,4 palca)!  
– Če je razdalja premajhna, skrajšajte izpustno cev.  
– Če je razdalja prevelika, podaljšajte ali zamenjajte izpustno cev.
6. Poravnajte prilagodljivo cev na sredino med cevno mazalko in izpustno cev.
7. Pritrdite prilagodljivo cev na cevno mazalko in izpustno cev z eno cevno objemko na vsako. **Pritezni moment: 5 Nm (3,7 ft·lb)!**  
► Izpustna cev je priključena. Naslednji korak: Priključite dotok.

#### 6.4.7 Priključitev dotoka

Dotok se lahko po želji nahaja na območjih, označenih na zadnji steni, obeh stranskih stenah in strehi rezervoarja.

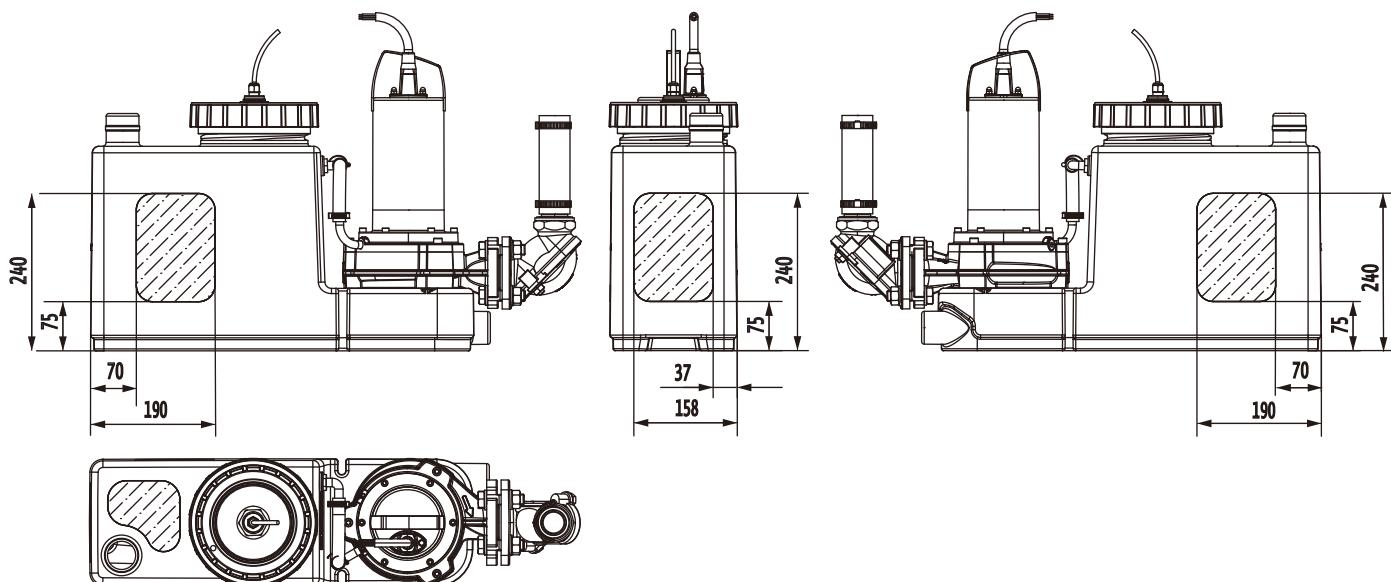


Fig. 4: Dotočna območja

Za priključitev dotoka upoštevajte naslednje:

- Dotok priključite le na označenih območjih. Če je dotok izven označenih območij, lahko pride do naslednjih težav:
  - Priključek pušča.
  - Povratni tok v dovodno cev.
  - Delovanje prečrpalne naprave je lahko moteno.
- Izogibajte se povečanemu dotoku in vnosu zraka v zbiralnik. Pravilno namestite dotok. **POZOR! Močan dotok ali vnos zraka v zbiralnik lahko povzroči izpad prečrpalne naprave!**
- Da bi zagotovili samodejno odvajanje dovodne cevi, na prečrpalno napravo namestite dovodno cev z naklonom.
- Najmanjša višina od tal do sredine dotoka: 180 mm (7 palcev).
- Vsi priključki morajo biti zatesnjeni.
- Namestite zaporno armaturo v dovodno cev.

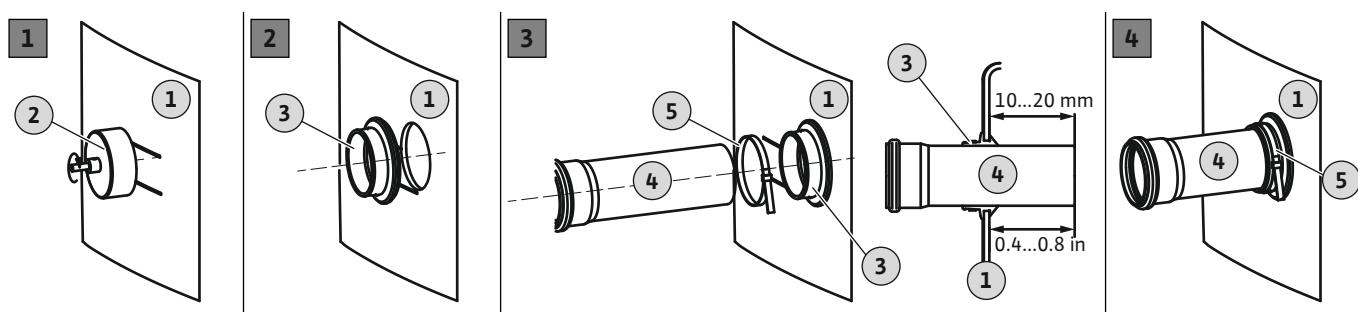


Fig. 5: Priključitev dotoka

1	Stena rezervoarja
2	Žaga za izvrtine za vrtanje
3	Tesnilo dovoda
4	Dovodna cev
5	Cevna objemka

- ✓ Pravilno nameščena prečrpalna naprava.
  - ✓ Dovodna cev nameščena na zbiralnik v skladu z dokumentacijo.
  - ✓ Pripravljen montažni material:
    - 1x žaga za izvrtine 124 mm (5 palcev) vključena v obseg dobave
    - 1x sveder
    - 1x tesnilo DN 100 (110 mm) vključeno v obseg dobave
    - 1x cevna objemka
1. Označite dotok na zbiralniku.
  2. Z žago za izvrtine izvrtajte izvrtino v steni rezervoarja.  
Med vrtanjem izvrtine upoštevajte naslednje:
    - Upoštevajte dimenzijsko območje dotoka. **POZOR! Izvrtina mora biti v celoti znotraj označenega območja dotoka!**
    - Najvišje število vrtljajev: 200 1/min.
    - Preverite premer izvrtine. **OPOMBA! Previdno izvrtajte izvrtino. Neprepustnost priključka je odvisna od izvrtine!**
    - Ostružki morajo zlahka padati z žage za izvrtine. Če se ostružki prilepijo na žago za izvrtine, se material prehitro segreje in stopi. Če se material stopi, upoštevajte naslednja navodila:
      - ⇒ Prenehajte z vrtanjem, pustite, da se material ohladi, in očistite žago za izvrtine.
      - ⇒ Zmanjšajte število vrtljajev.
      - ⇒ Med vrtanjem spreminjačte hitrost dotoka.
  3. Ostružite in zgladite robove.
  4. Tesnilo vstavite v izvrtino.
  5. Potisnite cevno objemko na tesnilo.
  6. Notranjo površino tesnila namažite z mazivom.
  7. Potisnite dovodno cev v tesnilo.  
Potisnite dovodno cev 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 palca) v zbiralnik.  
⇒ Upoštevati je treba specifikacijo vrednosti, sicer lahko pride do motenj v delovanju prečrpalne naprave.
  8. Tesnilo in cev povežite s cevno objemko. **Pritezni moment: 5 Nm (3,7 ft·lb)!**
    - Dotok je priključen. Naslednji korak: Priključite prezračevanje.

#### 6.4.8 Priključitev prezračevanja

Priključitev prezračevalne cevi je obvezna. Poleg tega je prezračevanje nujno potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja prečrpalne naprave. Pri priključitvi prezračevalne cevi upoštevajte naslednje točke:

- Prezračevalno cev speljite čez streho.

- Vsi priključki morajo biti popolnoma zatesnjeni.

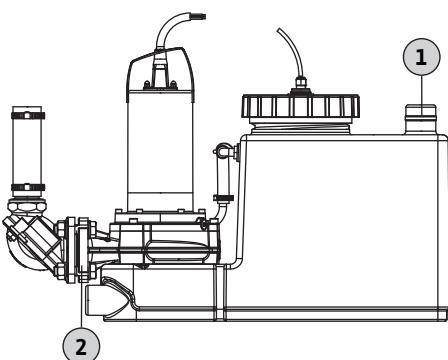


Fig. 6: Odzračevalni priključek zbiralnika

#### 6.4.9 Montaža ročne membranske črpalke



#### OBVESTILO

##### Ne povezujte dotoka s priključkom za praznjenje!

Zbiralnik se izčrpa prek priključka za praznjenje za inšpekcijska dela ali v primeru nesreče. Ne priključujte dotokov na priključek za praznjenje! V nasprotnem primeru zbiralnika v nujnih primerih ni mogoče izprazniti!

Zbiralnik je treba ročno izčrpati, če se izvajajo vzdrževalna dela ali če prečrpalna naprava ne deluje pravilno. V ta namen je priporočljivo namestiti ročno membransko črpalko.

**POZOR! Če prečrpalna naprava ne deluje pravilno, pride do povratnega toka v dotok in zbiralnik lahko poči! Zaprite dotok in izpraznite zbiralnik!**

- 1 Priključek za praznjenje

Pri nameščanju ročne membranske črpalke upoštevajte naslednje točke:

- Izberite višino montaže za optimalno delovanje.
- Priključite ročno membransko črpalko na priključek za praznjenje (najnižja točka, možno skoraj popolno praznjenje).
- Za vrtanje priključka za praznjenje je potrebna 30 mm (1,3 in) žaga za izvrtine.
- Priključite izpustno cev za zaporno armaturo na izpustni strani. Druga možnost je, da se priključitev izvede prek cevne zanke neposredno na kanalizacijo.
- Vsi priključki morajo biti popolnoma zatesnjeni.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo in obratovanje ročne membranske črpalke.

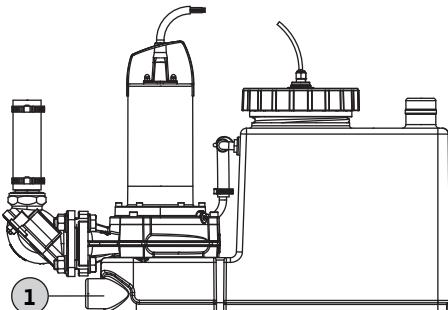


Fig. 7: Priključitev ročne membranske črpalke

#### 6.5 Električni priklop



#### NEVARNOST

##### Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

Nepravilno ravnanje pri izvajanju električnih del lahko povzroči smrtno nevarnost zaradi električnega udara!

- Električna dela naj izvaja usposobljen električar.
- Upoštevajte lokalne predpise.

#### 6.5.1 Varovalka na strani omrežja

##### Instalacijski odklopnik

- Izberite vrsto in preklopne karakteristike instalacijskih odklopnikov glede na nazivni tok priključenega izdelka.
- Upoštevajte lokalne predpise.

##### Zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD)

- Namestite zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD) v skladu s predpisi lokalnega podjetja za distribucijo električne energije.
- Če lahko ljudje pridejo v stik z napravo in prevodnimi mediji, namestite zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD).

## 6.5.2 Omrežni priključek

- Upoštevajte podatke na napisni ploščici.
- Ozemljite napravo v skladu z lokalnimi predpisi.
- Vtičnico namestite tako, da je zaščitena pred poplavo.
- Tip vtičnice:

### Enofazni tok:

— DrainLift SANI CUT-S...M...: CEE 7/7 (Schuko)

### Trifazni tok:

— DrainLift SANI CUT-S...T...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, vrtilno polje v smeri urinega kazalca

## 6.5.3 Stikalna naprava

Stikalna naprava je predhodno ozičena in tovarniško nastavljena. Položite vse priključne kable do stikalne naprave in omrežnega priključka v skladu z lokalnimi predpisi.

### POZOR! Stikalno napravo namestite tako, da je zaščitena pred poplavo!

Stikalna naprava ima naslednje osnovne funkcije:

- Nadzor glede na nivo
- Zaščita motorja
- Nadzor smeri vrtenja (samo za trifazni tok)
- Alarm visoke gladine vode

Za podrobne informacije glejte navodila za vgradnjo in obratovanje stikalne naprave:

- Električni priklop prečrpalne naprave na stikalno napravo
- Pregled in opis funkcij
- Nastavitev preklopnih točk

### Preklopne točke

Preklopne točke prečrpalne naprave se lahko prilagodijo višini najnižjega dotoka.

Posledica tega je večja uporabna prostornina. Podatek preklopne točke se vedno nanaša na tla.

**OPOMBA! Če je dotok nižji od preklopne točke za vklop črpalk, se v dovodni cevi pojavi povratni tok!**

### Stikalna naprava Wilo-Control MS-L

Preklopne točke se nastavijo prek trajno definiranih nizov parametrov za stikalno napravo Wilo-Control MS-L. Nastavite želeni niz parametrov na DIP stikalo 3:

Preklopne točke	Nastavitev DIP stikala 3	Tovarniška nastavitev/možnost izbire
Vklopljena črpalka: 180 mm (7 palcev) Izklopljena črpalka: po 6 s časa zakasnitve izklopa Alarm visoke gladine vode: 210 mm (8 palcev)	ON  1 2 3	•

### Legenda

• = tovarniška nastavitev, o = nastavljivo

**OPOMBA! Za položaj DIP stikala 3 glejte navodila za vgradnjo in obratovanje stikalne naprave!**

## 6.5.4 Obratovanje s frekvenčnim pretvornikom

Delovanje s frekvenčnim pretvornikom ni dovoljeno.

## 7 Zagon



### OPOZORILO

#### Poškodbe nog zaradi pomanjkanja zaščitne opreme!

Nevarnost (hujših) poškodb pri delu.

- Nosite varnostne čevlje.



## OBVESTILO

### Samodejni vklop po izpadu električne energije

Odvisno od postopka se izdelek vklaplja in izklaplja z ločenimi krmilnimi elementi. Izdelek se lahko samodejno vklopi po izpadu električne energije.

#### 7.1 Usposobljenost osebja

- Upravljanje/krmiljenje: osebje je obveščeno o delovanju sistema
- Navodila za vgradnjo in obratovanje zagotovite skupaj s prečrpovalno napravo na mestu, ki je posebej rezervirano za nje.
- Navodila za vgradnjo in obratovanje naj bodo na voljo v jeziku osebja.
- Poskrbite, da bo vse osebje prebralo in razumelo navodila za vgradnjo in obratovanje.
- Vse varnostne naprave in krožni tokи za zaustavitev v sili morajo biti aktivni in preverjeni, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje.
- Prečrpovalna naprava je primerna za uporabo v navedenih obratovalnih pogojih.

#### 7.2 Odgovornosti upravitelja

#### 7.3 Obratovanje

## POZOR

### Izpad zaradi nepravilnega obratovanja stikalne naprave!

Ko je vtikač vstavljen, se stikalna naprava zažene v zadnjem nastavljenem načinu obratovanja.

- Da bi se seznanili z delovanjem stikalne naprave, preberite navodila za vgradnjo in obratovanje stikalne naprave, preden vstavite vtikač.

Prečrpovalno napravo upravlja stikalna naprava. Stikalna naprava je prednastavljena za prečrpovalno napravo. Preberite navodila za vgradnjo in obratovanje stikalne naprave, da se prepričate o njenem pravilnem upravljanju:

- Nastavitev
- LED-zasloni/LC-zasloni
- Javljalniki alarmov

#### 7.4 Testno delovanje

Izvedite testno delovanje, preden zaženete prečrpovalno napravo v avtomatskem delovanju. S testnim delovanjem preverimo pravilno delovanje in neprepustnost naprave. Po potrebi prilagodite čas zakasnitve izklopa črpalk, da zagotovite optimalno delovanje naprave.

- ✓ Pravilno nameščena prečrpovalna naprava.
- ✓ Priključki so preverjeni glede pravilnosti.
- 1. Aktivirajte prečrpovalno napravo: Vtikač vstavite v vtičnico.
- 2. Na stikalni napravi izberite avtomatsko delovanje.
- 3. Odprite zaporno armaturo v izpustni cevi.
- OPOMBA! Zaporna armatura na dotoku ostane zaprt!**
- 4. Razstavite prezračevalno cev: Prezračevalno cev izvlecite iz dvojne vtičnice HT.
- 5. Skozi prezračevalno odprtino s cevjo počasi napolnite zbiralnik z vodo.
- OPOMBA! Okvara! Vodnega curka ne držite neposredno nad plovnim stikalom!**
- 6. Prečrpovalno napravo vklapljam in izklapljam z nivojskim krmiljenjem.
  - ⇒ Izvedite vsaj dve celotni operaciji črpanja za testno delovanje.
  - ⇒ Izpustno cev popolnoma napolnite z vodo, da preverite delovno točko. Ponavljajte testno delovanje, dokler ni izpustna cev popolnoma polna.
- 7. Sestavite prezračevalno cev: Prezračevalno cev vstavite v dvojno vtičnico HT.
  - OPOMBA! Odzračevalni priključek tesno zaprite!**
- 8. Preverite neprepustnost vseh priključkov.
  - ⇒ Če so vsi priključki neprepustni, lahko prečrpovalna naprava deluje v avtomatskem delovanju.
  - ▶ Testno delovanje je končano.
  - ▶ Prečrpovalna naprava je zagnana: Zaporno armaturo v izpustni cevi pustite odprto.

- ▶ Prečrpovalna naprava **je v stanju pripravljenosti:** Zaprite zaporno armaturo v izpustni cevi.

## 7.5 Čas zakasnitve izklopa

Čas zakasnitve izklopa je tovarniško nastavljen na 6 sekund. Čas zakasnitve izklopa je treba prilagoditi okoliščinam uporabe.

- Povečanje uporabne prostornine na črpanje.
- Obsežno sesanje usedlin na dnu rezervoarja prek integriranega globokega sesanja.
- Daljša obdobja mirovanja, da se izognemo tlačnim sunkom.

Za nastavitev časa zakasnitve izklopa preberite navodila za vgradnjo in obratovanje stikalne naprave.

**POZOR! Če se spremeni čas zakasnitve izklopa, bodite pozorni na način obratovanja!**  
**Način obratovanja prikazuje čas delovanja in čas stanja pripravljenosti!**

## 8 Obratovanje

Prečrpovalna naprava privzeto deluje v avtomatskem delovanju in se vklaplja in izklaplja prek nivojskega krmiljenja.



### OPOZORILO

#### Nevarnost opeklín zaradi vročih površin!

Motor se lahko med obratovanjem segreje in ob dotiku predstavlja nevarnost opeklín.

- Po izklopu pustite, da se motor ohladi na temperaturo okolice.

- ✓ Zagon je bil izveden.
  - ✓ Testno delovanje je bilo uspešno zaključeno.
  - ✓ Ravnanje z in delovanje prečrpovalne naprave sta znana.
  - ✓ Izpustna cev je popolnoma napolnjena z vodo.
  - 1. Aktivirajte prečrpovalno napravo: Vtikač vstavite v vtičnico.
  - 2. Na stikalni napravi izberite avtomatsko delovanje.
  - 3. Odprite zaporno armaturo v dotočni in izpustni cevi.
- ▶ Prečrpovalna naprava deluje v avtomatskem delovanju in se krmili glede na nivo.

## 8.1 Omejitve uporabe

Nedovoljeni načini uporabe in preobremenitev povzročajo poškodbe prečrpovalne naprave.  
Naslednje omejitve uporabe je treba strogo upoštevati:

- Največja dotočna višina najnižjega dotoka: 5 m (16 ft)
- Najvišji tlak v izpustni cevi: 2,5 bar (36 psi)
- Temperatura medija: 3... 40 °C (37... 104 °F), najv. 65 °C (149 °F) za 5 min
- Temperatura okolice: 3... 40 °C (37... 104 °F)

## 8.2 Med obratovanjem

### POZOR

#### Materialna škoda zaradi tlačnih sunkov

Pri izklopu črpalka lahko pride do tlačnih sunkov. Ti tlačni sunki lahko poškodujejo izpustno cev in prečrpovalno napravo.

- Podaljšajte čas zakasnitve izklopa, da preprečite tlačne sunke.
- Podaljšan čas zakasnitve izklopa ima za posledico daljša obdobja mirovanja in bolj gladko zapiranje protipovratnega ventila.



### OBVESTILO

#### Težave s sistemom, ko je tlačna višina prenizka

Če je geodetska tlačna višina pod 2 m (6,5 ft), lahko pride do puščanja v zbiralnik. Protipovratni ventil se ne zapre tesno zaradi pomanjkanja potrebnega protitlaka. To lahko povzroči ponavljajoče se vklapljanje in izkapljanje (ciklično) prečrpovalne naprave.

- Odprite zaporne armature v dotočni in izpustni cevi.
- Maksimalni dotok mora biti nižji od maksimalne moči sistema.
- Ne odpirajte revizijskih odprtin na zbiralniku in protipovratnem ventilu.
- Prepričajte se, da je zbiralnik dobro prezračen.

### 8.3 Pomožno obratovanje

#### 8.3.1 Okvara nivojskega krmiljenja

Če nivojsko krmiljenje ne uspe, izpraznite zbiralnik v ročnem delovanju. Za vse pomembne informacije o ročnem delovanju glejte navodila za vgradnjo in obratovanje stikalne naprave.

**POZOR! Neprekinjeno delovanje ni dovoljeno! Upoštevajte način obratovanja! Način obratovanja prikazuje čas delovanja in čas stanja pripravljenosti!**

#### 8.3.2 Okvara prečrpalne naprave

Če prečrpalna naprava popolnoma odpove, izčrpajte odpadno vodo z ročno membransko črpalko.

1. Zaprite zaporno armaturo na dotoku.
2. Zaprite zaporno armaturo v izpustni cevi.
3. Načajte odpadno vodo v izpustno cev z ročno membransko črpalko.

#### 8.3.3 Poplava prečrpalne naprave (nesreča)



### NEVARNOST

#### Nevarnost zaradi zdravju nevarnih medijev!

V primeru nesreče lahko pride do stika z zbrano odpadno vodo.

Upoštevajte naslednje točke:

- Nosite zaščitno opremo:
  - Pajac za enkratno uporabo
  - zatesnjena zaščitna očala
  - Maska za zaščito dihal
- Uporabljeno dodatno opremo (npr. ročna membranska črpalka, cevi) je treba po končanem delu temeljito očistiti in razkužiti.
- Razkužite prečrpalno napravo in obratovalni prostor.
- Vodo za izpiranje sperite v kanalizacijo.
- Zaščitno obleko in čistilni material zavrzhite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Upoštevajte tovarniške predpise! Upravitelj mora zagotoviti, da je osebje prejelo in prebralo tovarniške predpise!



### OBVESTILO

#### Upravljanje prečrpalne naprave v primeru preplavljanja

Stikalna naprava ni zaščitena pred poplavom. Za zagotovitev delovanja prečrpalne naprave tudi v primeru preplavljanja namestite električne priključke in stikalno napravo na primerno visoko višino!

## 9 Zaustavitev/demontaža

#### 9.1 Usposobljenost osebja

- Upravljanje/krmiljenje: osebje je obveščeno o delovanju sistema
- Električna dela sme opravljati usposobljeni električar.  
Usposobljen električar je oseba z ustrezno tehnično izobrazbo, znanjem in izkušnjami, ki lahko prepozna in prepreči nevarnosti električnega toka.
- Montažo in demontažo sme izvesti usposobljeni strokovnjak za sanitarne inštalacije, vključno s pritrditvijo varovalk za vzgon in priključtvijo plastičnih cevi.

#### 9.2 Odgovornosti upravitelja

- Upoštevajte lokalno veljavne predpise poklicnih združenj za preprečevanje nesreč in varnost.
- Zagotovite potrebno zaščitno opremo in zagotovite, da jo osebje nosi.
- Zagotovite, da so zaprti prostori dobro prezračeni.
- Če pride do kopiranja strupenih ali zadušljivih plinov, takoj ukrepajte.
- Pri delu v komorah in zaprtih prostorih mora biti zaradi varnosti prisotna še ena oseba.
- Pri uporabi opreme za dviganje je treba upoštevati vse predpise za delo z visečimi bremenimi in pod njimi.

### 9.3 Zaustavitev

1. Zaprite zaporno armaturo na dovodni cevi.
2. Preklopite stikalno napravo v stanje pripravljenosti.
3. Izpraznite zbiralnik.  
Aktivirajte prečrpovalno napravo v ročnem delovanju in izpraznite zbiralnik.
4. Zaprite zaporno armaturo v izpustni cevi.
5. Izklopite prečrpovalno napravo.  
Izvlecite vtikač iz vtičnice. **POZOR! Zavarujte prečrpovalno napravo pred nepooblaščenim ponovnim vklopom!**

► Prečrpovalna naprava je zdaj zaustavljena.

Če je prečrpovalna naprava dlje časa izklopljena, v rednih časovnih presledkih (četrtletno) opravite preverjanje delovanja. **POZOR! Izvedite preverjanje delovanja, kot je opisano v poglavju »Testno delovanje«.**

### 9.4 Odstranitev



#### NEVARNOST

##### Nevarnost zaradi zdravju nevarnih medijev!

V primeru nesreče lahko pride do stika z zbrano odpadno vodo.

Upoštevajte naslednje točke:

- Nosite zaščitno opremo:
  - Pajac za enkratno uporabo
  - zatesnjena zaščitna očala
  - Maska za zaščito dihal
- Uporabljeno dodatno opremo (npr. ročna membranska črpalka, cevi) je treba po končanem delu temeljito očistiti in razkužiti.
- Razkužite prečrpovalno napravo in obratovalni prostor.
- Vodo za izpiranje sperite v kanalizacijo.
- Zaščitno obleko in čistilni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Upoštevajte tovarniške predpise! Upravitelj mora zagotoviti, da je osebje prejelo in prebralo tovarniške predpise!



#### NEVARNOST

##### Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

Nepravilno ravnanje pri izvajanju električnih del lahko povzroči smrtno nevarnost zaradi električnega udara!

- Električna dela naj izvaja usposobljen električar.
- Upoštevajte lokalne predpise.



#### NEVARNOST

##### Nevarnost poškodb zaradi samostojnega dela!

Opravljanje dela v komorah in ozkih prostorih ter na območjih z nevarnostjo padca je lahko nevarno. Tega dela ne opravljajte sami!

- Delo izvajajte samo skupaj s še eno osebo!



#### OPOZORILO

##### Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

Motor se lahko med obratovanjem segreje in ob dotiku predstavlja nevarnost opeklin.

- Po izklopu pustite, da se motor ohladi na temperaturo okolice.



## OPOZORILO

### Nevarnost ureznin na sekaču!

Rezila so ostra. Obstaja velika nevarnost ureznin!

- Sekača se nikoli ne dotikajte!
- Izdelek vedno prenašajte s pomočjo prijemalnega traku!
- Pri uporabi izdelka vedno nosite zaščitne rokavice (4X42C (uvex C500 wet))!

- ✓ Prečrpovalna naprava je zaustavljena.
- ✓ Zaščitna oprema je uporabljena.
- ✓ Vse zaporne armature so zaprte.
- 1. Za praznjenje izpustne cevi v rezervoar odprite protipovratni ventil s prezračevalno pripravo.
- 2. Preostali medij izčrpajte z ročno membransko črpalko.
- 3. Odstranite povezavo z dotokom. Izvlecite dovodno cev iz tesnila dovoda.
- 4. Odstranite priključek z izpustne cevi. Odstranite manšeto.
- 5. Sprostite povezavo na odzračevalnem priključku zbiralnika. Izvlecite prezračevalno cev iz spojke HT.
- 6. Odstranite sesalni vod ročne membranske črpalke s priključka za praznjenje.  
**NEVARNOST! Nevarnost za zdravje zaradi stika z odpadno vodo! Preostala odpadna voda odteče iz zbiralnika prek priključka za praznjenje. Zberite odpadno vodo v primerne rezervoarje in jo izpraznite v kanalizacijo.**
- 7. Zrahljavajte talno sidranje.
- 8. Prečrpovalno napravo previdno izvlecite iz namestitve cevi.  
▶ Prečrpovalna naprava je demontirana. Očistite in razkužite prečrpovalno napravo in obratovalni prostor.

## 9.5 Čiščenje in razkuževanje



## NEVARNOST

### Nevarnost zaradi zdravju nevarnih medijev!

Prečrpovalno napravo pred nadaljnimi deli razkužite! Med čiščenjem nosite naslednjo zaščitno opremo:

- zatesnjena zaščitna očala
- Maska za zaščito dihal
- zaščitne rokavice
  - Tukaj navedena oprema je minimalna zahteva. Upoštevajte tovarniške predpise! Upravitelj mora zagotoviti, da je osebje prejelo in prebralo tovarniške predpise!

- ✓ Prečrpovalna naprava je demontirana.
- ✓ Vodotesno zapakirana stikalna naprava.
- ✓ Vodo za izpiranje izpraznite v kanalizacijo v skladu z lokalnimi predpisi.
- ✓ Na voljo je razkužilo v skladu s tovarniškimi predpisi.

### OPOMBA! Dosledno upoštevajte specifikacije proizvajalca za uporabo!

1. Prečrpovalno napravo popršite s čisto vodo od zgoraj navzdol.
2. Odprite in sperite revizijsko odprtino na zbiralniku in protipovratni ventil.
3. Popršite vse priključne nastavke od znotraj.
4. Vse ostane umazanje na tleh sperite v kanalizacijo.
5. Pustite, da se prečrpovalna naprava posuši.
6. Ponovno zaprite revizijsko odprtino na zbiralniku in protipovratni ventil.

## 10 Vzdrževanje in popravilo

Vzdrževalna dela in servisiranje lahko izvaja le usposobljeno osebje (npr. servisna služba). Intervalli vzdrževanja v skladu z EN 12056-4:

- ¼ leta za komercialne dejavnosti
- ½ leta za bloke s stanovanji
- 1 leto za enodružinske hiše

Zabeležite vsa vzdrževalna dela in servisiranje v dnevnik. Dnevnik morata podpisati usposobljen zaposleni in upravitelj.

Po vzdrževalnih delih izvedite testno delovanje.

## 10.1 Splošni remont

Med splošnim remontom se ležaji motorja, tesnila gredi, O-obroči in priključni kabli preverijo glede obrabe in poškodb. Poškodovani sestavni deli se zamenjajo z originalnimi deli. To zagotavlja pravilno obratovanje.

Splošni remont opravi proizvajalec ali pooblaščeni servis.

## 11 Nadomestni deli

Nadomestne dele naročate prek servisne službe. Da bi se izognili povratnim poizvedbam in napačnim naročilom, morate vedno navesti serijsko številko ali številko artikla. **Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila!**

## 12 Odstranjevanje

### 12.1 Zaščitna oblačila

Nošeno zaščitno obleko zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

- Delovno tekočino zbirajte v ustreznih rezervoarjih.
- Iztekle tekočine takoj počistite.
- Delovno tekočino zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

### 12.3 Informacije glede zbiranja uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov

S pravilnim odstranjevanjem in ustreznim recikliranjem tega izdelka preprečite okoljsko škodo in nevarnosti za zdravje.



### OBVESTILO

#### Ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

Ta simbol pomeni, da električnega in elektronskega izdelka ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Simbol je vključen na izdelku, embalaži ali priloženi dokumentaciji.

Upoštevajte naslednje točke za pravilno ravnanje, recikliranje in odstranjevanje izdelka:

- Izdelek oddajte samo na označenih, certificiranih zbirnih mestih.
- Upoštevajte lokalno veljavne predpise.

Za informacije o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalno občino, najbližje odlagališče odpadkov ali prodajalca. Glejte [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com) za več informacij o recikliraju.



# wilo

Pioneering for You



**Local contact at**  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)