Powering Business Worldwide

Montageanweisung
Assembly instructions
Instructions de montage
Montážní návod
Montagevejledning
Instrucciones de montaje
Szerelési utasítás
Istruzioni di montaggio
Montasje anvisning
Montage instructie
Instruções de montagem
Instrukcja montazu
Montageanvisning
Asennusohjeet
Montaj talimatı
Instructiuni de montaj
Инструкция по монтажу
οδηγία συναρμολόγησης
装配说明
تعليمات التركيب

Lebensgefahr
Danger
Danger de mort
Nebezpečí
Fare
Peligro
Életveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczenstwo
Varning
Vaara
Hayati Tehlike
Pericol
Опасность
κίνδυνος θανάτου
危险
خطر على الحياة






Montage nur durch Elektrofachkräfte
Installation by electricians only
Montage uniquement par un électricien
Montáž pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikací
Må kun installeres af en aut. el-installatør
Debe ser instalado por un profesional eléctrico
Csak szakképzett személy szerelheti
Montaggio esclusivamente ad opera di personale specializzato
Må monteres av autorisert installatør Gr.L
Montage alleen door elektromonteurs
Deve ser instalado por um profissional
Montaz tylko przez uprawnionych instalatorów
Får endast utföras av behörig elektriker
Asennus vain sähköasentajan toimesta
Sadece uzman kişiler monte edebilir
Instalare numai de catre electricieni
Монтаж может производить только электрик
Εγκατάσταση μόνο από ηλεκτρολόγους
仅允许电工安装
التركيب فقط من قبل عمال كهرباء اختصاصيين

1398408


NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 1-3 ein- und dreipolig schaltbar


LV HRC strip type fuse-switch-disconnector Sizes 1-3 1-pole and 3-pole switchable

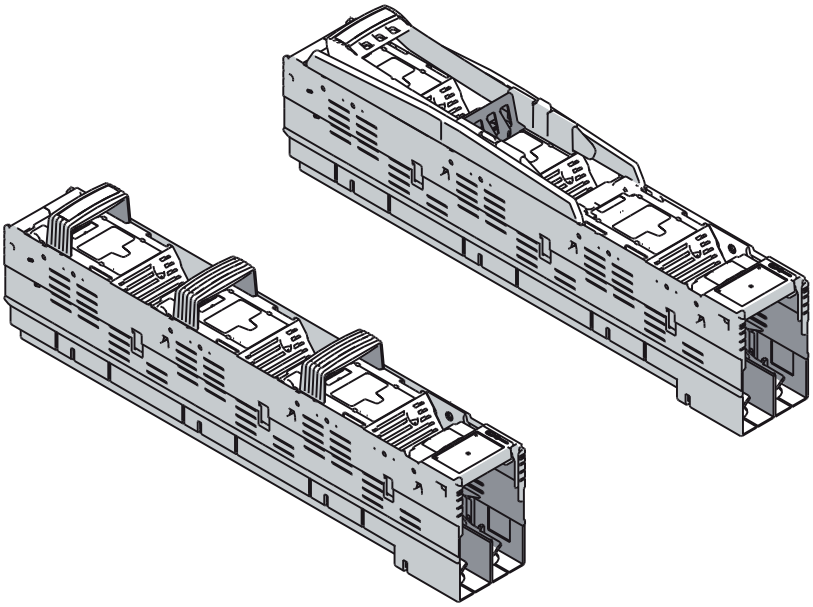



Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. mit versilberten Trennlaschen verwenden!
Use fuse-links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!

① Demontage des Leistenoberteiles 1polig schaltbar
Removing the upper section of the switch-fuse unit 1-pole switching














② Demontage des Leistenoberteiles 3polig schaltbar
Removing the upper section of the switch-fuse unit 3-pole switching






③ Montagehaken
Hang-in device



④ Sicherung einsetzen und entnehmen
Insert and remove of fuse-link





⑤ Spannungsprüfung
Voltage test





⑥ Ein- und Ausschalten: schnell schalten
On/Off: move lever quickly!







⑦ Griff versenkbar
Retractable handle









⑧ Anschluß unten / Connection, bottom

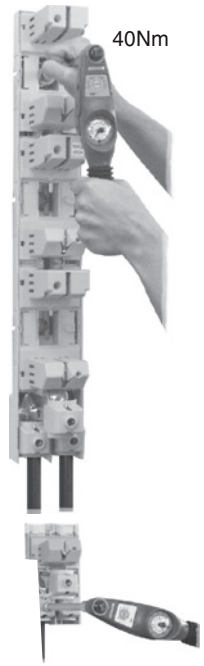



M10 30-35Nm
M12 35-40Nm


⑨ Anschluß oben / Connection, top





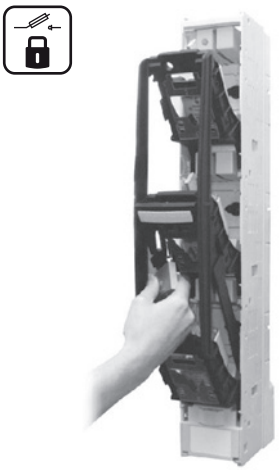
⑩ Parkstellung / Parking position




⑪ Anschlußraumklappe öffnen / Open-up terminal cover



⑫ Trennstellung abschließbar / Lockable in disconnected position





⑬ SK-Klemme / Busbar terminal

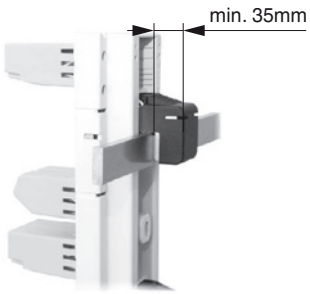



Sammelschienendicke/
Busbar thickness 5 - 10mm
35Nm

⑭ Abmessungen / Dimensions

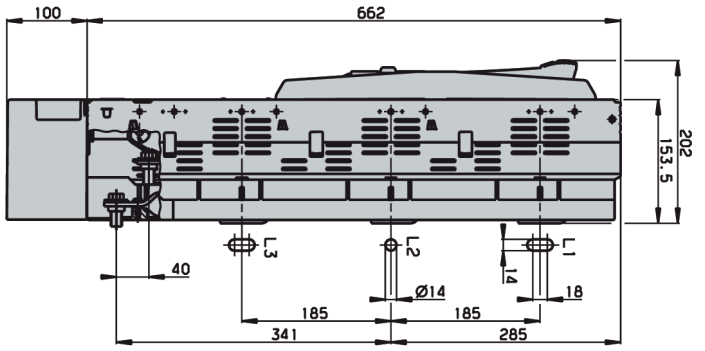

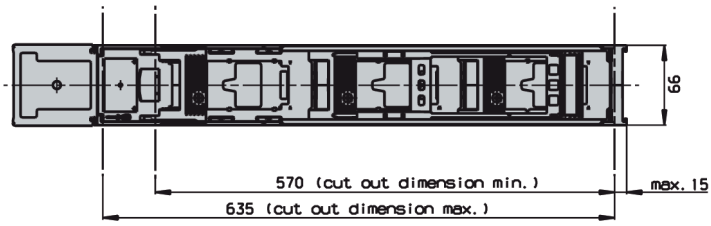

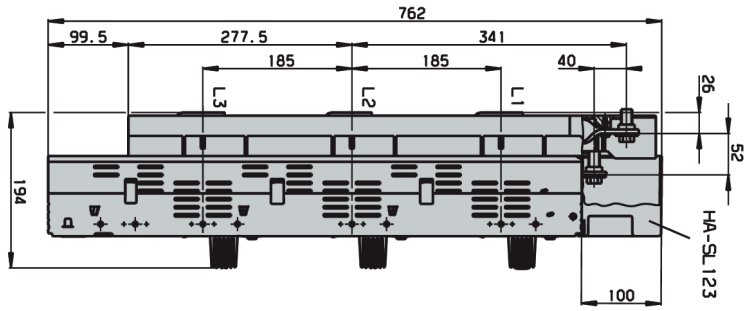

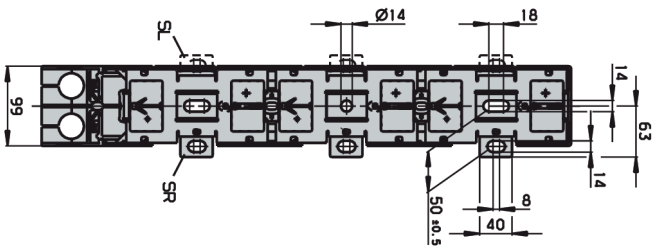

Ausgabe 09/10
Edition 09/10

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical alterations!