


TF42 - 0,41...0,55A
Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

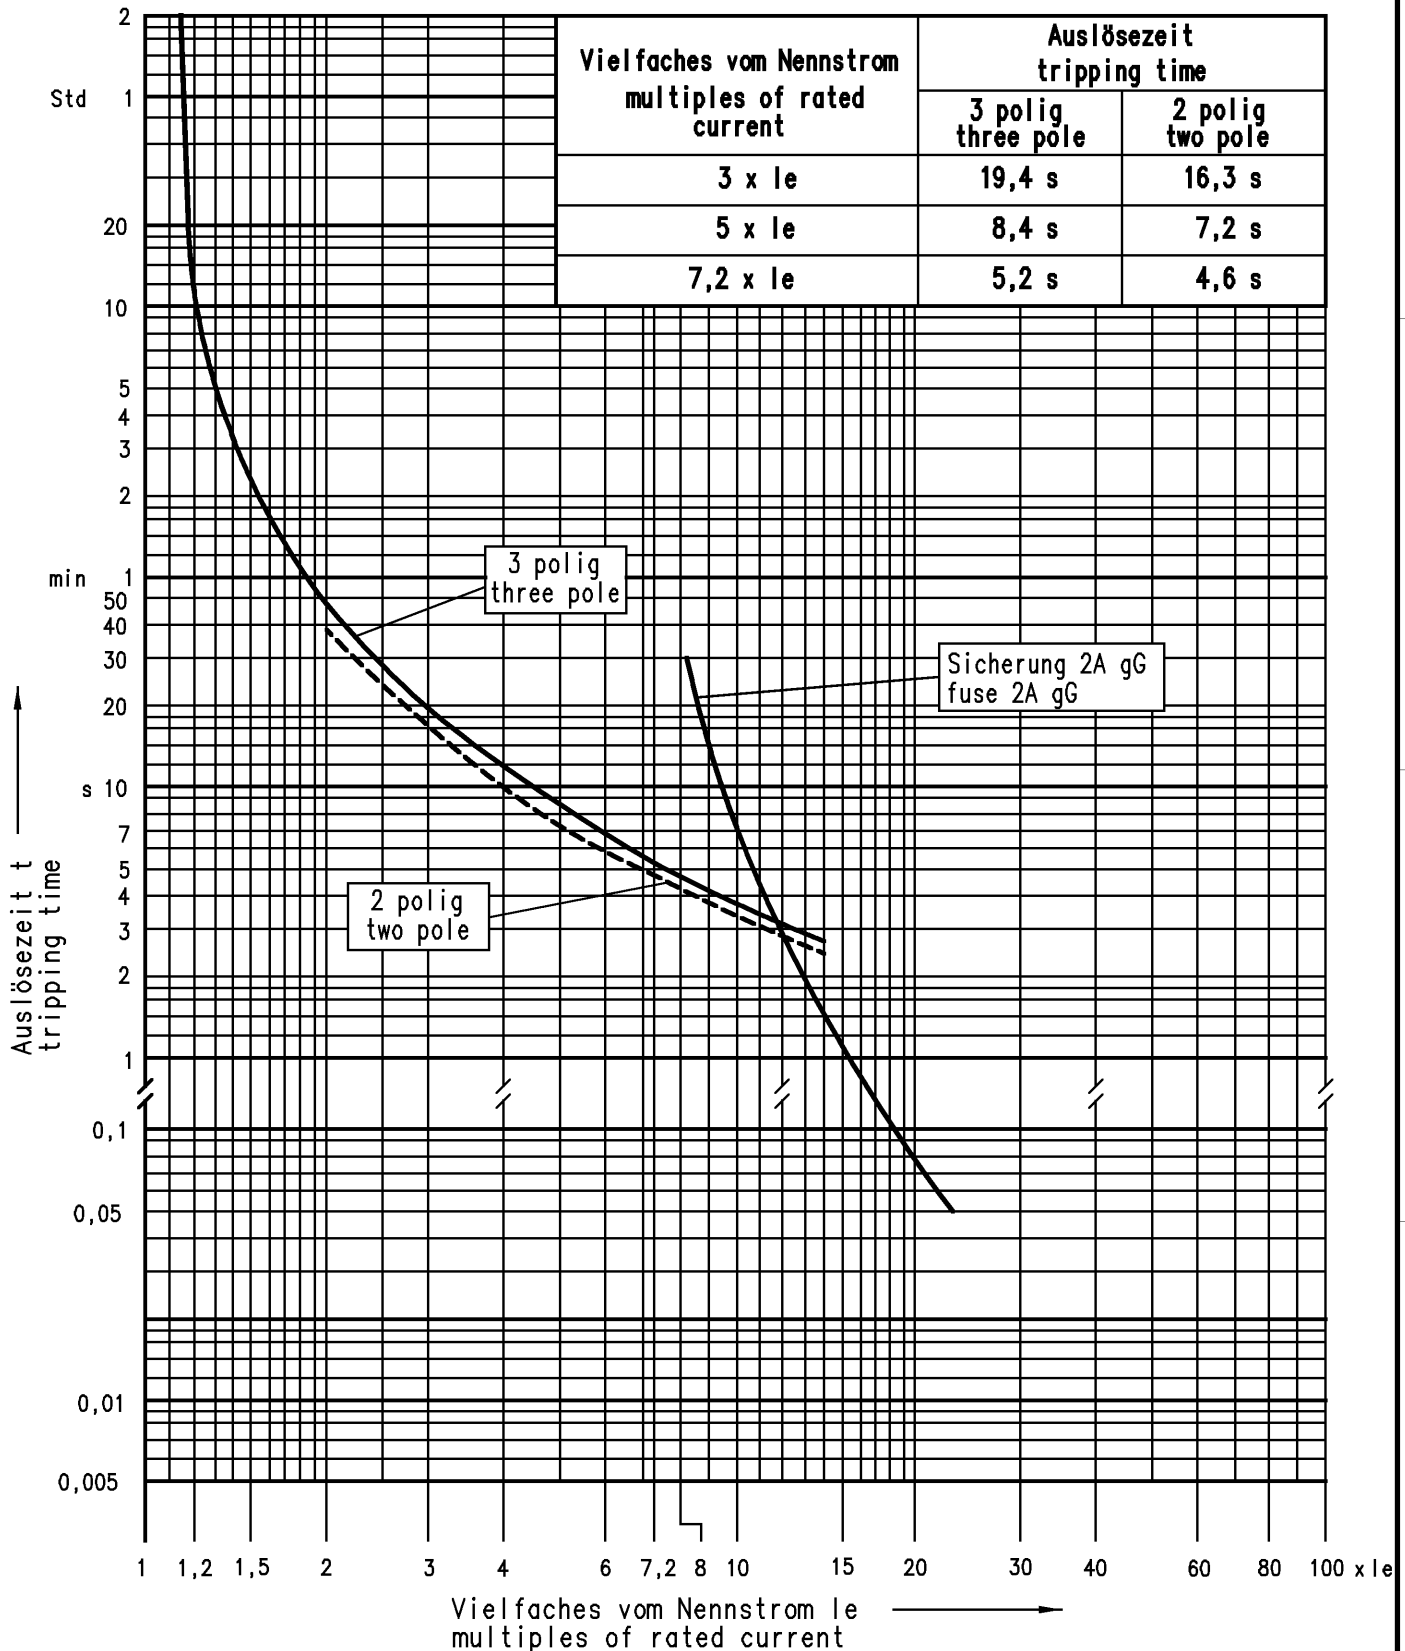

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)

Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit $\pm 20\%$

Tripping characteristic (from cold state)

For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is $\pm 20\%$

F6

Änd.	a	20000701659	Entst. aus:	Ausgest.: 27.09.10 CoRa	Massstab	Sep.SL gleicher Nr.	☐	Sep.SL anderer Nr.	☐
			Ersatz fuer:	Geprueft: 06.10.10 HaWe		Ohne sep. Stckl.:	☒	Uebern. Stelle:	
			Ers. durch:	Normgepr.:	Dok.-Art	Format	Sprache	Bl. Nr.	Anz. Bl.
			Zust. Stelle: STO/CLD	Freigege.: 06.10.10 GuNi		A/4	D	6	23
ABB		Titel: Auslösekennlinie Tripping characteristic			TF42	1SA Z70 0506			