

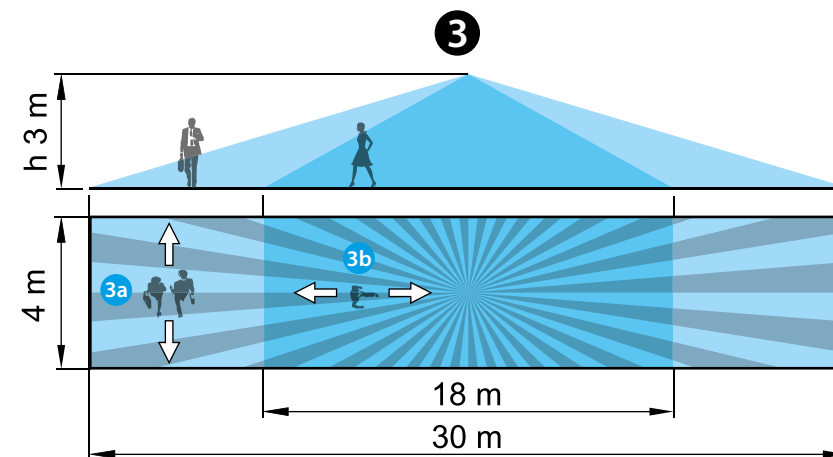
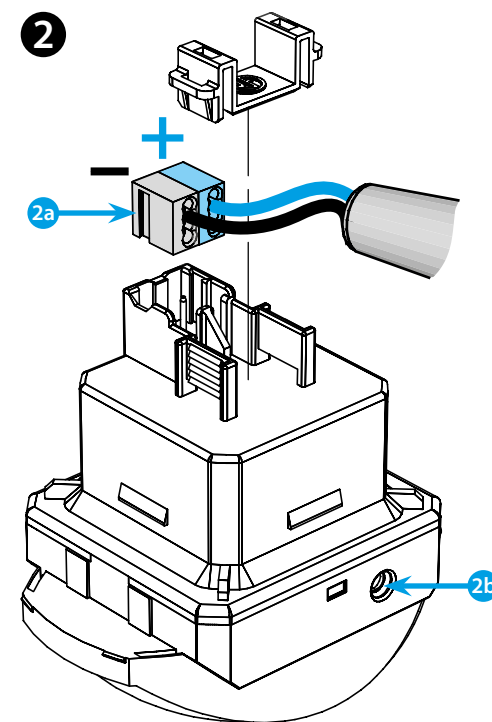
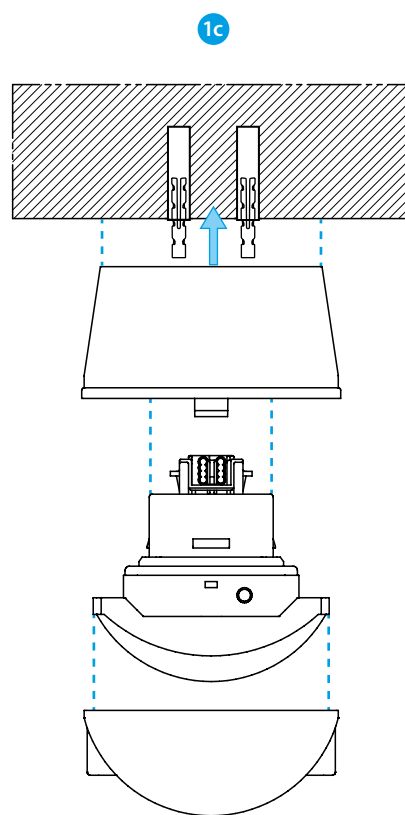


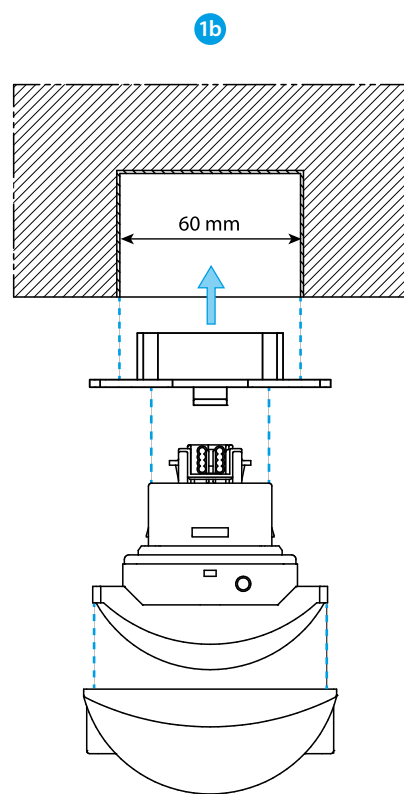

18.4K

18.4K.9.030.0000	
IN	BUS KNX 29 V DC (21...32 V DC) SELV
	(-5...+45)°C
IP40	

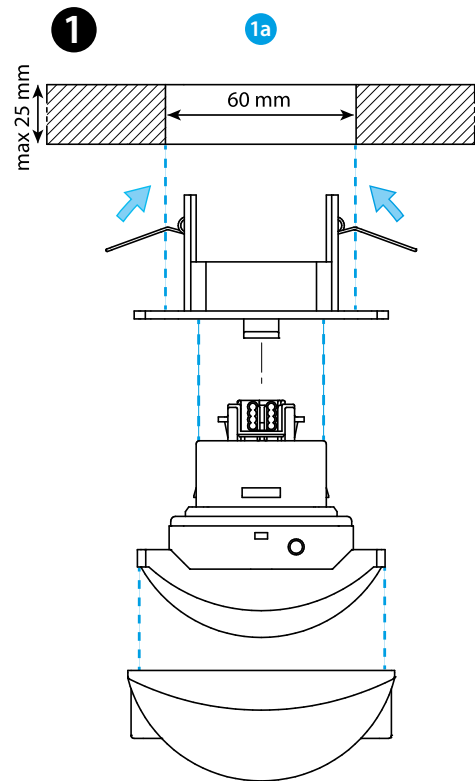

NEDERLANDS

18.4K.9.030.0000

PIR BEWEGINGS- EN AANWEZIGHEIDSMELDER MET KNX-INTERFACE

1 INSTALLATIE

1a Inbouwmontage in holle plafonds

1b Inbouwmontage

1c Opbouwmontage

2 AANSLUITSCHEMA

2a KNX-BUS aansluitklemmen

2b KNX programmeertoets

3 DETECTIEGEBIED

Detectiegebied (h=3 m):

30 m lengte – 4 m breedte

3a Tangentiale beweging

3b Radiale beweging

OPMERKING

- Het product mag niet voor veiligheidsfuncties worden toegepast
- Omgevingscondities volgens EN 50491-2: Tegen weersinvloeden beschermde toepassingsgebieden, temperatuurbereik -25...+55°C
- Controleer het correcte adres van het apparaat en de instelparameters via ETS
- EN 60669-1 / EN 60669-2-1 / EN 50491
- IP40