




10A MAX

Maximum aantal armaturen op 1 fase



	Stroomonderbreker	Type B	Type C
NLS 6000LM	16 A	33	56
NLS 9000LM	16 A	22	37
NLS 12000LM	16 A	23	39

Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur.




1

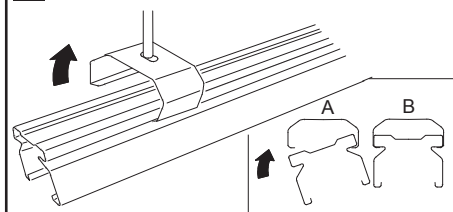

2

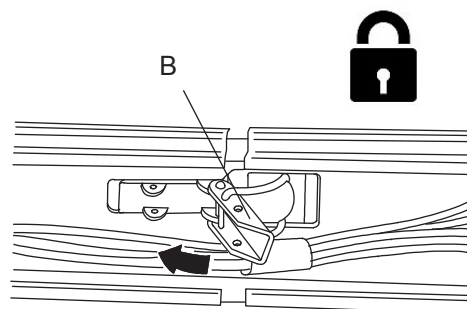
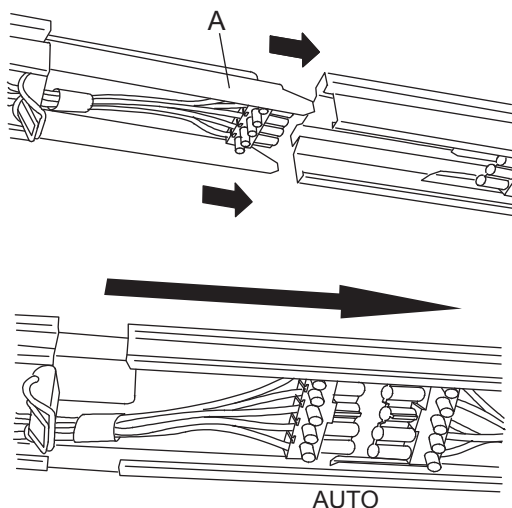


3

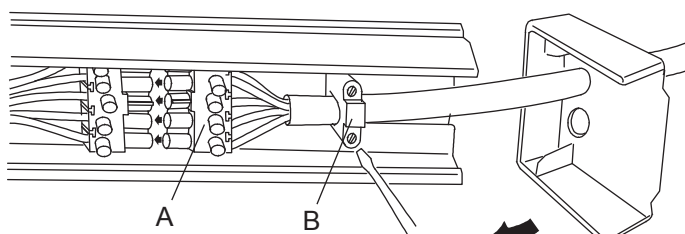


4



FASEKEUZE OP UNIT

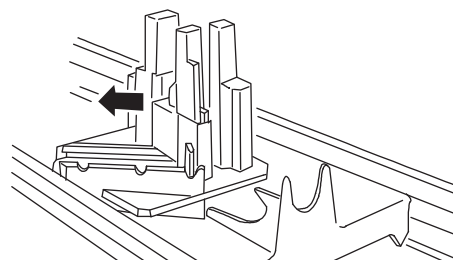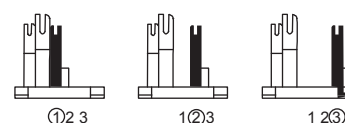


5

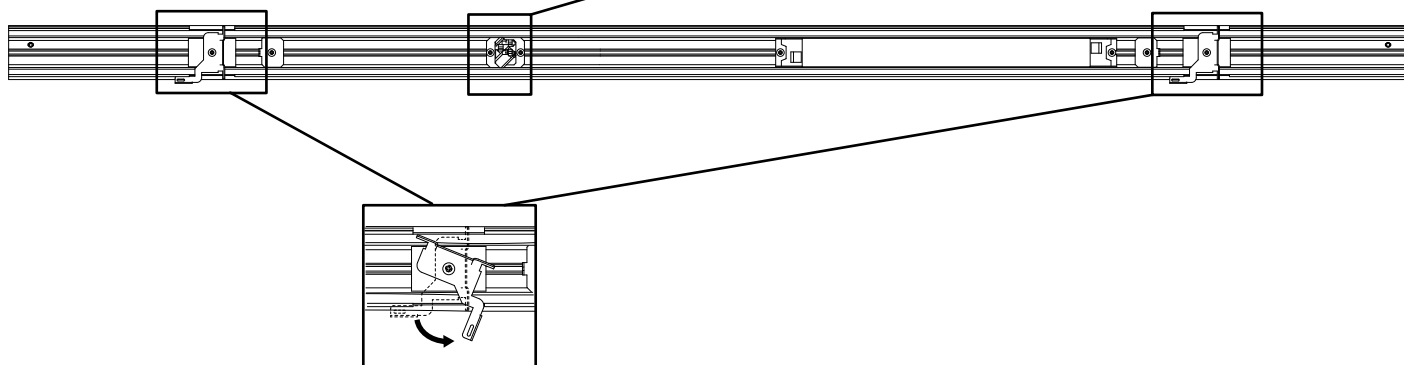


6

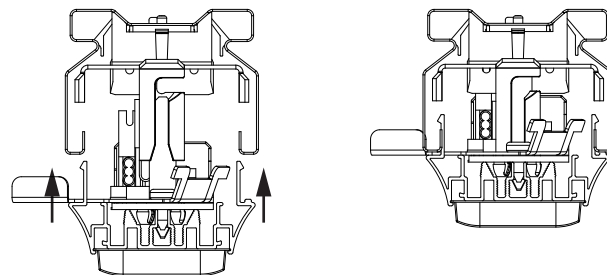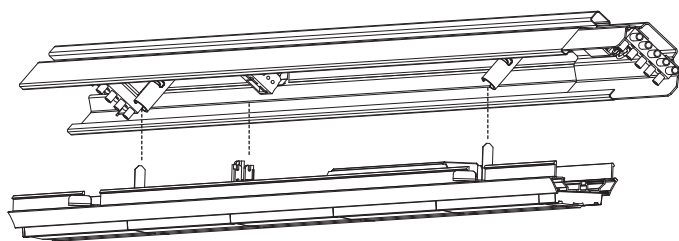

7

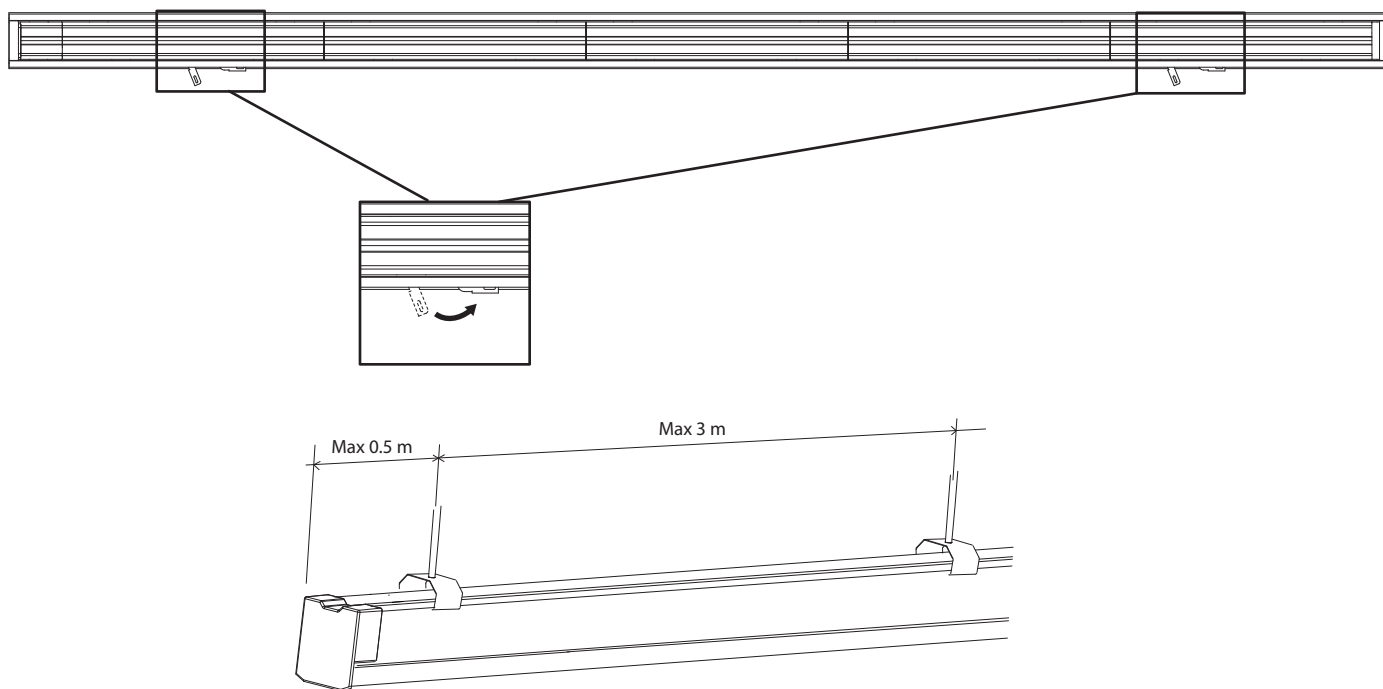

DEMONTAGE RAILS:

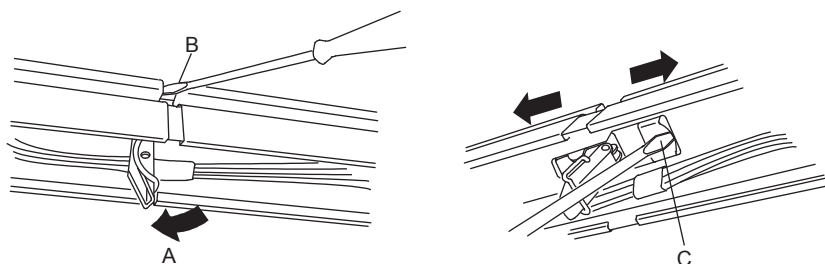

Waarschuwing:

Installatie en aansluiten van de armaturen mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel gebeuren, met uitgeschakelde netspanning


Reinigen




Gebruik geen oplosmiddelen of petroleumproducten



Gebruik een niet-schurende zachte doek.



De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.



De LED driver mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.