


COMELIT
FEEL · SECURE

41RFU100



Addressed optical smoke detector with isolator;
Rivelatore di fumo indirizzato con isolatore;
Dptische rookdetector met adres met isolator;
Detector óptico de humo direccionado con aislador;
Décteur optique de fumée adressé avec isolateur

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS




www.comelitgroup.com
Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

CE₂₀
1293
DoP No: 047

EN 54-7:2018
EN 54-17:2005/AC:2007

Dimensions - Dimensioni - Afmetingen
- Dimensiones - Dimensions

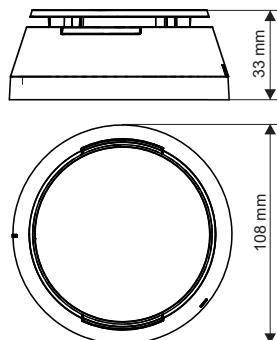

Installation - Istallazione - Installatie - Instalación - Installation


IP30

-10°C ÷ +60°C

~125g


Indoor use - Uso Interno -
Interne montage - Montage
interno - Montage à
l'intérieur

Outdoor use - Uso Esterno -
Externe montage - Montage
à l'extérieur




1

41RBX020 - Base - Base - Sokkel - Base - Base

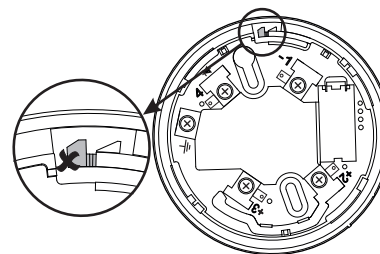

2

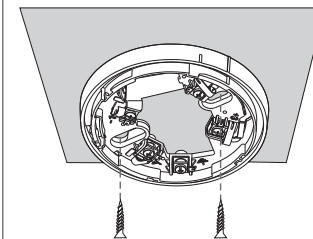

3


Address Programming -
Programmazione indirizzo
- Het adres programmeren
- Programar dirección -
Attribution d'adresse

You can program the address
also directly from the panel.
- E' possibile programmare
l'indirizzo direttamente dalla
centrale. - Het adres kan ook
direct van het paneel worden
geprogrammeerd. - Ud.
podrá programar la dirección
también directamente desde
el panel. - Vous pouvez
également programmer
l'adresse directement à partir
du panneau.



4

Wiring Diagram - Schema di collegamento - Verbindungsschema - Esquema de conexión - Schéma de raccordement

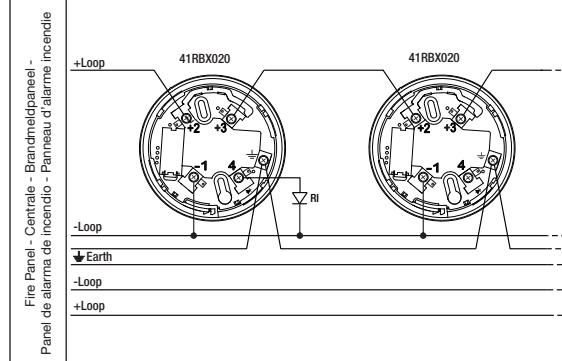

Legend - Legenda - Legende - Leyenda -
Légende:


RI - Remote Indicator - Indicazione remota (LED
fuoriporta) - Afgelegen paneel (over de deur) -
Indicador exterior - Indicateur d'huissérie

+Loop - Positive loop wire - Positivo del Loop -
Positive pool - Buclé positivo - (Boucle) Sortie
positive

-Loop - Negative loop wire - Negativo del Loop -
Negative pool - Buclé negativo - (Boucle) sortie
négative


Earth - Earth point - Messa a terra - Aardingspool -
Bucle de toma de tierra - Sortie de mise à la terre

5



6

LED Indication - Indicazioni
LED - LED indicatie - Indicación
luminosa - Indication lumineuse



1. Blinking is enabled - Lampeggio LED abilitato - Ingeschakeld flitsen - Parpadeo activado -
Fonction clignotement active


Blinking - Lampeggio - Flitst - Parpadea - Clignote	10 sec	OK
Light on / LED acceso / Licht / Se ilumina / S'allume		
Light off / LED spento / Licht niet / No se ilumina / Reste éteint		

2. Blinking is disabled - Lampeggio LED disabilitato - Uitgeschakeld flitsen -
Parpadeo desactivado - Fonction clignotement inactive


Blinking - Lampeggio - Flitst - Parpadea - Clignote		
Light on / LED acceso / Licht / Se ilumina / S'allume		

7

Maintenance - Manutenzione - Onderhoud - Mantenimiento - Maintenance

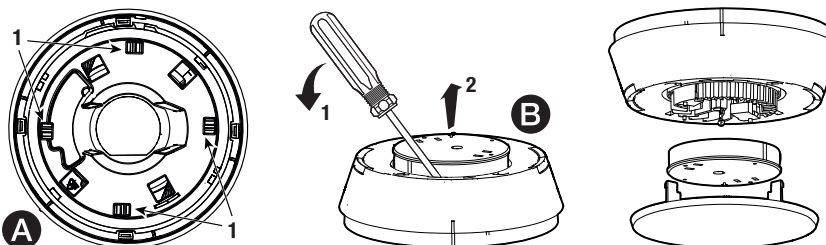

8

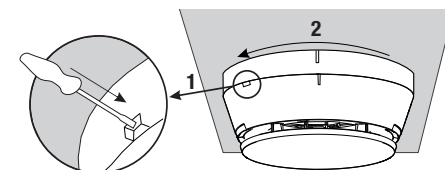

EN Installation Instruction
41RFU100 is an addressable optical-smoke detector for installing in addressable fire alarm systems with 41CPE118, 41CPE112 control panels and is backwards-compatible with the ATENA and ATENA EASY series. The detector is powered on from the panel and can be controlled via the communication protocol. The detector is compatible with fire base 41RBX020. The detector has a built-in isolator module which when used allows continuous operation of the loop in case of module's failure and without need of using additional isolator modules.

Installation
ATTENTION: Choose the proper place for installation of the fire detector. Do not install the detector near sources of steam, condensation or smoke, e.g. from cigarettes.
1. If you want to "lock" the detector onto the base, remove the "tooth" on the top part of the locking mechanism (figure 1).
2. Mount the fire base on the ceiling of the protected premises using fixings according the mounting surface.
3. Set the device address using 41SPG000 Programmer unit or directly from addressable fire panel. The address must be in the range from 1 to 250. Use the label on the basis 41RBX020 to write down the address and easily identify the device.
4. Connect the detector base to the fire panel using the wiring diagram (figure 4).
ATTENTION: Disconnect the loop power before installing the detector!
5. Insert the detector into the base and rotate clockwise until it drops into place - the short mark on the base fits with that on the detector body. Continue to rotate the detector until the detector mark coincides with the long mark on the base - a click is heard (figure 5).
6. Test the detector for proper operation and LED indication. The blinking of the two LEDs can be managed from the control panel (ON/ OFF). To turn the blinking on/ off you have to be a User with Access control level 3. Choose in consecutiveness from the control panel: System - Programming - Devices - Loop. Find the installator detector, as enter address, loop and zone number - the panel automatically will recognize the type of the detector. Choose the button MORE to enter in the additional settings menu. The blinking of LEDs is turned on/ off with pressing the ON/OFF button in the "Led Blink" field.
7. If the detector has been locked to the base, when open it for a service schedule maintenance and cleaning you have to use a plain screwdriver. Light press with the screw-driver into the base opening and at the same time rotate the detector head counter-clockwise (figure 8).

Test
1. Identify the device to be tested.
2. Exert influence on the fire detector by smoke generator (Aerosol Dispenser) or another device with aerosol simulator of smoke. Within 8 sec the fire detector will enter in fire condition. Both LEDs will light up.
3. Perform a reset from the control panel. The detector will resume normal operation and the LEDs will switch off.

Cleaning and Maintenance
1. Remove the detector from its base.
2. Remove the top plastic cover using the 4 clips on the back of the detector and press gently with a screwdriver (figure 7a).
3. Remove the chamber cover, levering it off using the 2 gags provided (figure 7b).
4. Clean the smoke chamber of the detector using a compressed air gun or a dry brush, checking that all the dust inside to be removed and the metal mesh is clean from dirt.
5. Re-fit the chamber cover, observing the direction indicated by the fixing points on its base, and press gently until you hear a click.
6. Re-fit the top plastic detector cover by aligning the 4 hooks with the corresponding interlock holes.
7. Mount the detector back to its base and test for correct operation and LED indication.

Maintenance must be carried out with the frequency required by fire alarm regulation standards in the country.

IT Manuale tecnico
41RFU100 è un rivelatore ottico di fumo collegabile su loop delle centrali Comelit 41CPE118, 41CPE112 e retrocompatibile con la serie ATENA e ATENA EASY. Il dispositivo viene alimentato direttamente dalla centrale ed è controllato attraverso il protocollo di comunicazione. Il dispositivo è compatibile con la base per sensori indirizzati 41RBX020. Il dispositivo integra l'isolatore di corto circuito che permette la continuità di funzionamento dell'impianto in caso di guasto del sensore senza richiedere l'utilizzo di isolatori aggiuntivi.

Istruzioni d'installazione
ATTENZIONE: Selezionare la posizione adatta per l'installazione del dispositivo. Non installare il rivelatore vicino a fonti di vapore, condensa o fumo, ad esempio, di sigarette.
1. Se si desidera "bloccare" il rilevatore alla base, rimuovere il "dentino" sulla parte superiore del meccanismo di bloccaggio (figura 1).
2. Fissare la base al soffitto del locale utilizzando la viteria adatta al tipo di superficie.
3. Impostare l'indirizzo del dispositivo utilizzando il programmatore 41SPG000 o direttamente dalla centrale. L'indirizzo impostato deve essere da 1 a 250. Utilizzare l'etichetta presente sulla base 41RBX020 per scrivere e identificare facilmente il dispositivo. Rimuovere una delle 2 etichette con il numero seriale (ID) e posizionala sul progetto dell'impianto.
4. Collegare la base alla centrale come indicato nello schema di collegamento (figura 4).
ATTENZIONE: Prima di installare il rivelatore togliere l'alimentazione!
5. Agganciare il rivelatore alla base facendo coincidere la tacca presente sul dispositivo con la tacca corta presente sulla base; ruotare in senso orario fino a raggiungere la posizione corretta contrassegnata dalla seconda tacca sulla base (figura 5).
6. Testare il corretto funzionamento del rivelatore e dei LED di indicazione. Il lampeggio dei LED del rivelatore si può attivare o disattivare nelle impostazioni della centrale. Per modificare l'impostazione è necessario essere un utente di livello 3. Per modificare l'impostazione dei LED del dispositivo entrare nel menu Sistema Programmazione Dispositivi Loop, impostare o scorrere i parametri (indirizzo del dispositivo, loop o numero di zona) fino ad identificare il dispositivo da modificare (la centrale riconosce automaticamente il tipo di dispositivo) e premere il pulsante "Avanzate" per accedere ai parametri aggiuntivi. Il lampeggio dei LED si attiva o disattiva premendo sul pulsante ON/OFF relativo al campo "Lampeggio LED".
7. Se il rivelatore è stato bloccato alla sua base sarà necessario utilizzare un cacciavite piatto per sganciare il rivelatore per eseguire la manutenzione e pulizia. Premere leggermente con il cacciavite nell'apertura della base e ruotare contemporaneamente il rivelatore in senso antiorario (figura 8).

Test
1. Identificare il dispositivo da testare.
2. Applicare il generatore di fumo per testare la parte ottica del rivelatore. Entro 8 secondi il rivelatore entra in condizione di allarme incendio e si accendono i LED.
3. Effettuare il reset da centrale. Il rivelatore tornerà in funzionamento normale ed i LED si spegneranno.

Pulizia e Manutenzione
1. Rimuovere il dispositivo dalla base.
2. Rimuovere la copertura plastica superiore esercitando, con l'aiuto di un cacciavite, una piccola pressione sulle 4 clip sul retro del rivelatore (figura 7a).
3. Rimuovere il coperchio della camera facendo leva nelle 2 feritoie predisposte (figura 7b).
4. Pulire la camera del rivelatore di fumo utilizzando un getto d'aria o un pennello asciutto, controllando che tutta la polvere contenuta al suo interno sia stata rimossa e che la retina di protezione non sia ostruita.
5. Rimontare il coperchio plastico della camera, rispettando il senso dato dai punti di fissaggio presenti sulla sua base ed applicare una lieve pressione fino a sentire un click.
6. Rimontare la copertura plastica superiore del rivelatore facendo coincidere le 4 clip nei rispettivi fori di incastro.
7. Rimontare il rivelatore sulla base e testare il corretto funzionamento del rivelatore e dei LED di indicazione.

La manutenzione deve essere effettuata con la periodicità prevista dalle normative vigenti.

NL Installatiehandleiding
41RFU100 is een adresseerbare optische rookdetector met ingebouwde isolatormodule voor het gebruik in adresseerbare brandmeldsystemen die het Comelit communicatieprotocol onderhouden - 41CPE118, 41CPE112 panelen. Achterwaarts compatibel met de serie ATENA en ATENA EASY. De detector wordt door het paneel gevoed en kan door het communicatieprotocol worden gecontroleerd. De detector is compatibel met de basis 41RBX020. 41RFU100 wordt met een geïntegreerde isolatormodule geleverd die het ononderbroken werk van de lus garandeert in het geval van kortsluiting en dat zonder de aanwending van een aanvullende isolatormodule.

Installatiehandleiding
ATTENTIE: Kies een geschikte plek voor de montage van de detector. Opmerking: Installeer de detector ver van stof, stoom, rook, bijvoorbeeld sigaretenrook.
1. Als u de detector aan de basis bevestigen wilt, verwijder de tip van de schakelaar (smal gedeelte).
2. Monteer de basis aan het plafond van de ruimte waarbij u de schroeven en de trekknagels naar de montageoppervlakte kiest.
3. Leg het adres van de module vast door de 41SPG000 Programmer of direct van het paneel. Het adres moet zich in de omvang 1 tot en met 250 bevinden.
4. Voer de elektrische installatie door volgens het gehechte schema.
ATTENTIE: Schakel de voeding van de contour uit voordat u de detector installeert!
5. Plaats de detector in de basis en draai hem met de klok mee (rechtsom) totdat hij in de leidingkanalen komt - het korte streepje van de basis meet met het streepje van het corpus samenvallen. Draai verder tot het streepje van de detector met het lange streepje van de basis samenvalt - u hoort een soort klappen.
6. Test het juiste functioneren van de detector en de LED indicatie.
Het flitsen van de LEDs van de detector kan door het bestuurspaneel worden in- en uitgeschakeld worden. Daarvoor moet u het gebruiker-toegangs niveau 3 hebben. Op het paneel kiest u opeenvolgend: Systeem - Programmeren - Apparaten - Lussen. Vind de geïnstalleerde detector door het invoeren van adres, lusnummer, zone - het paneel herkent het apparaattype automatisch. Kies de knop ANDER om het menu voor aanvullende instellingen te betreden. Het flitsen van de LED wordt door de knop AAN/UIT in het veld "LED flitsen" inof uitgeschakeld.
7. Als de detector aan de basis is vastgemaakt, gebruik een geschikte schroevendraaier om deze de geïnstalleerde detector tegen de opening van de basis en draai gelijktijdig de detector tegen de klok in.

Test
1. Bepaal welk apparaat getest moet worden.
2. Werk in op de detector met een aerosol apparaat (Aerosol Dispenser). Binnen 8 seconden daarna moet de toestand BRAND optreden. Beide LEDs gaan gelijktijdig oplichten.
3. Reset de centrale. De detector keert terug naar de normale werking en de leds gaan uit.

Reiniging en onderhoud
1. Verwijder de detector van de basis.
2. Verwijder de bovenste kunststof kap met de 4 clips aan de achterkant van de meldert met behulp van een schroevendraaier door lichte druk uit te oefenen (figuur 7a).
3. Verwijder de kap van de camera door de schroevendraaier als hefboom te gebruiken in de 2 uitsparingen (figuur 7b).
4. Reinig de rookkamer van de detector.
5. Plaats de kap van de camera weer terug in de richting die is aangegeven door de bevestigingspunten op de sokkel en voer een lichte druk uit totdat u een klik hoort.
6. Plaats de bovenste kunststof kap van de meldert weer terug door de 4 haken in de respectievelijke gaten aan te brengen.
7. Monteer de detector terug aan de basis en test het functioneren en de LED indicatie.

ES Instrucciones de instalación
41RFU100 – Detector de humo óptico analógico con aislador incorporado. El detector está destinado a utilizarse en sistemas de alarma analógicos, que mantienen el protocolo de comunicación Comelit - paneles 41CPE118 y 41CPE112 y es retrocompatible con las series ATENA y ATENA EASY. El detector recibirá alimentación del panel y podrá ser controlado mediante el protocolo de comunicación. El detector 41RFU100 es compatible con la base 41RBX020. 41RFU100 tiene un módulo aislante incorporado que en su caso proporciona un funcionamiento continuo del lazo en caso de cortocircuito y elimina la necesidad de utilizar un módulo de aislamiento adicional.

Instrucciones de instalación
ATENCIÓN: Seleccione un lugar apropiado para instalar el detector. Observación: No instale el detector cerca de fuentes de vapor, humo, polvo, por ejemplo, humo de cigarrillos.
1. Si se desea bloquear el detector a la base, hay que quitar el diente de la parte superior del mecanismo de bloqueo (figura 1).
2. Instale la base en el techo del local, seleccionando los tornillos y los tacos según la superficie de montaje.
3. La dirección del detector de incendios se programa con un programador 41SPG000 Programmer o directamente desde el panel. La dirección deberá estar en el intervalo de 1 a 250, incluidos.
4. Realice el montaje eléctrico, según el esquema adjunto (figura 4).
ATENCIÓN: ¡Desconecte la alimentación del lazo antes de montar el detector!
5. Coloque el detector en la base y hágalo girar en el sentido de las agujas del reloj hasta que se introduzca en los canales guía: el marcador corto de la base coincide con el del detector. Siga girando, hasta que el marcador del detector coincida con el marcador largo de la base: se oirá un chasquido (figura 5).
6. Pruebe si el detector y la indicación LED funcionan correctamente. El parpadeo de los diodos LED del detector podrá conectarse y desconectarse del panel de control. Para activar/desconectar el parpadeo de los diodos LED, Ud. deberá ser usuario con nivel de acceso 3.
Seleccione sucesivamente en el panel: Sistema – Programar – Dispositivos – Lazo. Encuentre el detector instalado, determinando la dirección, el número del lazo y de zona: el panel reconocerá automáticamente el tipo del dispositivo. Seleccione el pulsador MÁS para entrar en el menú de ajustes adicionales. El parpadeo del diodo LED se conectará/desconectará al presionar el pulsador CONNECT/ DESCONNECT. en el campo "Parpadeo del diodo LED".
7. Si el detector está bloqueado en la base, para abrirlo con el propósito de su limpieza y mantenimiento deberá utilizar un destornillador apropiado. Apriete ligeramente con el destornillador en la base superior del detector y, simultáneamente, haga girar el detector en el sentido inverso al de las agujas del reloj (figura 8).

Prueba
1. Identificar el dispositivo que se desea probar.
2. Ejercer influencia con un generador de humo (Aerosol Dispenser) u otro dispositivo de aerosol sobre el detector. En los límites de 8 segundos después de haber ejercido la influencia sobre el detector, deberá establecerse en estado de "INCENDIO". Ambos diodos LED se iluminarán simultáneamente.
3. Restablecer la central. El detector volverá a funcionar normalmente y los ledes se apagarán.

Limpieza y Mantenimiento
1. Retire el detector de la base.
2. Quitar la cubierta de plástico superior presionando ligeramente con un destornillador los 4 clips de la parte posterior del detector (figura 7a).
3. Quitar la tapa de la cámara haciendo palanca en las 2 ranuras específicas (figura 7b).
4. Limpie la cámara del detector.
5. Montar la tapa de la cámara respetando el sentido dado por los puntos de fijación presentes en la base y presionar ligeramente hasta que se oiga un clic.
6. Montar la cubierta de plástico superior del detector haciendo coincidir los 4 clips en los correspondientes orificios.
7. Instale nuevamente el detector en la base, y ensaye la capacidad de funcionamiento y la indicación.

FR Prescriptions d'installation
41RFU100 est un détecteur optique de fumée adressable avec module isolant intégré, conçu pour une installation dans les systèmes d'alarme incendie adressables qui fonctionnent avec le protocole de communication Comelit - panneaux 41CPE118, 41CPE112 et rétrocompatible avec les séries ATENA et ATENA EASY. Le détecteur est alimenté depuis le panneau et peut être contrôlé à travers le protocole de communication. Le détecteur 41RFU100 est compatible avec la socle 41RBX020. Le détecteur est muni d'un module isolant, qui, lorsqu'il est fonctionnel, garantissant la continuité du travail dans l'instance d'un court-circuit et exclut la nécessité d'avoir recours à un module isolant complémentaire.

Prescriptions d'installation
ATTENTION: Choisissez un emplacement approprié pour l'implantation du détecteur. Note: Ne pas installer le détecteur à proximité de sources de vapeur, fumée, poussière, fumée de tabac notamment.
1. Pour « bloquer » le détecteur sur la base, enlever l' « ergot » sur le dessus du mécanisme de blocage (figure 1).
2. Monter la base sur le plafond du local, en choisissant des vis et des chevilles en fonction de la surface de montage.
3. Attribuez l'adresse de l'embase incendie par le biais du Programmeur 41SPG000 ou par le panneau. L'adresse doit se situer dans l'intervalle de 1 à 250 compris.
4. Réalisez le câblage en suivant le schéma joint (figure 4).
ATTENTION: Déconnectez la boucle du secteur, avant de monter le détecteur!
5. Positionnez le détecteur dans la base, tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder au pas de vis - faites coïncider le marqueur de la base avec celui du détecteur. Continuez de tourner jusqu'à ce que le marqueur du détecteur coïncide avec le long marqueur de la base et jusqu'au déclenchement d'un clic (figure 5).
6. Testez le fonctionnement correct et les indications lumineuses du module. Le clignotement des LEDs du détecteur peut être activé et désactivé à partir du panneau de contrôle. Pour activer/désactiver le clignotement des LEDs, vous devez être Utilisateur à un degré d'accès 3. Du menu du panneau de contrôle sélectionnez consécutivement: System-Programming- Devices-Loop. Trouvez le détecteur installé en saisissant l'adresse, le numéro de boucle et de zone. Le panneau reconnaîtra automatiquement le type du dispositif. Sélectionnez la touche MORE pour entrer dans le menu pour les réglages supplémentaires. Le clignotement de la LED est activé/désactivé avec un simple appui de la touche ON/OFF dans les champs "LED Blink".
7. Si le détecteur a été verrouillé à la base, pour pouvoir l'ouvrir pour le nettoyer et pour la maintenance, vous devriez utiliser un tournevis approprié. Appuyez légèrement avec le tournevis dans l'orifice supérieur du détecteur et, simultanément, tournez le détecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (figure 8).

Test
1. Identifier le dispositif à tester.
2. Influencer le détecteur d'incendie par le biais d'un générateur de fumée (générateur par aerosol) ou par un autre dispositif à simulation aerosol de fuite de fumée. Dans les 8 secondes le détecteur d'incendie doit entrer en état "Incendie". Les deux LEDs s'allument en même temps.
3. Procéder à la réinitialisation à partir de la centrale. Le détecteur recommencera à fonctionner normalement et les leds s'éteindront.

Nettoyage et maintenance
1. Retirez le détecteur de sa base.
2. Retirez le capot de protection intérieur avec un tournevis approprié, appuyez légèrement sur les clips (1) vers le bas pour déverrouiller le capot du boîtier.
3. Démonter le couvercle de la chambre en le soulevant au niveau des 2 espaces prévus (figure 7b).
4. Nettoyez la chambre de fumée du détecteur.
5. Remonter le couvercle de la chambre en respectant le sens indiqué par les points de fixation présents sur sa base puis appuyer légèrement dessus jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
6. Remonter la protection supérieure en plastique en centrant les 4 crochets dans les orifices correspondants.
7. Montez de nouveau le détecteur sur sa base et faites un test de fonctionnement correct et d'indication lumineuse.

Operating Voltage Range	Tensione di alimentazione	Netspanning	Voltaje de alimentación	Tension de fonctionnement	16 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Consumption in quiescent state, no communication	Assorbimento nominale (stand-by)	Consumptie in niet geactiveerde toestand, zonder communicatie	Consumo en estado sin activar, sin comunicación	Consommation en condition de repos, sans communication	< 190µA@27VDC
Consumption in quiescent state, with communication	Consumo in comunicazione	Consumptie in niet geactiveerde toestand, met communicatie	Consumo en estado sin activar, con comunicación	Consommation en condition de repos, avec communication	< 310µA@27VDC
Consumption in alarm state, with communication	Consumo in allarme	Consumptie in alarmtoestand, met communicatie	Consumo en estado de alarma, con comunicación	Consommation en condition d'alarme, avec communication	6.5mA
Sensitivity level: High/ Normal/ Medium/ Low*	Livelli sensibilità impostabili: Alto/ Normale/ Medio/ Basso*	Gevoeligheidsniveau: Hoog/ Normaal/ Medium/ Laag	Nivel de sensibilidad: Alto/ Normal/ Medio/ Bajo	Niveau de sensibilité: Haute/ Normale/ Moyenne/ Basse	
Output in alarm state at terminal RI**	Uscita in stato d'allarme per LED indicatore fuoriporta**	Stroom in alarmtoestand van klem RI**	Corriente eléctrica en estado de alarma del RI**	Tension en condition d'alarme à la borne RI**	7.5 mA (max)/ 7.5V
Wire Gauge for terminals	Sezione cavi	Verbindingsdraden	Sección del cable utilizado	Section des fils pour bornes	0.4mm² - 2.0mm²
Relative humidity resistance	Umidità relativa	Bestendigheid tegen relatieve vochtigheid	Resistencia a humedad relativa	Résistance à l'humidité relative	(93 ± 3)% @ 40°C
Sensitivity level (High)	Livello di sensibilità (Alto)	Gevoeligheidsniveau (Hoog)	Nivel de sensibilidad (Alto)	Niveau de sensibilité (Haut)	0.115 dB/m
Sensitivity level (Normal)	Livello di sensibilità (Normale)	Gevoeligheidsniveau (Normaal)	Nivel de sensibilidad (Normal)	Niveau de sensibilité (Normal)	0.130 dB/m
Sensitivity level (Medium)	Livello di sensibilità (Medio)	Gevoeligheidsniveau (Middel)	Nivel de sensibilidad (Medio)	Niveau de sensibilité (Milieu)	0.150 dB/m
Sensitivity level (Low)	Livello di sensibilità (Basso)	Gevoeligheidsniveau (Laag)	Nivel de sensibilidad (Bajo)	Niveau de sensibilité (Bas)	0.160 dB/m

*in accordance with EN54-7 - In conformità a EN54-7 - In overeenstemming met EN54-7 - En conformidad con EN54-7 - En conformité avec la norme EN54-7