



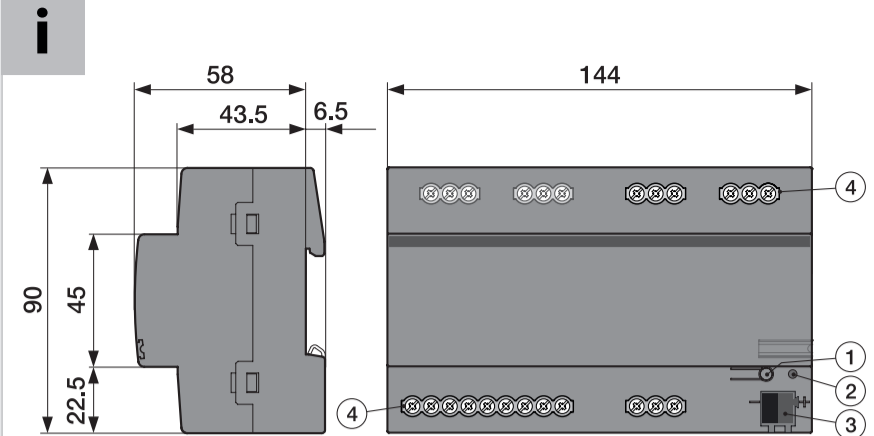

www.abb.com/freeathome
www.busch-jaeger.de/freeathome

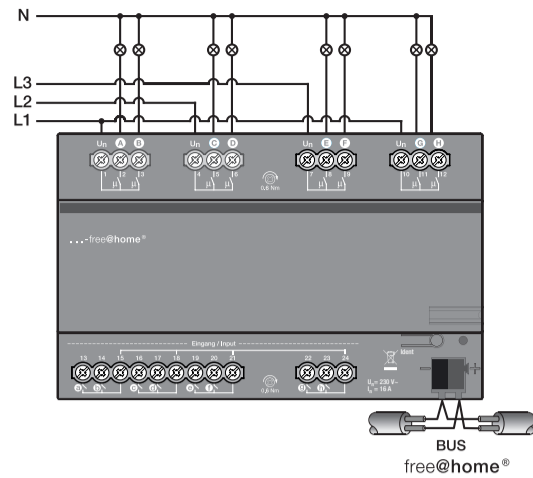

Deutsch

Sensor / Schaltaktor 8/8-f, 6 A, REG

WARNUNG
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung, Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.
➢ Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!
➢ Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

■ Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
■ Weitere Benutzerinformationen unter www.abb.com/freeathome oder durch Scannen des QR-Codes.
■ Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch (www.abb.com/freeathome).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät schaltet mit potenzialfreien unabhängigen Kontakten elektrische Verbraucher.
■ Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang siehe Technisches Handbuch (siehe QR-Code).

Technische Daten

Stromversorgung	21 – 30 V DC
Verlustleistung P	Max. 1,6 W
Busanschluss	Busanschlussklemme, schraubenlos
Anschlussklemme	Kombikopf-Schraubklemmen (PZ 1)
Eingänge/Ausgänge	0,75 – 4 mm ² feindrahtig 0,75 – 4 mm ² eindrahtig
Schutzart	IP 20 nach EN 60 529
Schutzklasse	II nach EN 61 140
Überspannungskategorie	III nach EN 60 664-1
Verschmutzungsgrad	2 nach EN 60 664-1
Luftdruck	Atmosphäre bis 2.000 m
Umgebungstemperatur	-5 °C – +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +70 °C
Schaltausgänge	
Schaltspannung	230 V ~, 50/60 Hz
Schaltvermögen nach DIN EN 60947-4	6 A (AC3)
Binäreingänge	
Abfragespannung	32 V DC
Abfragestrom	0,1 mA

Montage
Das Gerät nur auf Hutschienen nach DIN EN 60715 installieren. Klebeschild abziehen und in Liste einkleben (bei System Access Point).

Anschluss
■ Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Die Klemmenbezeichnungen befinden sich auf dem Gehäuse.
■ Die Verbindung zur Buslinie erfolgt über die mitgelieferte Busanschlussklemme (rot/schwarz).

Hinweis
Einspeisung mit einem Leitungsschutzschalter von max. 16 A absichern.

Inbetriebnahme
Das an die Buslinie angeschlossene Gerät wird nach einigen Sekunden automatisch vom System erkannt. Die Geräte müssen zur Ausführung der Funktionen parametrieren werden.

■ Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in der Onlinehilfe des „System Access Point“ (www.abb.com/freeathome).
■ Firmware-Update erfolgt über System Access Point.

Bedienung
1 = Geräteidentifikation während der Inbetriebnahme
2 = Identifikations-LED 3 = Busanschlussklemme
4 = Anschlussklemmen

Service
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Tel. DE 0800 3733 28 4
Tel. CH +41 58 586 07 00
E-Mail: knx.help@de.abb.com
www.abb.com/freeathome

English

Sensor / Switch actuator 8/8-g, 6 A, MDRC

WARNING
Dangerous currents flow through the body when coming into direct or indirect contact with live components. This can result in electric shock, burns or even death.
➢ Disconnect the mains power supply prior to installation/disassembly!
➢ Permit work on the 230 V supply system to be performed only by specialist staff.

■ Please read the mounting instructions carefully and keep them for future use.
■ Additional user information is available at www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code.
■ For information on system integration please see the system manual (www.abb.com/freeathome).

Intended use
The device switches electric loads with independent floating contacts.
■ For detailed information about the range of functions see the technical reference manual (see QR code).

Technical data

Power Supply	21 – 30 V DC
Power loss P	Max. 1,6 W
Bus connection	Bus connecting terminal, screwless
Connecting terminal	Combi-head screw-type terminal (PZ 1)
Inputs/outputs	0,75 – 4 mm ² fine-wire 0,75 – 4 mm ² single-wire
Protection	IP 20 according to EN 60 529
Protection class	II according to EN 61 140
Overvoltage category	III according to EN 60 664-1
Pollution degree	2 according to EN 60 664-1
Atmospheric pressure	Atmosphere up to 2,000 m
Ambient temperature	-5 °C – +45 °C
Storage T°	-20 °C – +70 °C
Switching outputs	
Switching voltage	230 V ~, 50/60 Hz
Switching capacity according to DIN EN 60947-4	6 A (AC3)
Binary inputs	
Polling voltage	32 V DC
Polling current	0,1 mA

Mounting
Install the device only on mounting rails according to DIN EN 60715. Remove the stick-on label and glue it into the list (at System Access Point).

Connection
■ The electrical connection is made via screw terminals. The description of the terminals is found on the housing.
■ The connection to the bus line is made via the enclosed bus connection terminal (red/black).

Note
Protect the power supply by using a circuit breaker with max. 16 A.

Commissioning
The device connected to the busline is automatically recognized by the system after a few seconds. The devices must be parameterised for the use of the functions.

■ Detailed information about commissioning and parameterization is available in the technical reference manual and the online help of the "System Access Point" (www.abb.com/freeathome).
■ Firmware update is carried out via the System Access Point.

Operation
1 = Device identification during commissioning
2 = Identifications-LED 3 = Bus connection terminal
4 = Connecting terminals

Service
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg, Germany
Tel. +49 2351 956-1600
E-mail: knx.help@de.abb.com
www.abb.com/freeathome

Español

Sensor / actuador interruptor 8/8-canales, 6 A, REG

ADVERTENCIA
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, con componentes por los que circule una corriente eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o, incluso, la muerte.
➢ ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al montaje o desmontaje!
➢ Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo al personal técnico competente.

■ Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de montaje.
■ Más información para usuarios en www.abb.com/freeathome o escaneando el código QR.
■ Para más información sobre la integración en el sistema, consulte el manual del sistema (www.abb.com/freeathome).

Uso conforme al fin previsto
El aparato conmuta receptores eléctricos con contactos independientes y libres de potencial.
■ Si desea información más detallada sobre las funciones, consulte el manual técnico (véase el código QR).

Datos técnicos

Alimentación de corriente	21 – 30 V DC
Potencia disipada P	Máx. 1,6 W
Conexión de bus	Borne de conexión de bus, sin tornillo
Borne de conexión	Bornes roscados de cabeza combi (PZ 1)
Entradas/salidas	0,75 – 4 mm ² flexible 0,75 – 4 mm ² de un hilo
Tipo de protección	IP 20 según EN 60 529
Clase de protección	II según EN 61 140
Categoría de sobretensión	III según EN 60 664-1
Grado de contaminación	2 según EN 60 664-1
Presión del aire	Atmósfera hasta 2 000 m
Temperatura ambiente	-5 °C – +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C – +70 °C
Salidas de conmutación	
Tensión de activación	230 V ~, 50/60 Hz
Capacidad de cierre y de corte según EN 60947-4	6 A (AC3)
Entradas binarias	
Tensión de exploración	32 V c.c.
Corriente de detección	0,1 mA

Montaje
Instale el aparato sobre carriles DIN según la norma EN 60715. Retire la etiqueta adhesiva y péguela en la lista (en System Access Point).

Conexión
■ La conexión eléctrica se realiza mediante bornes roscados. Las denominaciones de los bornes se encuentran en la carcasa.
■ La conexión con la línea de bus se efectúa con el borne de conexión de bus suministrado (rojo/negro).

Nota
Proteger la alimentación con un disyuntor de 16 A como máximo.

Puesta en servicio
El sistema reconoce automáticamente tras unos segundos el aparato que se conecta a la línea de bus. Para la ejecución de las funciones adicionales es necesario parametrizar los aparatos.

■ Podrá encontrar información detallada sobre la puesta en servicio y sobre la parametrización en el manual técnico y en la ayuda online del "System Access Point" o punto de acceso del sistema (www.abb.com/freeathome).
■ La actualización del firmware se realiza a través del System Access Point (punto de acceso del sistema).

Manejo
1 = Identificación de los aparatos durante la puesta en servicio
2 = LED de identificación 3 = Borne de conexión de bus
4 = Borne de conexión

Servicio postventa
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Tel. +34 902 11 15 11
E-Mail: knx.help@de.abb.com
www.abb.com/freeathome

Italiano

Sensore / attuatore d'uscita 8/8x, 6 A, REG

AVVERTIMENTO
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere folgorazione, ustioni o morte.
➢ Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete!
➢ Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V esclusivamente a personale specializzato.

■ Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
■ Maggiori informazioni per l'utente disponibili sul sito www.abb.com/freeathome o tramite scansione del codice QR.
■ Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manuale del sistema (www.abb.com/freeathome).

Uso conforme alle prescrizioni
L'apparecchio attiva e disattiva utenze elettriche per mezzo di contatti puliti indipendenti.
■ Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il manuale tecnico (vedere il codice QR).

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	21 ... 30 V DC
Potenza dissipata P	Massimo 1,6 W
Collegamento bus	Morsetto di allacciamento bus, senza viti
Morsetto	Morsetti a vite con testa a intaglio (PZ 1)
Ingressi/uscite	0,75 ... 4 mm ² a filo fine 0,75 ... 4 mm ² monofilo
Tipo di protezione	IP 20 a norma EN 60 529
Classe di protezione	II A norma EN 61 140
Categoria di sovratensione	III a norma EN 60 664-1
Grado di sporcizia	2 a norma EN 60 664-1
Pressione aria	Atmosfera fino a 2.000 m
Temperatura di immagazzinamento	-20 °C ... +70 °C
Uscite di comando	
Tensione di comando	230 V ~, 50/60 Hz
Potere di apertura a norma DIN EN 60947-4	6 A (AC3)
Ingressi binari	
Tensione di interrogazione	32 V DC
Corrente di interrogazione	0,1 mA

Montaggio
Installare l'apparecchio esclusivamente su guide DIN conformi a DIN EN 60715. Staccare l'etichetta adesiva e incollarla nella lista (per System Access Point).

Collegamento
■ Il collegamento elettrico è realizzato tramite morsetti a vite. I codici dei morsetti sono riportati sulla scatola.
■ Il collegamento alla linea bus è realizzato tramite il morsetto bus allegato (rosso/nero).

Nota
Proteggere l'alimentazione con un interruttore automatico di 16 A max.

Messa in funzione
L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automaticamente dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare le funzioni è necessario parametrizzare gli apparecchi.



■ Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla parametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online del "System Access Point" (www.abb.com/freeathome).
■ L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.

Uso
1 = identificazione dell'apparecchio durante la messa in servizio
2 = LED identificativo 3 = morsetto di allacciamento bus
4 = morsetti

Service
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82, D-69123 Heidelberg
Tel. IT 0800 55 1166
Tel. CH +41 58 586 07 00
E-Mail: knx.help@de.abb.com
www.abb.com/freeathome



www.abb.com/freathome
www.busch-jaeger.de/freathome

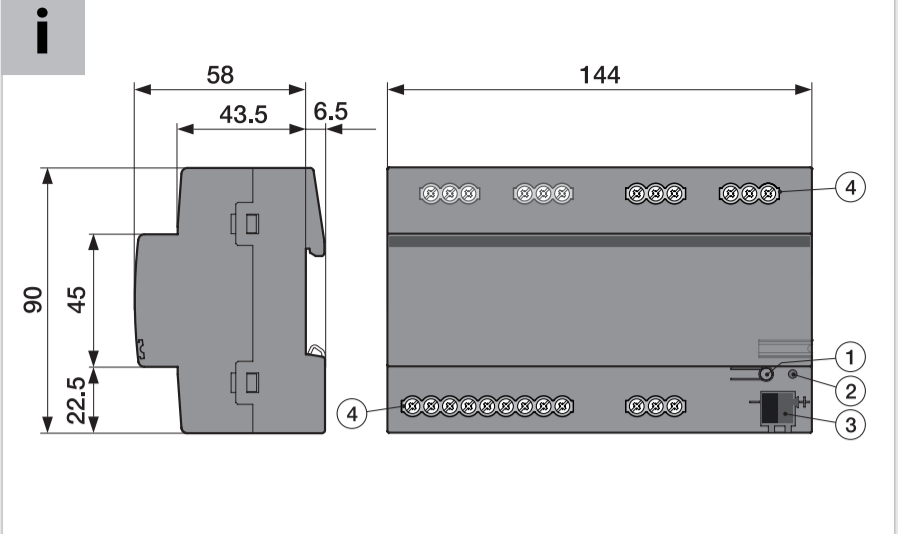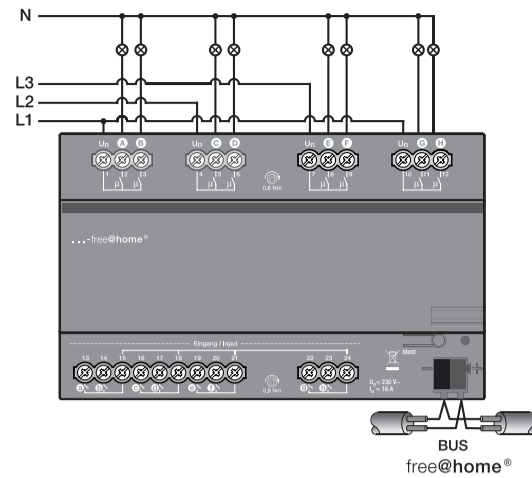

Capteur / actionneur de commutation 8/8x, 6 A, AES

Avertissement

Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension entraîne un passage de courant dangereux dans le corps. Celui-ci risque d'entraîner un choc électrique, des brûlures ou la mort.
 > Déconnecter la tension secteur avant tout montage/démontage!
 > Faire réaliser toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V uniquement par des techniciens spécialisés.

- Les instructions de montage sont à lire attentivement et à conserver.
- Des informations utilisateurs supplémentaires sont disponibles sur le site www.abb.com/freathome ou en scannant le code QR.
- Pour des informations sur l'intégration du système, voir le manuel système (www.abb.com/freathome).

Utilisation conforme

L'appareil commute avec les contacts indépendants sans potentiel de consommateurs électriques.
 ■ Des informations détaillées sur la gamme des fonctions sont disponibles dans le manuel technique (voir le code QR).



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	21 ... 30 V c.c.
Puissance dissipée P	Max. 1,6 W
Raccordement bus	Borne de raccordement du bus, sans vis
Borne de raccordement Entrées/sorties	Bornes à vis à tête combinée (PZ 1) 0,75 – 4 mm ² à conducteur fin 0,75 – 4 mm ² à un conducteur
Indice de protection	IP 20 selon EN 60 529
Classe de protection	II selon EN 61 140
Classe de surtension	III selon EN 60 664-1
Degré de contamination	2 selon EN 60 664-1
Pression atmosphérique	Atmosphère jusqu'à 2 000 m
Température ambiante	-5 °C – +45 °C
Température de stockage	-20 °C – +70 °C
Sorties de commutation	
Tension de commutation	230 V ~, 50/60 Hz
Puissance de coupure conforme DIN EN 60947-4	6 A (AC3)
Entrées binaires	
Tension d'interrogation	32 V c.c.
Courant d'interrogation	0,1 mA



Montage

Installer uniquement l'appareil sur des rail DIN selon DIN EN 60715. Retirer l'autocollant et le coller dans la liste (au niveau de point d'accès système (System Access Point)).



Raccordement

- La connexion électrique se fait via des bornes à vis. L'identification des bornes se trouve sur le boîtier.
- Le raccordement à la ligne de bus se fait à l'aide de la borne de raccordement du bus fournie (rouge/noir).

Remarque

Protéger l'alimentation à l'aide d'un disjoncteur de 16 A max.

Mise en service

L'appareil raccordé à la ligne de bus est détecté automatiquement par le système à l'issue de quelques secondes. Un paramétrage des appareils en vue de l'exécution des fonctions est nécessaire.

- Des informations détaillées sur la mise en service et le paramétrage sont disponibles dans le manuel technique et l'aide en ligne du "point d'accès système" (www.abb.com/freathome).
- La mise à jour du micrologiciel est réalisée par le biais du point d'accès système.



Commande

- 1 = identification d'appareil pendant la mise en service
- 2 = LED d'identification
- 3 = Borne de raccordement du bus
- 4 = Bornes de raccordement

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Tél. FR +49 2351 956-1600
Tél. CH +41 58 586 07 00
E-Mail : knx.help@de.abb.com
www.abb.com/freathome

传感器/开关执行器 8/8倍, 6 A, REG

警告

直接或间接接触导电零件时，可能有触电危险。可能造成电击、灼伤或死亡。
 > 安装 / 拆卸前应先切断电源！
 > 仅可由专业人员在 230 V 电网上进行作业。

- 请仔细阅读并妥善保管安装说明书。
- 更多用户信息请查询 www.abb.com/freathome 或通过扫描 QR 码获取。
- 系统连接信息请参见系统手册 (www.abb.com/freathome)。

按规定使用

设备使用零电势独立接触器开关耗电装置。
 ■ 功能范围的详细信息请参见技术手册 (参见 QR 码)



技术数据

电源	21 – 30 V DC
功率损耗 P	最大 1.6 W
总线连接	总线连接端子，无螺丝
连接端子	组合头螺旋端子 (PZ 1) 0.75 – 4 mm ² 细线
输入端/输出端	0.75 – 4 mm ² 单线
保护类型	EN 60 529 标准 IP20
保护等级	EN 61 140 标准 II 级
过电压等级	EN 60 664-1 标准 III 级
污染度	EN 60 664-1 标准 2 级
空气压力	2000 m 以下的大气压
环境温度	-5 °C – +45 °C
储存温度	-20 °C – +70 °C
开关输出端	
开关电压	230 V ~, 50/60 Hz
符合 DIN EN 60947-4 的开关电容	6 A (AC3)
二进制输入端	
耗用电压	32 V DC
耗用电流	0.1 mA



安装

设备仅安装在符合 DIN EN 60715 的支撑轨道上。撕下不干胶标签并贴在列表 (系统接入点中)。



连接

- 通过螺旋端子进行电气连接。接线夹名称位于外壳上。
- 通过随附的总线连接端子 (红/黑) 连接至总线。

提示

电源须采用最大电流 16 A 的线路保护开关进行保护。

调试

数秒钟后，系统将自动识别与总线连接的设备。为了执行辅助功能，必须设置设备参数。

- 调试和参数设置的详细信息位于技术手册和“系统接入点”在线帮助 (www.abb.com/freathome)。
- 通过系统接入点更新固件。



操作

- 1 = 调试期间识别设备
- 2 = 识别 LED
- 3 = 总线连接端子
- 4 = 连接端子

维修

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
电话 : +86 400-820-9696
电子邮件 : knx.help@de.abb.com
www.abb.com/freathome

Sensor / atuador de comutação 8/8 vezes, 6 A, REG

Atenção

No caso de contato direto ou indireto com peças condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de corrente pelo corpo. As consequências podem ser o choque elétrico, queimaduras ou a morte.
 > Antes da montagem / desmontagem, desligar a tensão da rede!
 > Somente o pessoal especializado deve executar os trabalhos na rede 230 V.

- Ler e guardar com cuidado o manual de montagem.
- Outras informações para o utilizador sob www.abb.com/freathome ou escaneando os códigos QR.
- Informações sobre a conexão do sistema, ver o manual do sistema (www.abb.com/freathome).

Utilização conforme

O aparelho liga os consumidores elétricos com os contatos sem potência independentes.
 ■ Informações detalhadas sobre a gama de funções, ver o manual técnico (ver o código QR).



Dados técnicos

Alimentação de corrente	21 – 30 V CC
Potência de perda P	Máx. 1,6 W
Conexão de barramento	Terminal de conexão do barramento, sem parafuso
Terminal de ligação Entradas/saídas	Terminais de parafusos de cabeça combinada (PZ 1) 0,75 – 4 mm ² fio fino 0,75 – 4 mm ² fio fino
Classe de proteção	IP20 conforme DIN EN 60 529
Classe de proteção	II conforme DIN EN 61 140
Categoria de sobretensão	III conforme DIN EN 60 664-1
Grau de poluição	2 conforme DIN EN 60 664-1
Pressão do ar	Atmosfera até 2.000 m
Temperatura ambiente	-5 °C – +45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 °C – +70 °C
Saídas de ligação	
Tensão de ligação	230 V ~, 50/60 Hz
Capacidade de comutação segundo DIN EN 60947-4	6 A (CA3)
Entradas binárias	
Tensão de consulta	32 V CC
Corrente de solicitação	0,1 mA



Montagem

Só instalar o aparelho nos carris segundo DIN EN 60715. Remover a placa adesiva e colá-la na lista (no System Access Point).



Ligação

- A conexão elétrica é feita através dos terminais de parafusos. As denominações encontram-se na caixa.
- A conexão com a linha do barramento é feita através do terminal de conexão de barramento fornecido (vermelho/preto).

Indicação

Proteger a alimentação com um disjuntor de proteção de, no máx., 16 A.

Colocação em funcionamento

O aparelho conectado na linha de barramento é detectado automaticamente pelo sistema após alguns segundos. Os aparelhos devem ser parametrizados para a execução das funções.

- Informações detalhadas sobre a colocação em funcionamento e parametrização encontram-se no manual técnico e na ajuda online do "System Access Point" (www.abb.com/freathome).
- A atualização do firmware é feita através do System Access Point.



Comando

- 1 = identificação do aparelho durante a colocação em funcionamento
- 2 = LED de identificação
- 3 = terminal de conexão de barramento
- 4 = Terminais de conexão

Serviço

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Tel. 08000149111
E-mail : knx.help@de.abb.com
www.abb.com/freathome

