



Het aansluiten van de Nevada Jet




Bedrading van de Nevada Jet

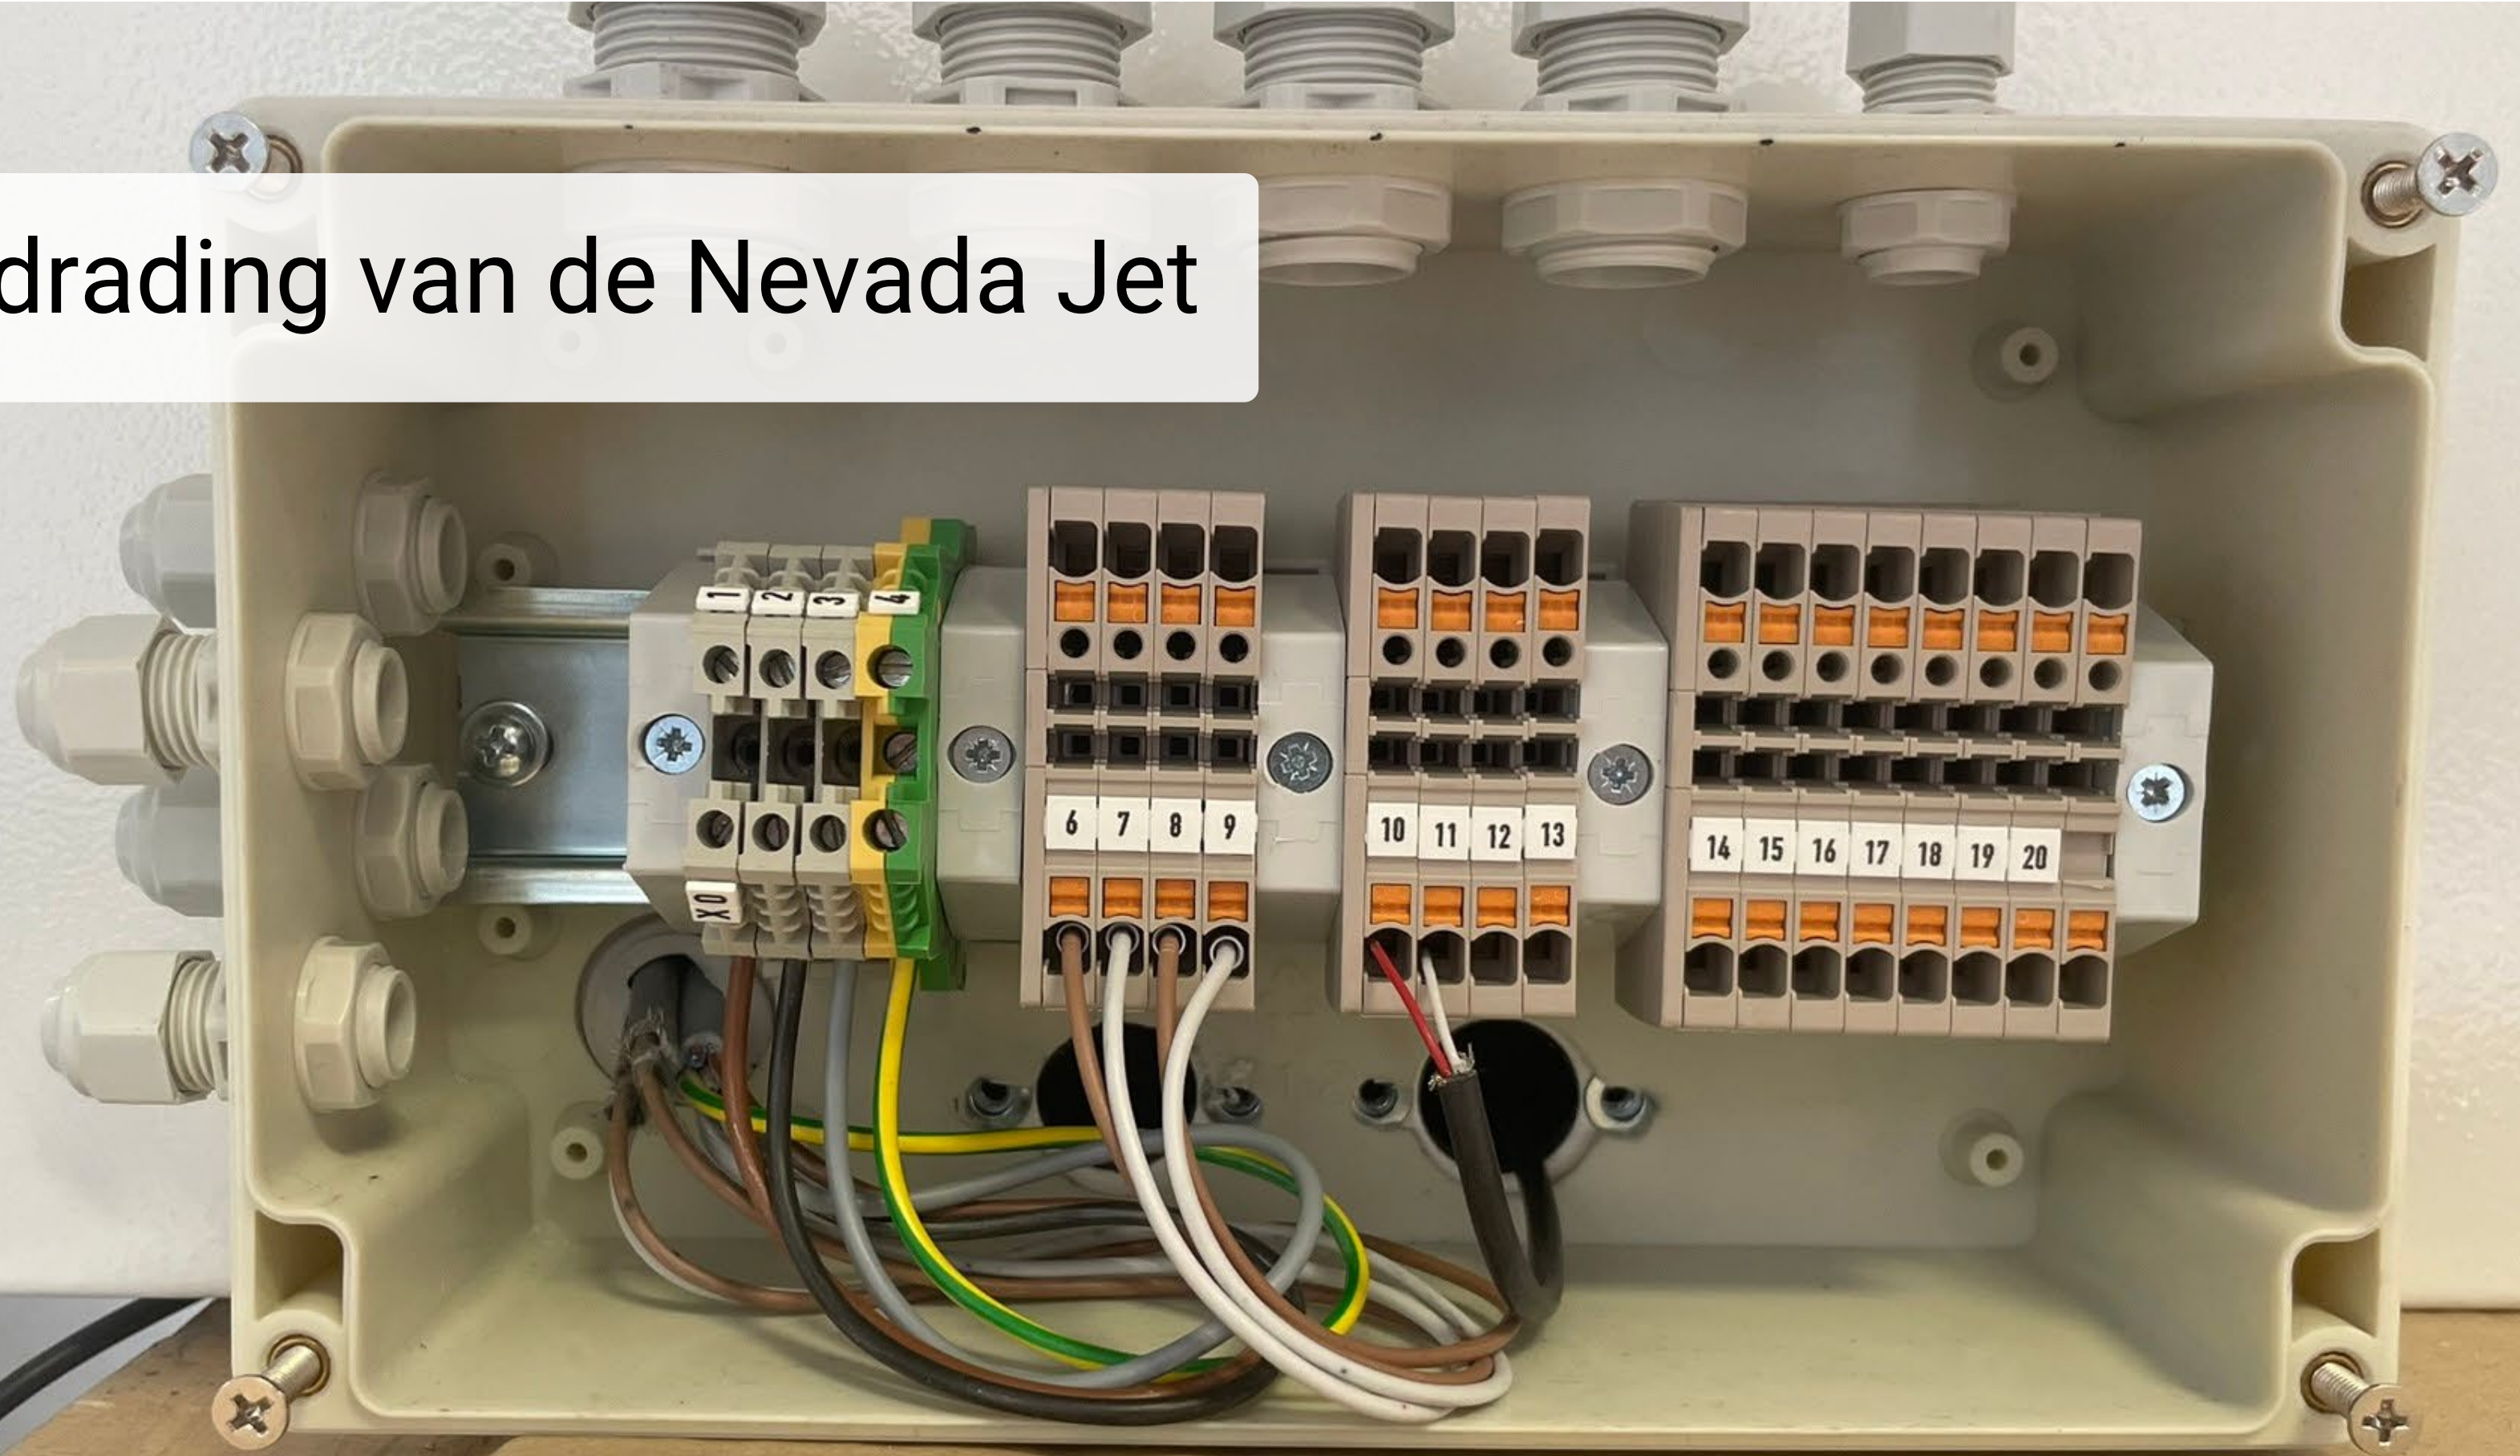


Sluit alle temperatuursensoren voor
de buitenunit aan (alleen bij split).

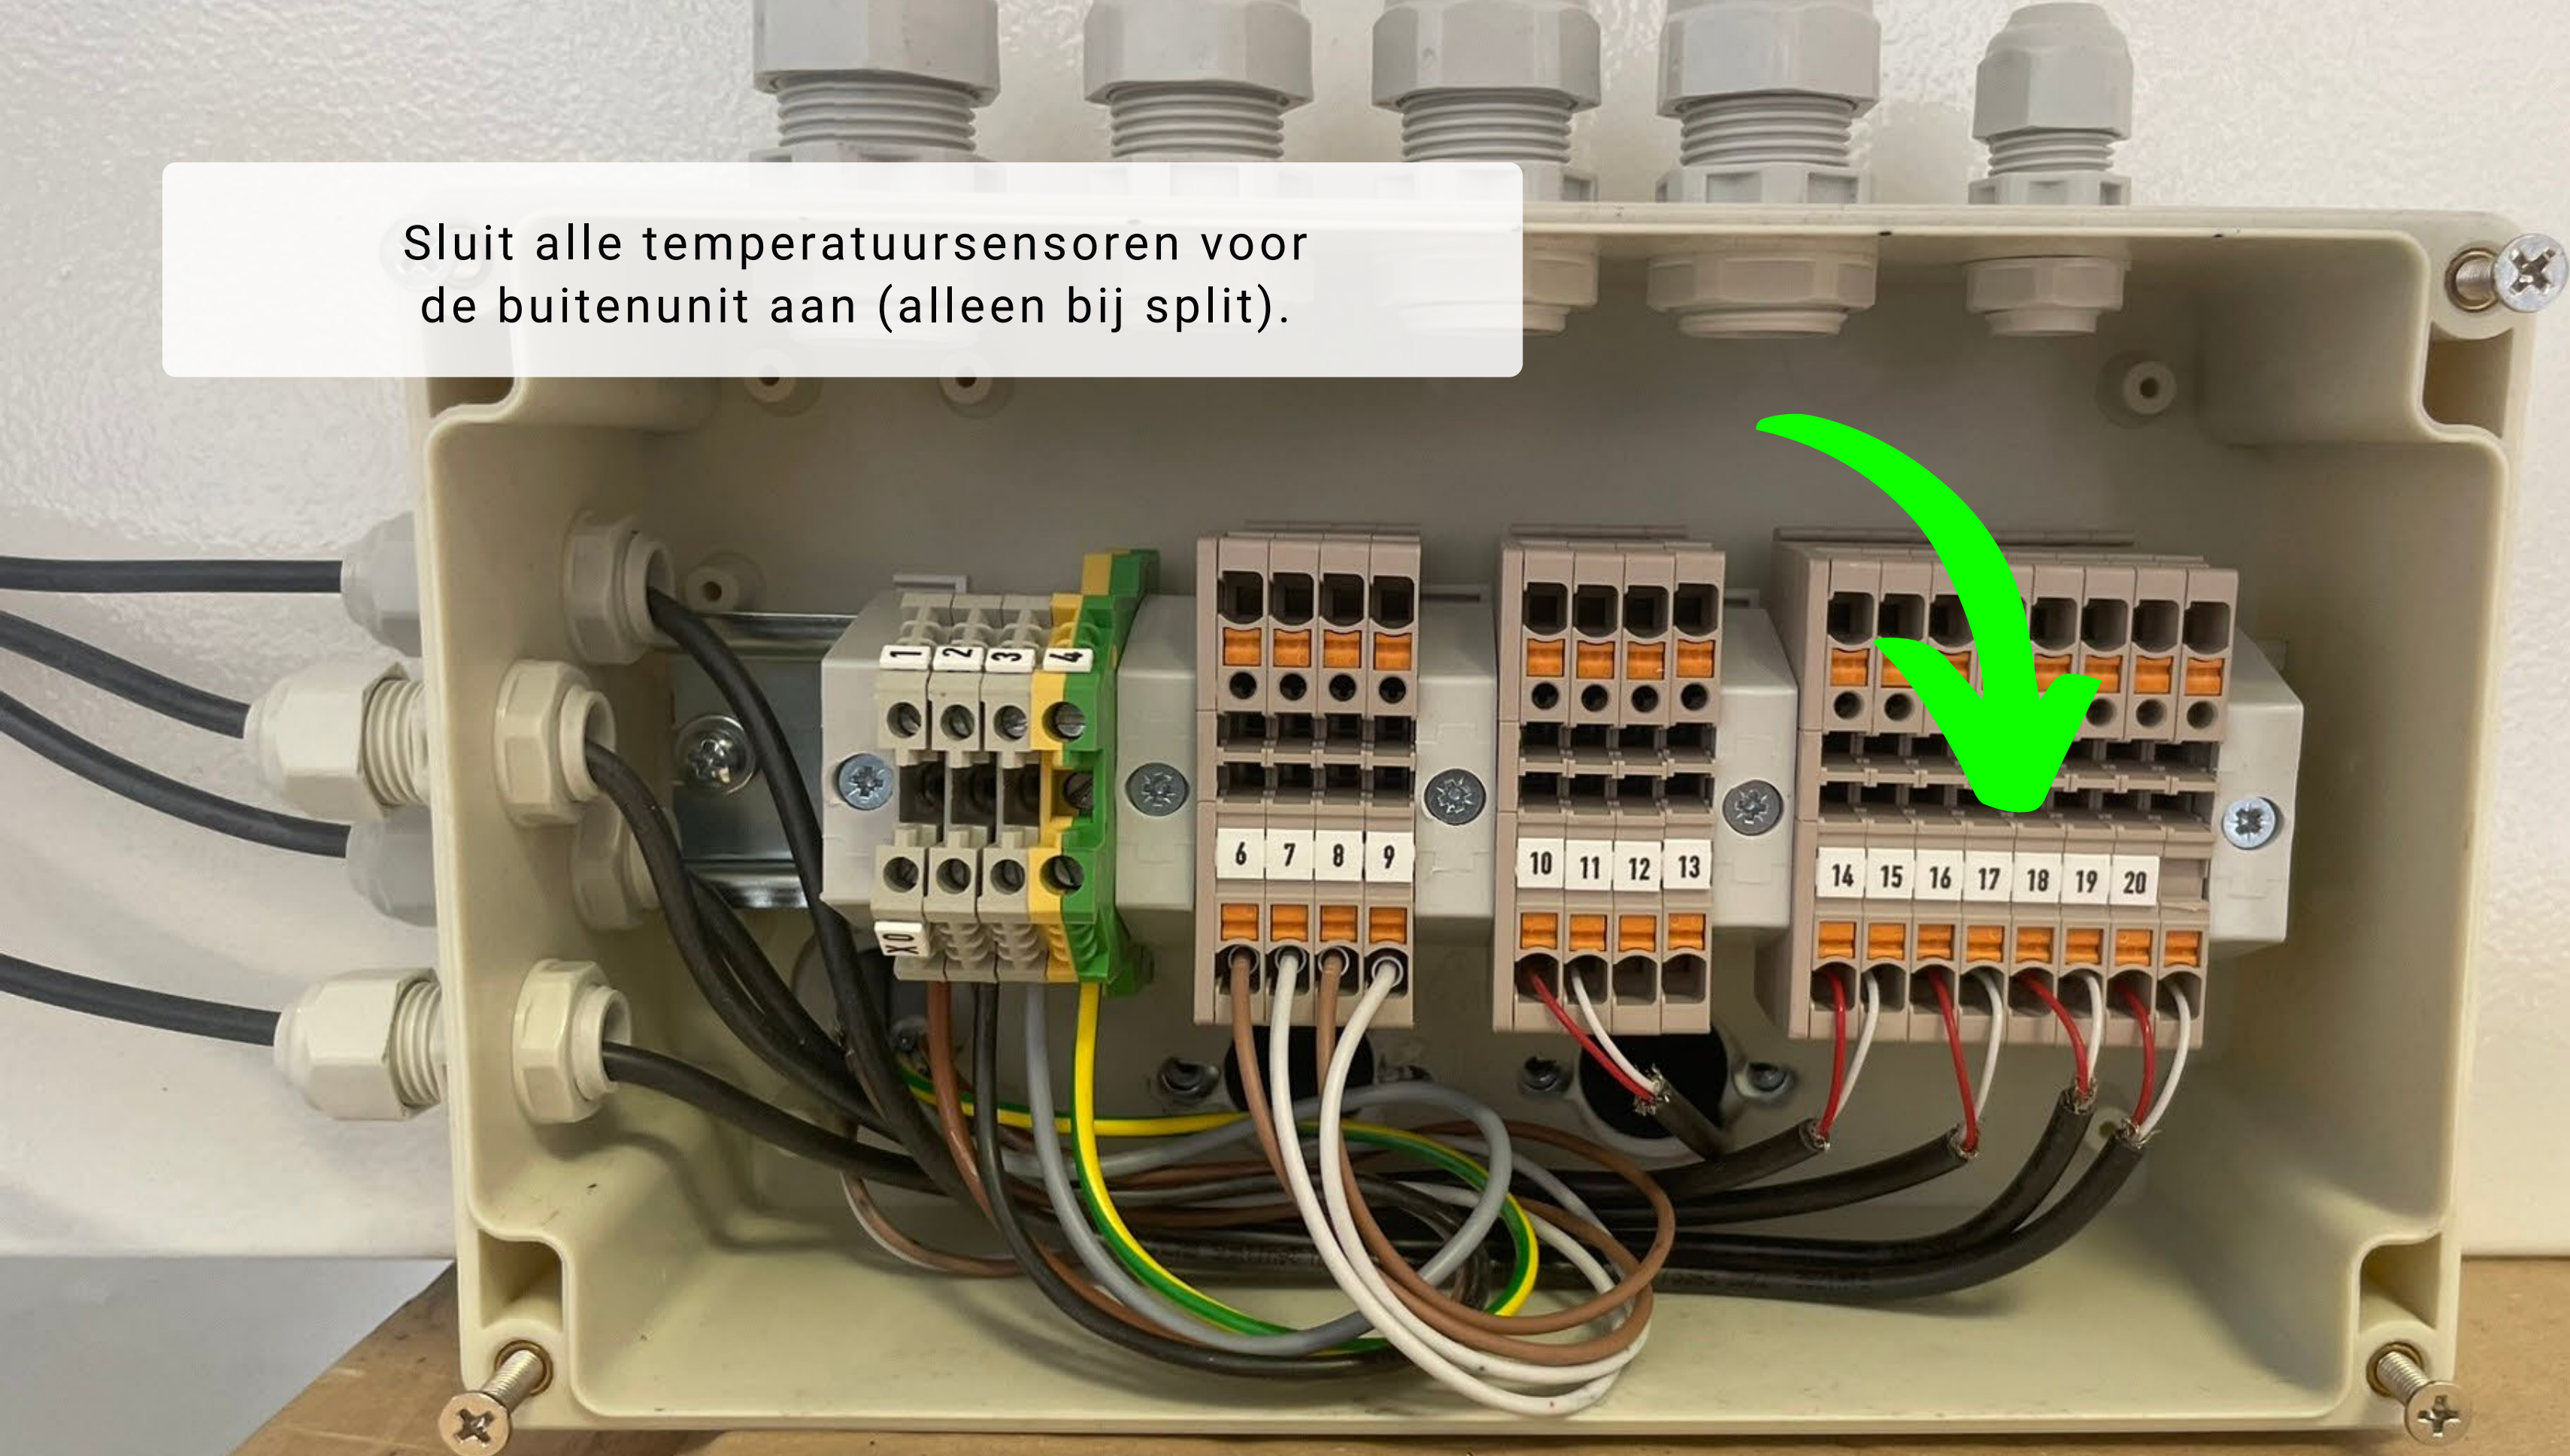


Sluit de twee LiYCY 4x0,75-kabels aan op de temperatuursensoren voor de buitenunit (alleen bij split).

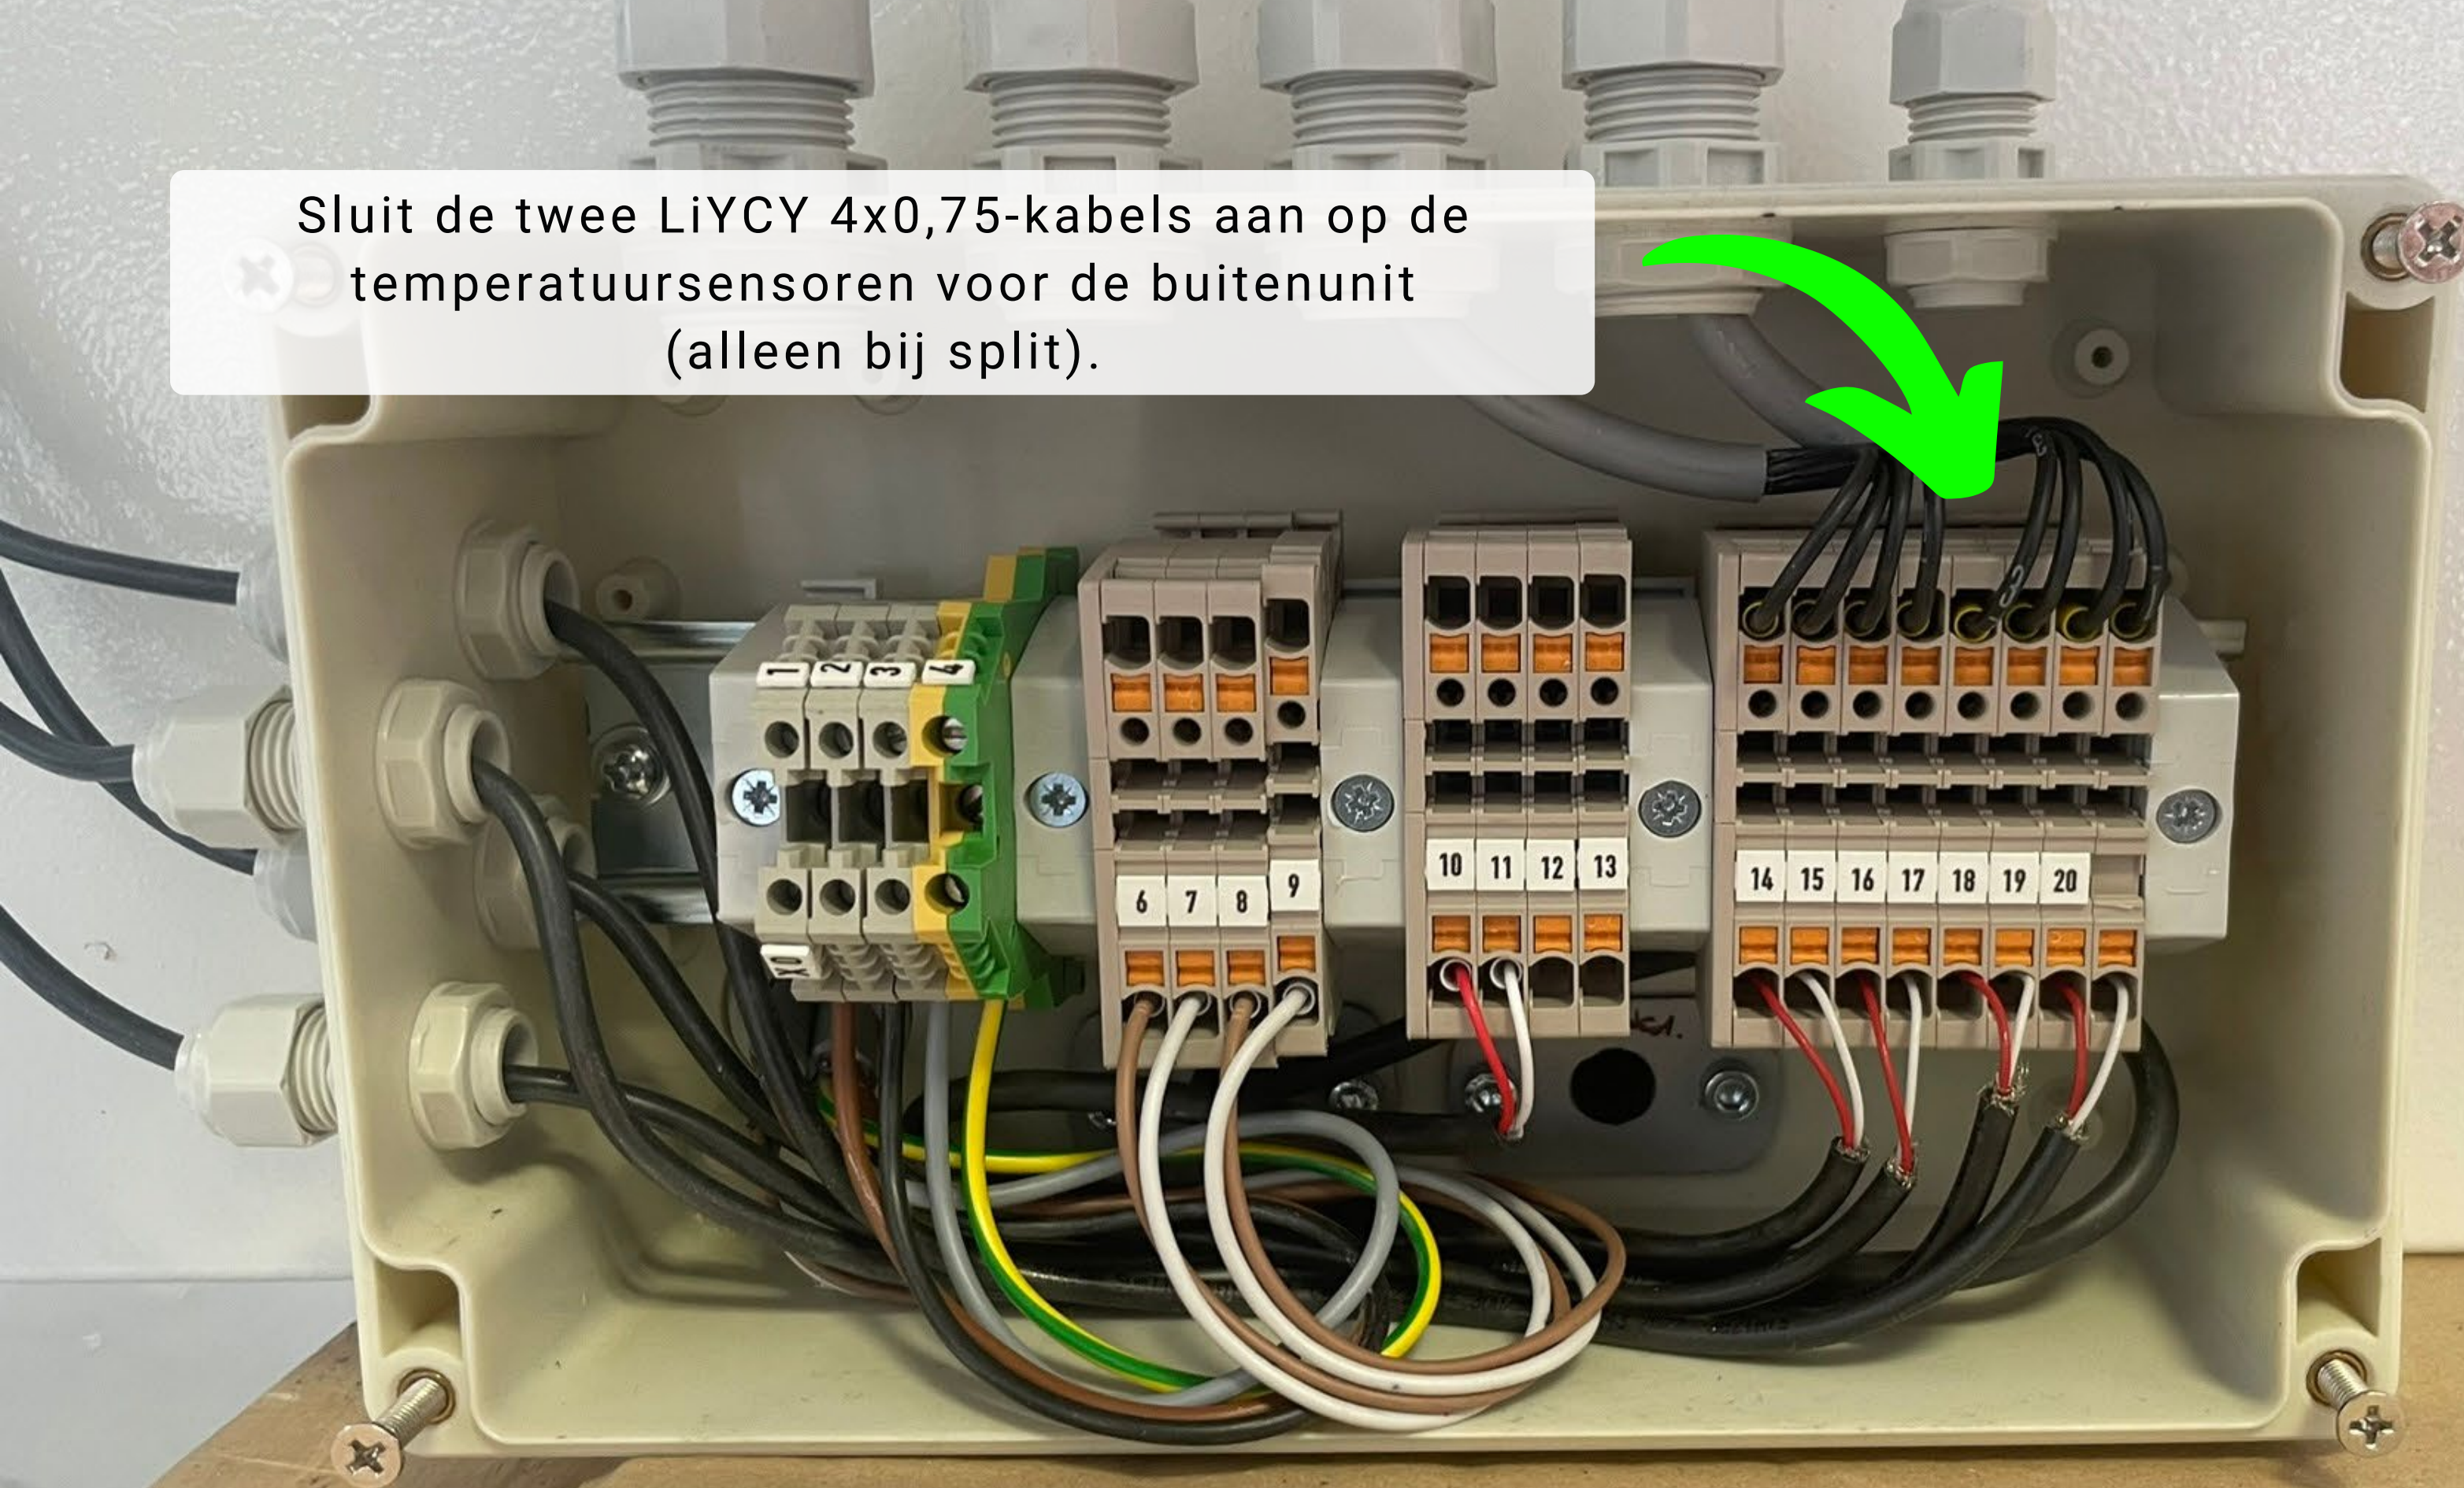

Sluit de voeding voor de Nevada Jet aan.

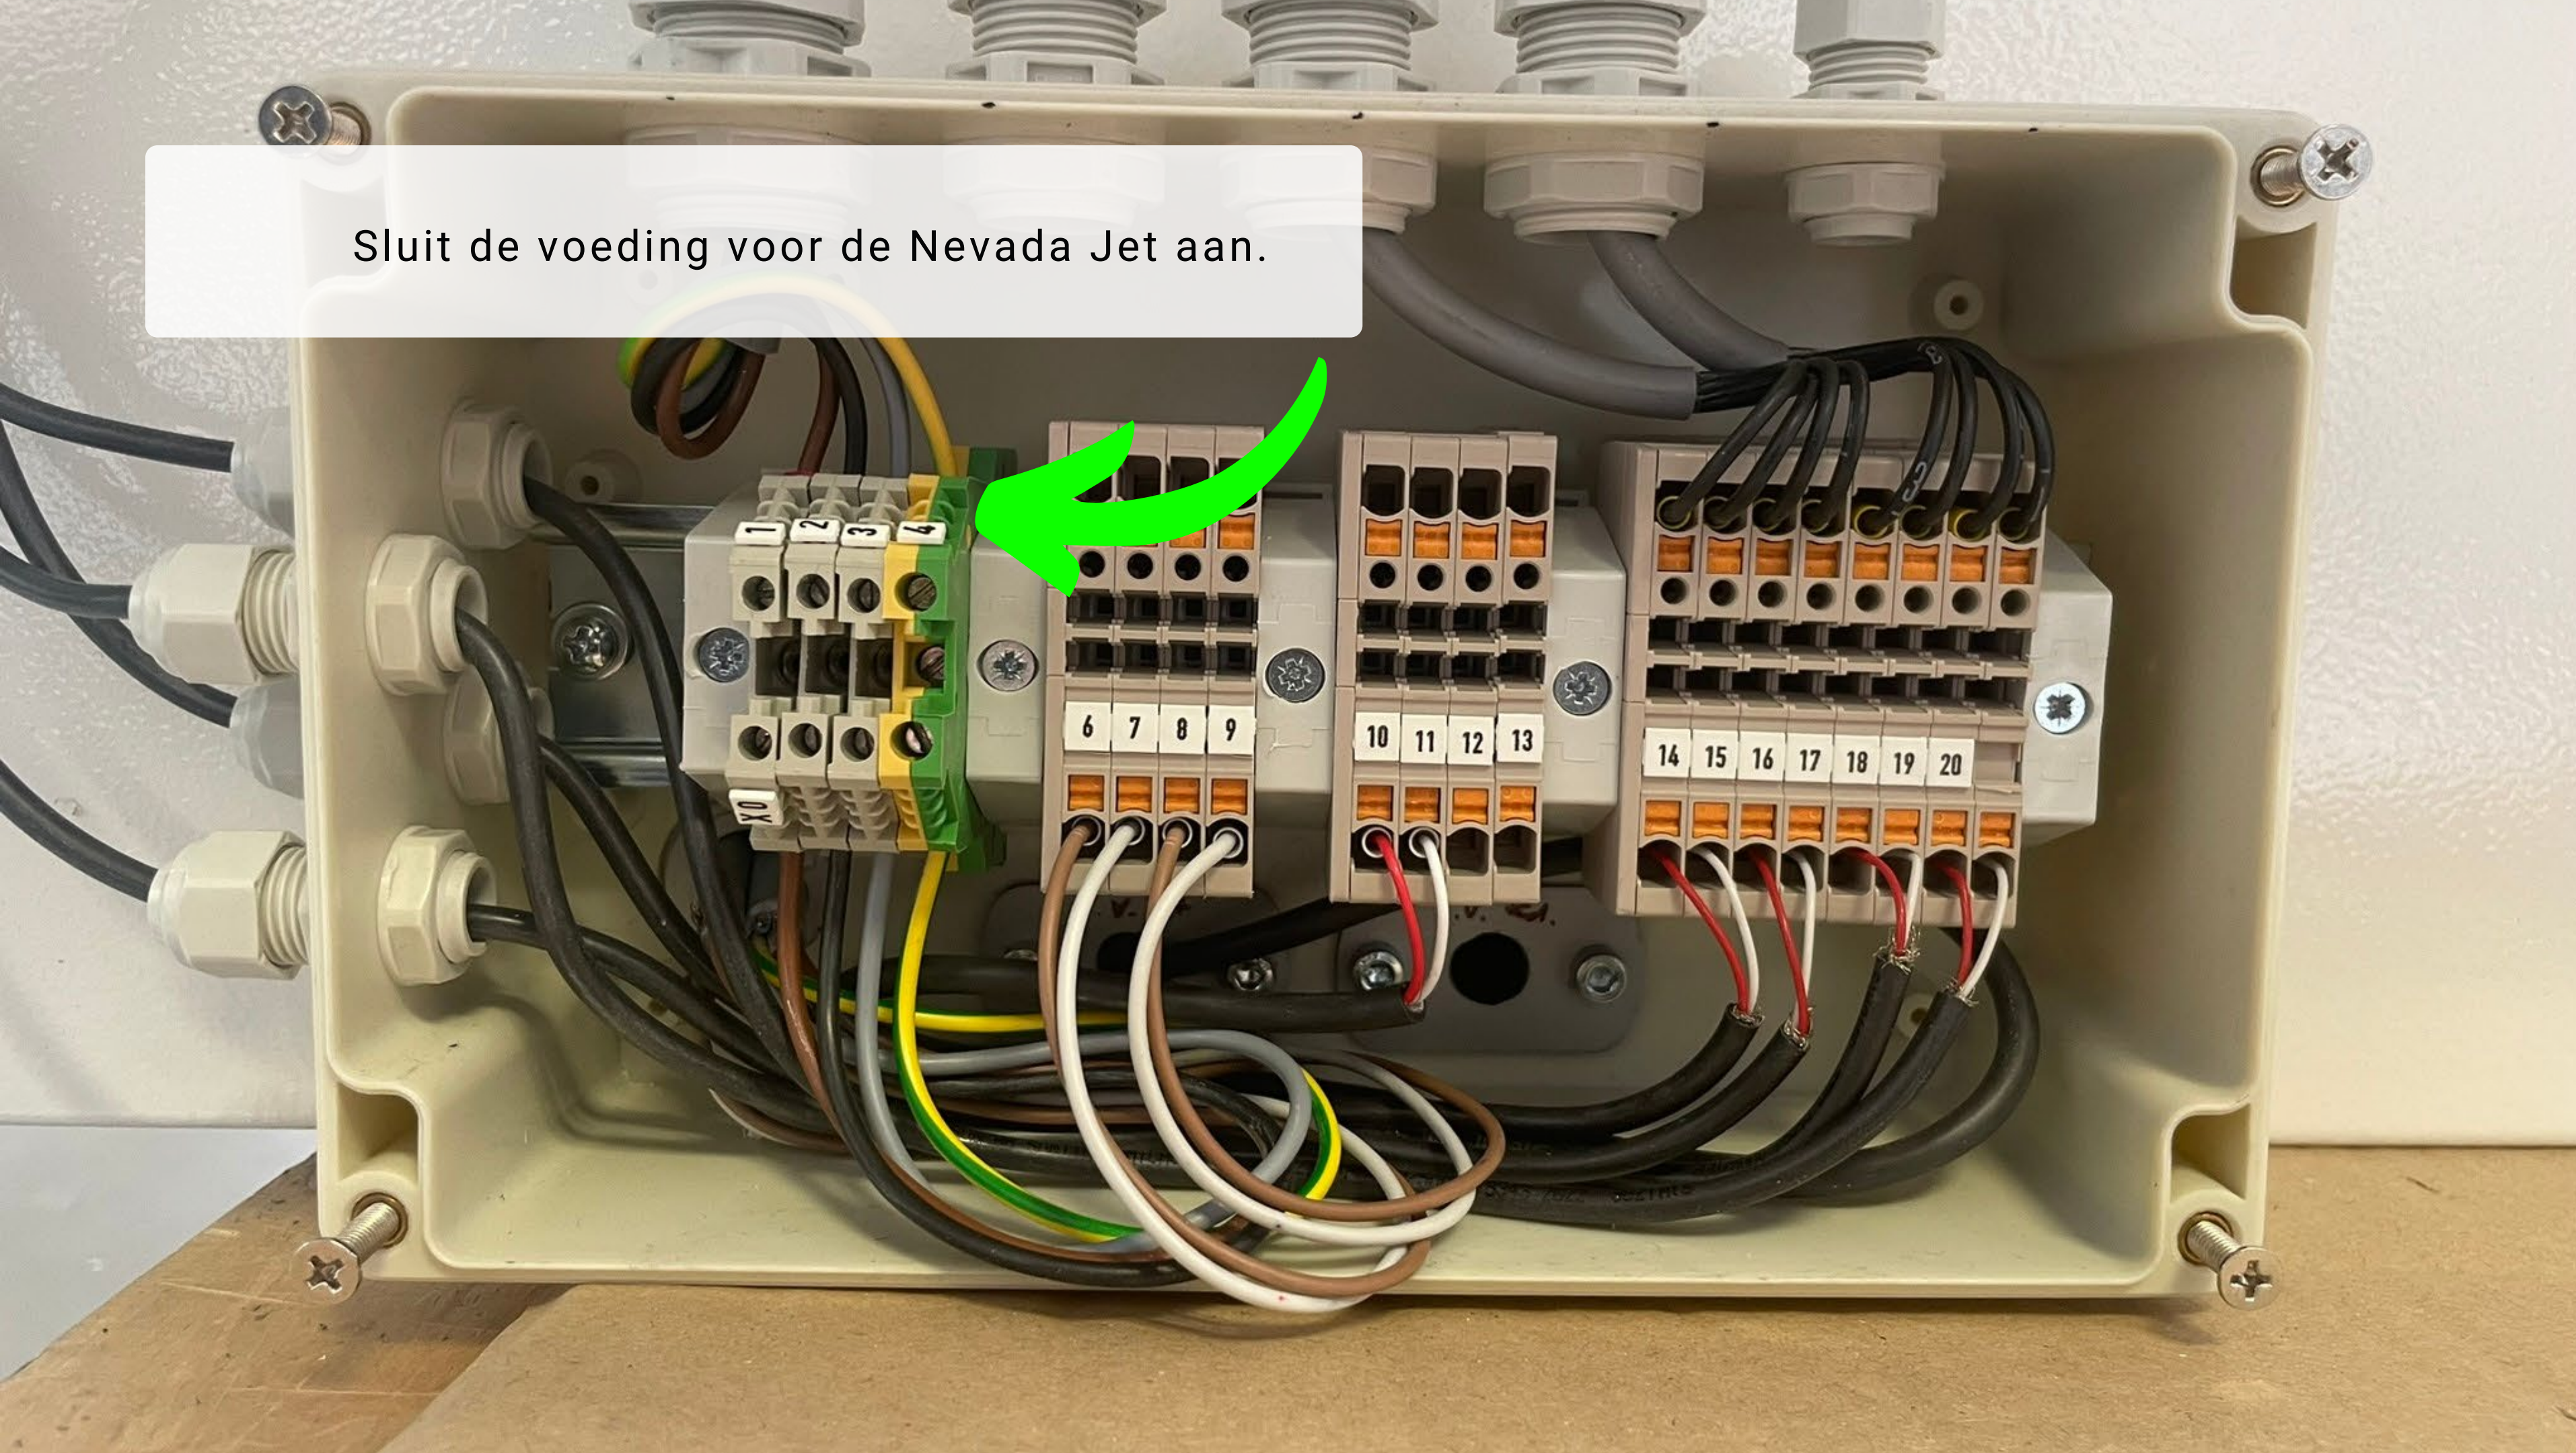

Sluit een 4-aderige kabel aan, aan de bovenzijde van aansluiting 6,7,8 & 9 ten behoeve van de ventilatorregeling. Deze dient in de unireg regelkast aangesloten te worden op aansluitblok X2.

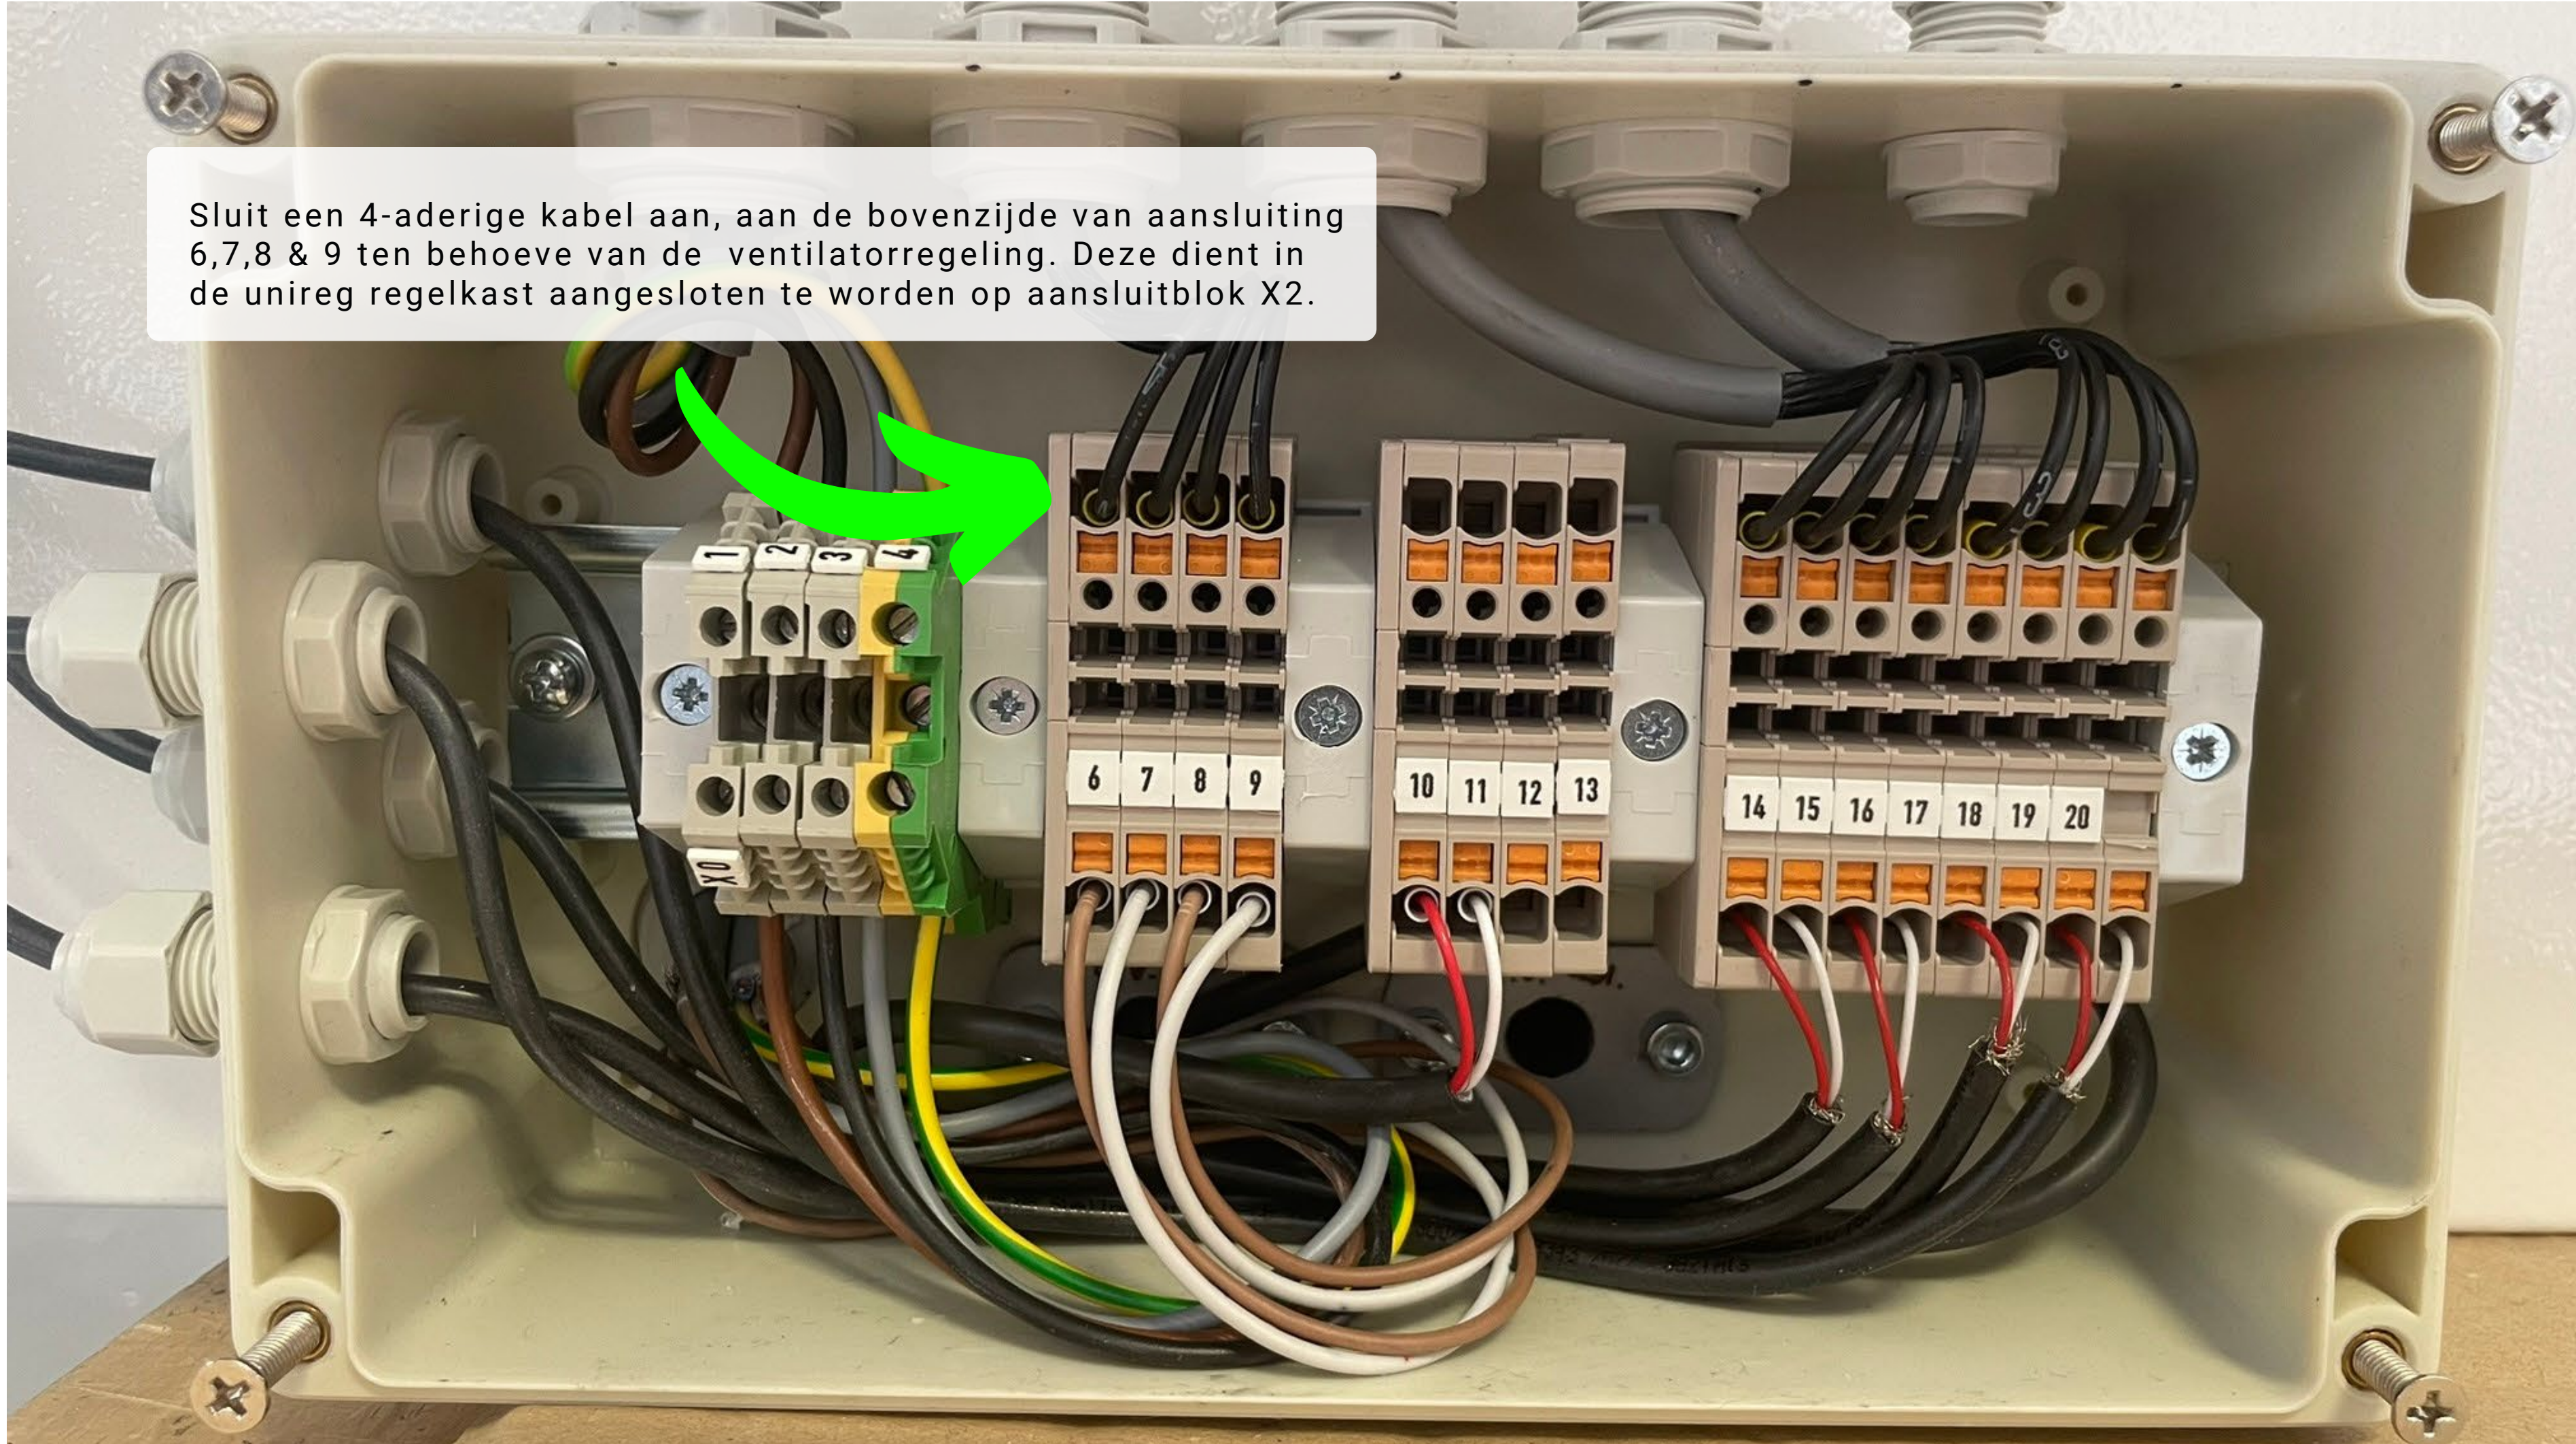

Trek een 2-aderige draad vanaf de bovenzijde van klem 10&11 naar aansluiting 76 & 77 in de unireg regelkast. De sensor aan klem 10 & 11 is de uitblaastemperatuursensor en dient bedraad te zijn!

