ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.43/17565

Udstedt: 2023.06.08
Gyldig til: 2026.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: + 49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Termostatisk blandearmatur til kar/bruser eller bruser
GROHE RAPIDO
type 35.500 med GROHE lækageboks med eller uden sikkerhedsadaptor 29.007
type 35.500/19352, 35.500/19354 og 35.500/19355

FABRIKAT:
Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
  Rødt og blåt mærke

På koblingsledninger:
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

På emballage:
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden. Monteres armaturet med håndbruser, skal der på afgangsledningen til denne monteres en VA-godkendt tilbagestrømningssikring.


Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres og repareres.
Endvidere skal VA-godkendte lækagesikringer GROHE type 47790000 monteres over koblingens samlinger.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk

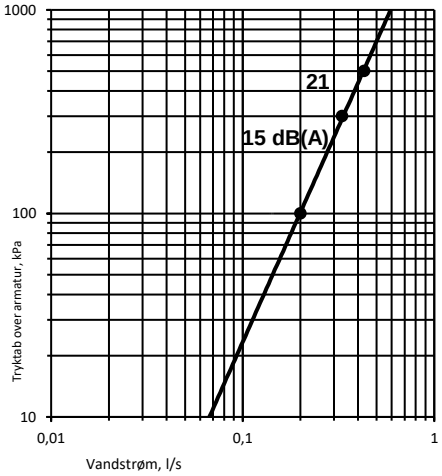

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Type 35.500/19352: ét greb for temperatur (uden afspærring). Type 35.500/19354 og 35.500/19355: ét greb for afspærring og ét for temperatur.
Montering	Indbygget i væg. Tilgang fra siderne gennem 2 stk. muffer med ½".
Udløb og tilbehør	Type 35.500/19352: Bruser/kar/fast bruser uden afspærring. Type 35.500/19354: bruser/fast bruser. Type 35.500/19355: kar/fast bruser eller bruser.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	L_{ap} = 15 dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	Bruser: q_f = 0,15 l/s Kar: q_f = 0,3 l/s
Trykgruppe	Bruser: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa) Kar: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt: 35.500: 2625 gram

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk