

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304604054

发证日期: 2021年12月31日

有效期至: 2031年12月31日

委托人名称及注册地址 ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

制造商名称及注册地址 ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

生产企业名称及生产地址 ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

产品名称和系列、规格、型号 接触器
AF2650-30-*-*; AF2650T-30-*-*; AF2850-30-*-*; AF2850T-30-*-*; 规格参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304604054

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AF2650-30-*-, AF2650T-30-*-, AF2850-30-*-, AF2850T-30-*-

Ui:1000V;

Uimp: 8kV;

lth: 2650A(AF2650*),2850A(AF2850*);

AC-1:Ue/le:1000V/2650A(AF2650*),1000V/2850A(AF2850*);

Us: AF2650/AF2850: 100-250VAC/DC,50Hz/60Hz,

AF2650T/AF2850T: 230-240VAC,50Hz/60Hz;

极数:3P;

配用辅助触头:

CAL18-11,CAL18-11B,CAL18-11RT: (CQC2003010304088244)

1NO1NC,2NO2NC;

lth:16A;

AC-15: Uelle: 24-127V/6A, 220-240V/14A, 280-440V/13A, 500-690V/2A;

DC-13: Uelle: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;

CEL18-10,CEL18-01: (CQC2016010304912317)

1NO,1NC;

lth: 0.1A;

AC-14:Uelle:24-125V/0.1A,DC-12:Ue/le:24-110V/0.1A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304604054

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

AF2650	-30	-11	-70
-1	-2	-3	-4

1 = Name of series and size of contactor 接触器系列名称及大小

AF2650 = Basic model 基本型号

AF2650T = Basic model with delayed drop-out 带低电压穿越功能

AF2850 = Basic model 基本型号

AF2850T = Basic model with delayed drop-out 带低电压穿越功能

2: Number of main contacts 主触头数量

30 = 3 NO- and 0 NC-contacts

3: Number of NO and NC auxiliary contacts (CAL18-11, CEL18-01 or CEL18-10) 辅助触头数量

00 = without auxiliary contact 无辅助触头

11 = 1 NO- and 1 NC-contacts (side mounted 侧装 CAL18-11) 侧装 1 个 CAL18-11

22 = 2 NO- and 2 NC-contacts (side mounted 侧装 2 pieces CAL18-11) 侧装 2 个

CAL18-11

01 = 0 NO- and 1 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL18-01) 侧装 1 个 CEL18-01

10 = 1 NO- and 0 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL18-10) 侧装 1 个 CEL18-10

4: Control supply voltage code 线圈代号

70: Us = 100-250V a.c./d.c. with PLC-control 带 PLC 控制功能



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2013010304604054

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

91: Us = 230-240V ac (only for T-version) T 版本

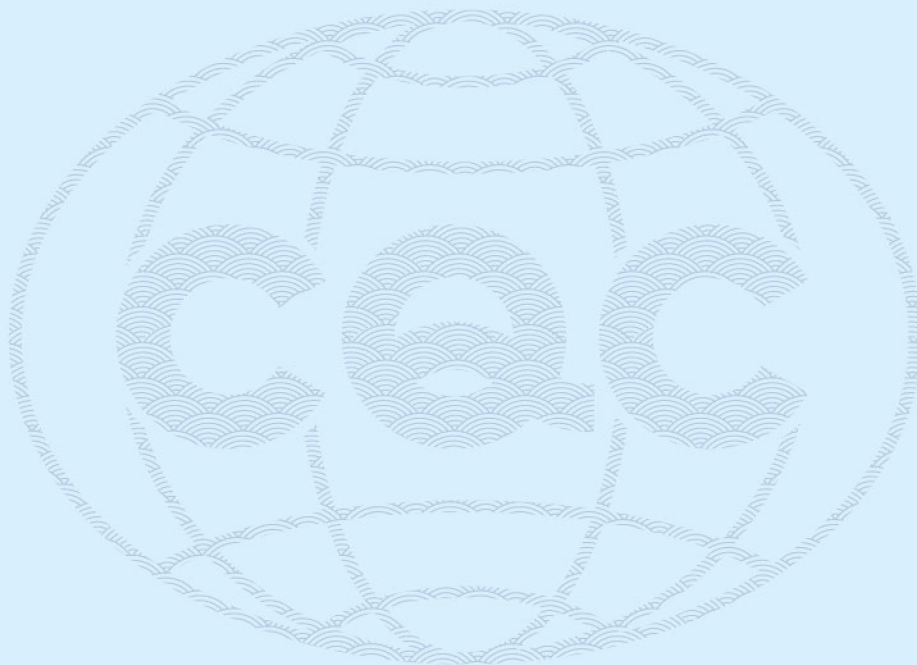

中国质量认证中心