


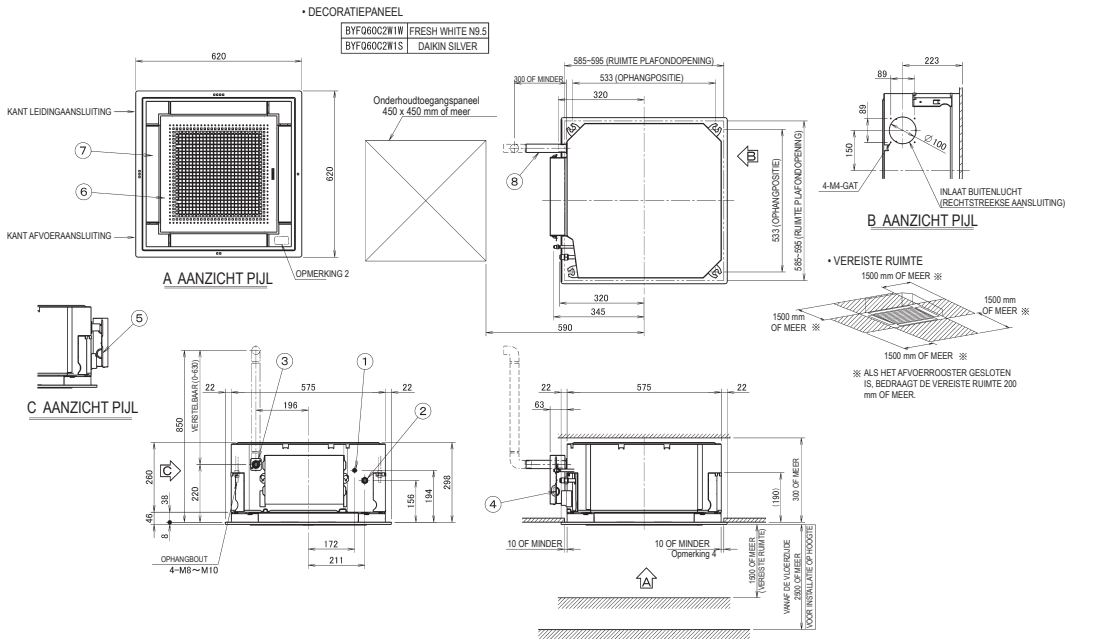

OPMERKINGEN

1. Kleefplaats voor constructuurlabel
Constructuurlabel voor binneneenheid: aan de trechtervormige opening in het afzuigrooster
Constructuurlabel voor decoratiepaneel: aan het binnenkader in het afzuigrooster
2. Als er een infraroodafstandsbediening gebruikt wordt, is deze plaats een signaalontvanger.
Raadpleeg de tekening van de infraroodafstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Als de temperatuur en vochtigheid op het plafond hoger zijn dan 30°C en RV 80%, als er verse lucht in het plafond komt of als de unit 24 uur blijft werken, is er een extra isolatie (10 mm of dikker van glaswol of polyethyleen) vereist.
4. Hoewel de installatie aanvaardbaar is tot een maximale plafondopening van 595 mm², houdt u de tussenruimte tussen de hoofdunit en de plafondopening beter op maximaal 10 mm, zodat er een toelaatbare overlapping van het paneel mogelijk is.

ITEM	NAAM ONDERDEEL	OPMERKING
1	Aansluiting vloeistofleiding	ø 6.4 (flare-aansluiting)
2	Gasleidingaansluiting	ø 9.5 (flare-aansluiting)
3	Aansluiting afvoerleiding	VP20 (BUITENDIAMETER ø 26)
4	Aansluiting voeding elektriciteit	
5	Verbinding afstandsbedienings-code en besturingsbedrading	
6	Rooster luchtafvoer	
7	Aanzuigrooster	
8	Afvoerslang (accessoire)	Binnendiameter ø 25 (uitlaat)