



FFA25-35A9

Sierpaneel

BYFQ60B2W1	WHITE RaI 9010
BYFQ60B3W1	WHITE RaI 9010

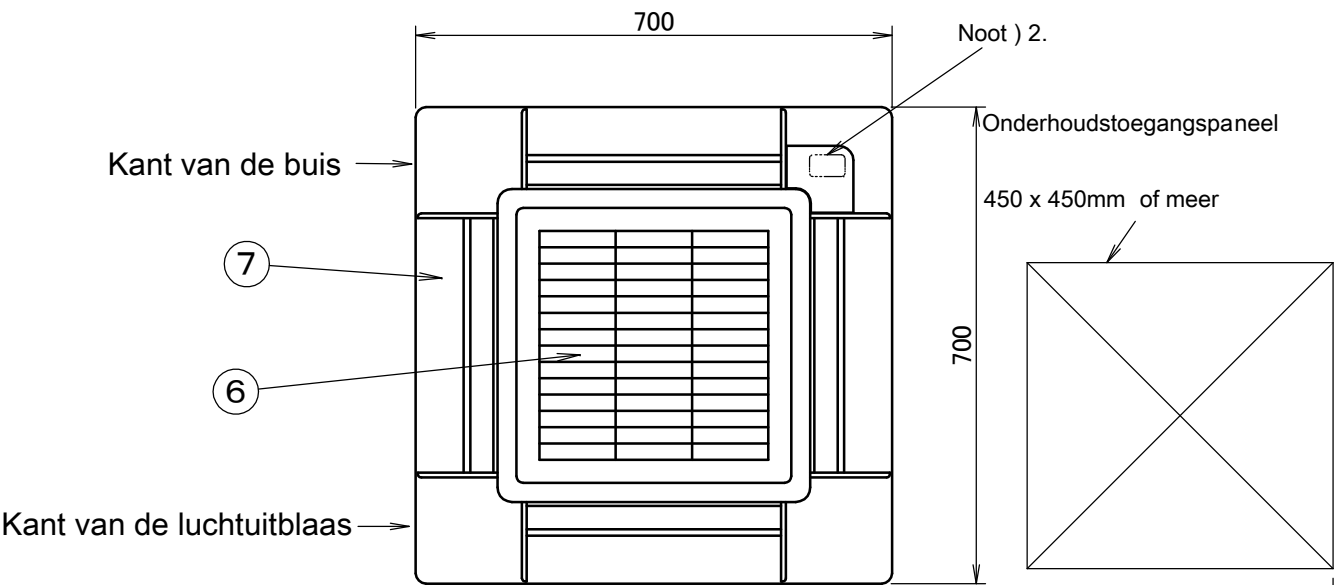

Aanzicht A ARROW

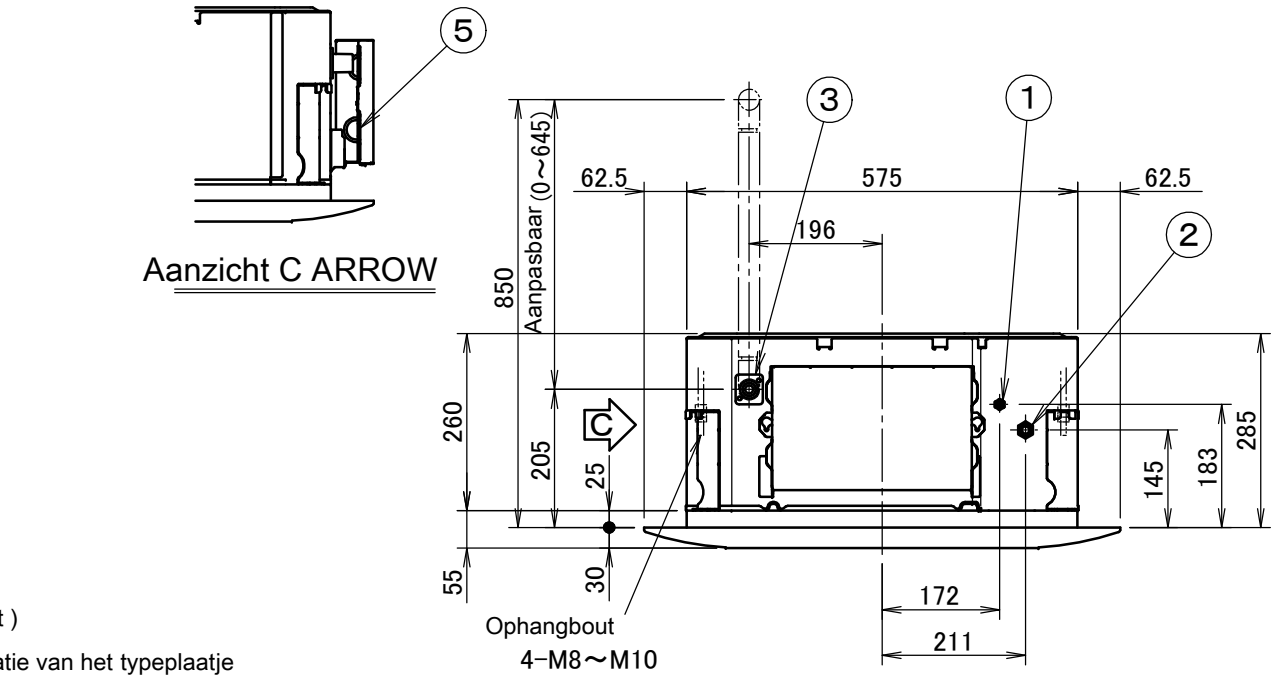

Noot)

1. Locatie van het typeplaatje

Het typeplaatje van de binnenuit bevindt zich op de trechtersvormige opening in het aanzuigrooster.

Het typeplaatje van het sierpaneel bevindt zich op het binnenste frame in het aanzuigrooster.



2. Wanneer u een draadloze regelaar installeert, zal er zich een ontvanger op deze locatie bevinden. Voor meer informatie, zie de tekening van de draadloze bediening.

3. Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan, is er extra isolatie nodig (glaswol of polyethyleenschuim, dikte ≥10mm):


Omgevingsomstandigheden in het plafond ≥ 30°C en relatieve vochtigheid van 80%.
Er wordt verse lucht in het plafond geleid.

De unit werkt continu.


4. Hoewel een installatie aanvaardbaar is met een plafondopening van maximaal 660mm, dient u een speling van 45mm of minder aan te houden tussen de binnenuit en de plafondopening, zodat er ruimte blijft voor paneeloverlapping.

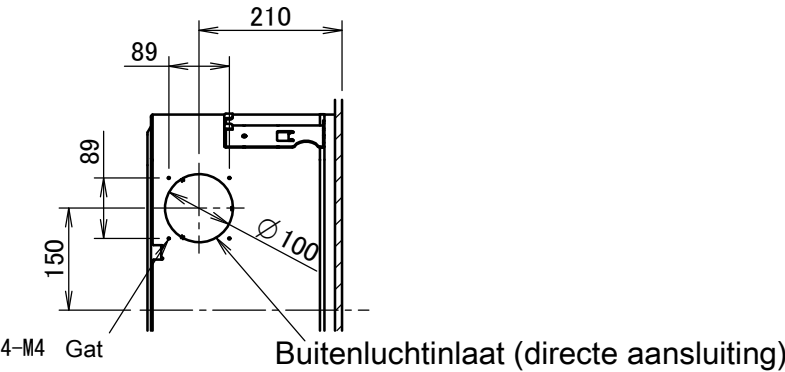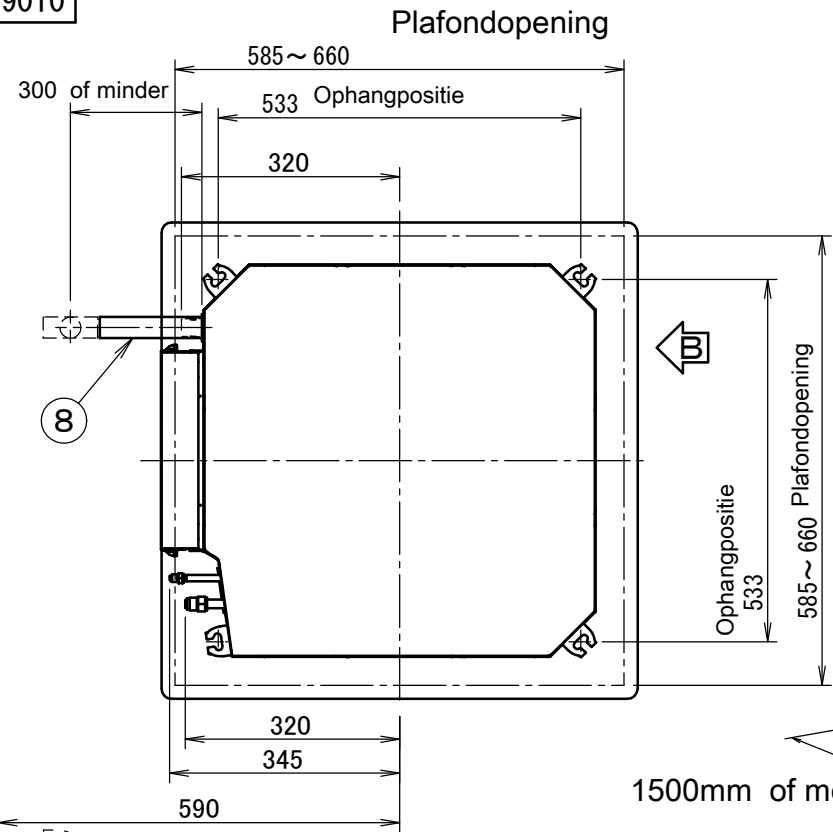

Aanzicht B ARROW

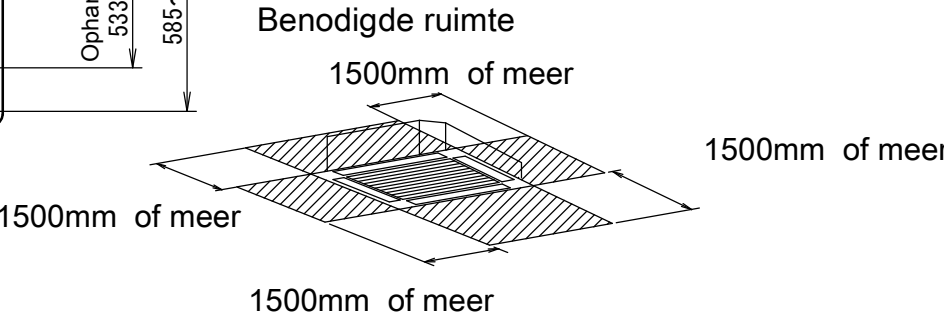

Bij het sluiten van de luchtuitlaat, bedraagt de vereiste ruimte 200mm of meer.

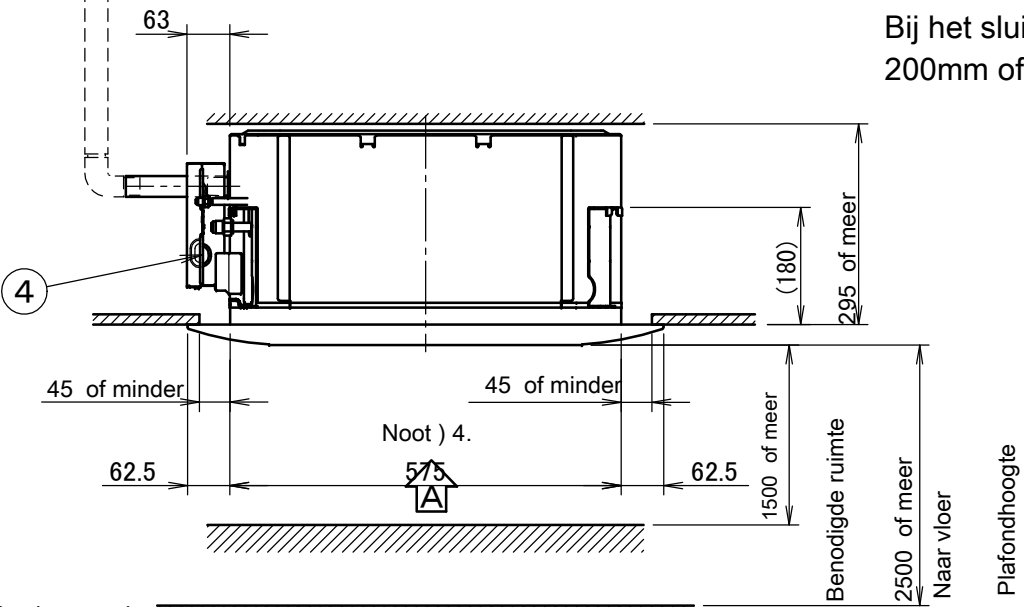

Onderdeel	Naam onderdeel	Opmerking	Onderdeel	Naam onderdeel	Opmerking
1	Vloeistofleidingaansluiting _____	ϕ 6. 4 Getrompte aansluiting	5	Ingang bedrading afstandsbediening	
2	Gasleidingaansluiting _____	ϕ 9. 5 Getrompte aansluiting	6	Luchtafvoerrooster	
3	Aansluiting afvoerleiding	VP20 (O. D. ϕ 26)	7	Zuigrooster	
4	Elektrische voeding		8	Afvoerslang Accessoire	I. D. ϕ 25 Uitlaat